


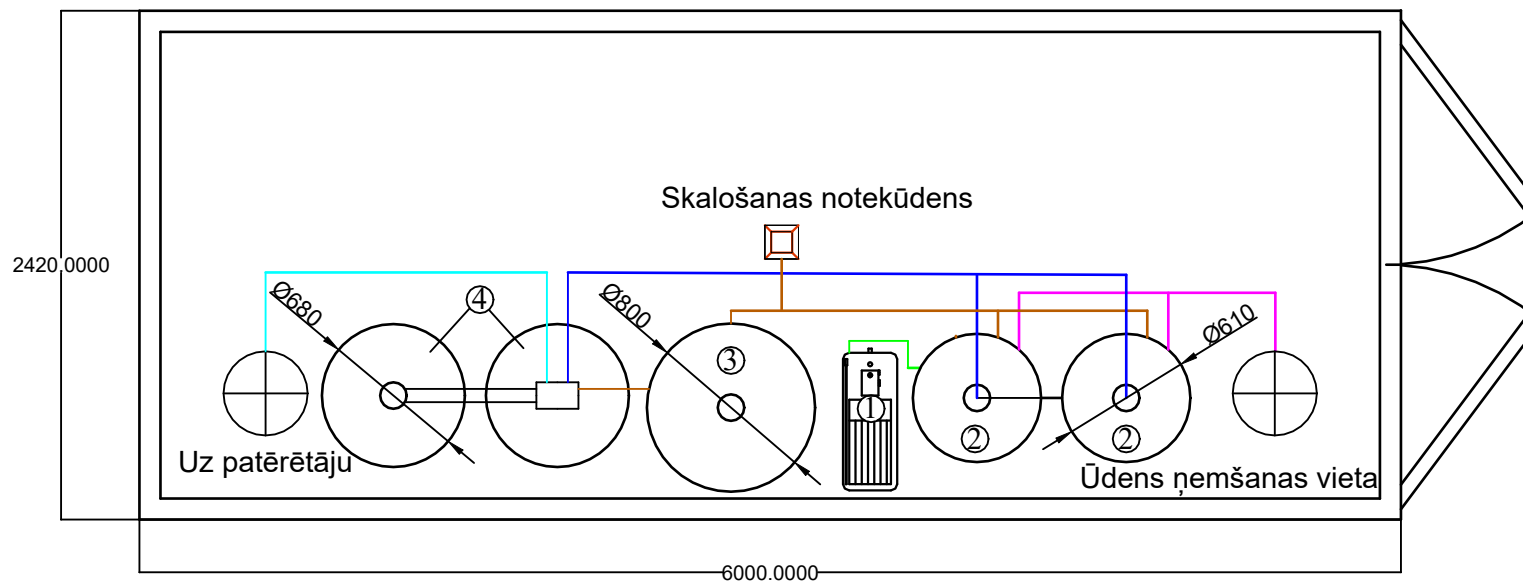

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

— NŪ —	Neattīrīts ūdens
— AŪ —	Atdzelžots ūdens
— G —	Gaisa padeve aerācijai
— K —	Skalošanas notekūdens
— MŪ —	Mīkstināts ūdens

PAMATIEKĀRTU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Iekārtas	Daudzums
1	Kompresors	1
2	Atdzelžošanas filtri WATEX FA-600x2	2
3	WATEX CMS 24 TWIN sāls tvertne	1
4	WATEX CMS 24 TWIN mīkstinātājs	2