

Rīgā

Dokumenta datums ir
elektroniskās parakstīšanas datums.

Nr.
skatīt pievienotajā
datnē.

Uz 18.03.2024. iesniegumu

RP SIA "Rīgas satiksme"
ivo.tenisons@rigassatiksme.lv

Tehniskie noteikumi

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pieslēgumu ierīkošanai projektējamai ēkai Tapešu ielā 50A

Informējam, ka projektējamo sabiedriskā transporta galapunkta ēku zemes gabalā Tapešu ielā 50A (kadastra apzīmējums 0100 065 0017) iespējams pievienot centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus un iespējamās pieslēguma vietas skatīt 1. pielikumā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma".

Tehnisko noteikumu pieprasījumā norādītais plānotais dzeramā ūdens patēriņš 0,2 l/s.

1. Vispārīgi

1.1. Būvprojekts jāizstrādā atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu", Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk - RD SN 17), citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

1.2. Izstrādājot būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, jāpiemēro SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē sadaļā *Būvniecības ierosinātājiem* - *Projektētājiem* - *Prasības*: <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem> norādītās prasības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvizstrādājumiem un materiāliem. Būvprojektā iespējams paredzēt saistošiem normatīviem aktiem, standartiem

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

atbilstošus un minētajām SIA "Rīgas ūdens" prasībām ekvivalentus būvizrādījumus un materiālus.

- 1.3. Būvprojektā iekļaut prasības: Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadu izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes, precizēt uz vietas. Pieslēguma izbūves gadījumā, būvdarbus uzsākt sākot ar pieslēguma vietu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Projektējamajiem pievadiem paredzēt inženiertīklu perpendikulāru šķērsošanos. Atkāpes pieļaujamas, saskaņojot ar SIA "Rīgas ūdens". Gruntsūdens novadīšana SIA "Rīgas ūdens" centralizētajā kanalizācijas sistēmā bez saskaņošanas ir aizliegta atbilstoši [RD SN 17 63.9 punkta](#) prasībām. Informācija par saskaņošanu atrodama SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē sadaļā Būvniekiem - [Būvdarbu veicējiem](#): <https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem>.
- 1.4. SIA "Rīgas ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu piederības (apkalpes) robežas - saskaņā ar [RD SN 17 3.2. un 3.6. punktiem](#).
- 1.5. Tehnisko noteikumu (turpmāk - TN) derīguma termiņš - 1 gads. Vēršam uzmanību, ka pēc TN derīguma termiņa beigām TN grozījumi netiek izsniegti un TN derīguma termiņš netiek pagarināts. Ja TN derīguma termiņš tiek kavēts, ir jāpieprasa jauni TN un jāņem vērā to, ka jaunajos TN prasības var būt citas atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" aktuālajai situācijai, un jaunās prasības būs pilnā mērā jāievēro.

2. Ūdensvads

- 2.1. Komerccuzskaites mēraparāta (turpmāk - KUM) mezglu paredzēt uzreiz aiz ēkas ārējās sienas tehniskajā telpā vai aiz sarkanās līnijas skatakā saskaņā ar [Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 32., 33.1. punktu, Latvijas būvnormatīva LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 144. punkta un RD SN 17 3.2. vai 3.4 punktu](#) prasībām. Nodrošināt brīvu piekļuvi KUM mezglam. Ierobežotos apstākļos inženiertīklu izvietošanai KUM mezgla izbūve pieļaujama citā ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā vietā.
- 2.2. KUM mezglu mēraparāta kanalizācijā nenovadītā ūdens uzskaitēi (piemēram, dārza laistīšanai) uzstādīšanai iespējams izbūvēt 2.1. punktā minētajā vietā vai citā ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā vietā.
- 2.3. Informējam, ka ūdens spiediens centralizētajā ūdensapgādes sistēmā atbilstoši [RD SN 17 50. punkta](#) prasībām tiek nodrošināts ne mazāks par 0,26 MPa.

3. Kanalizācija

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- 3.1. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu vēdināšanu paredzēt saskaņā ar [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 4.10. daļas](#) prasībām.
- 3.2. Ievērot [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 73. punkta](#) prasības.
- 3.3. Paredzot kanalizācijas pieslēgumu pie esošās kanalizācijas skatakas, pirms pieslēguma mezgla risinājuma izstrādes, atbildīgajam būvspeciālistam jāveic skatakas apsekošana, lai noskaidrotu tās konstrukcijas un elementu izmērus un piesaistes (iekšējais diametrs; lūkas, kāpšļu un iebūvēto cauruļvadu, plauktiņu, platformu, krītauruļu un citu konstrukciju izmēri un piesaistes), papildus veicot tās fotofiksāciju. Skatakas uzmērījumi un konstrukcijas elementi jāattēlo pieslēguma mezgla risinājumā (virsskatā un griezumā). Fotofiksācijas materiāli jāpievieno būvprojektam. Apsekojumu iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz klienti@rigasudens.lv. Pieteikumā jānorāda apsekojuma mērķi, apsekojamās skatakas numurs (sk. 1. pielikumā), būvspeciālista kontaktālruni, vēlamo datumu un laiku intervālus.
- 3.4. Uz projektējamā kanalizācijas pievada paredzēt izbūvēt kontrolaku, kuras novietojuma nosacījumi norādīti [RD SN 17 3.6. punktā](#). Ierobežotos apstākļos inženiertīklu izvietojumam, kontrolakas novietojums pieļaujams citā, ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā, vietā.
- 3.5. Būvprojektā iekļaut prasību: pirms izbūvētā kanalizācijas tīkla nodošanas ekspluatācijā, veikt kanalizācijas pievada CCTV inspekciju SIA "Rīgas ūdens" pārstāvja klātbūtnē.
- 3.6. Būvprojektā iekļaut tekstu, kas apliecina tehnisko risinājumu atbilstību attiecīgo normatīvo aktu prasībām: "Paredzētie tehniskie risinājumi nodrošina tādu notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kuru sastāvs un raksturojošie parametri atbilst [RD SN 17 51. un 63.11. punktos](#) minētajiem".
- 3.7. Saskaņā ar [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 9.punktu](#) lietot notekūdeņu savākšana lietot kanalizācijas sistēmās nav sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Tādēļ lietot notekūdeņu novadīšana sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.

Pielikumā: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma uz 1 lapa.


Tehniskā departamenta direktora vietnieks
Tehniskās daļas vadītājs

A. Vecvērdiņš

Kalnāja 67088496

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma

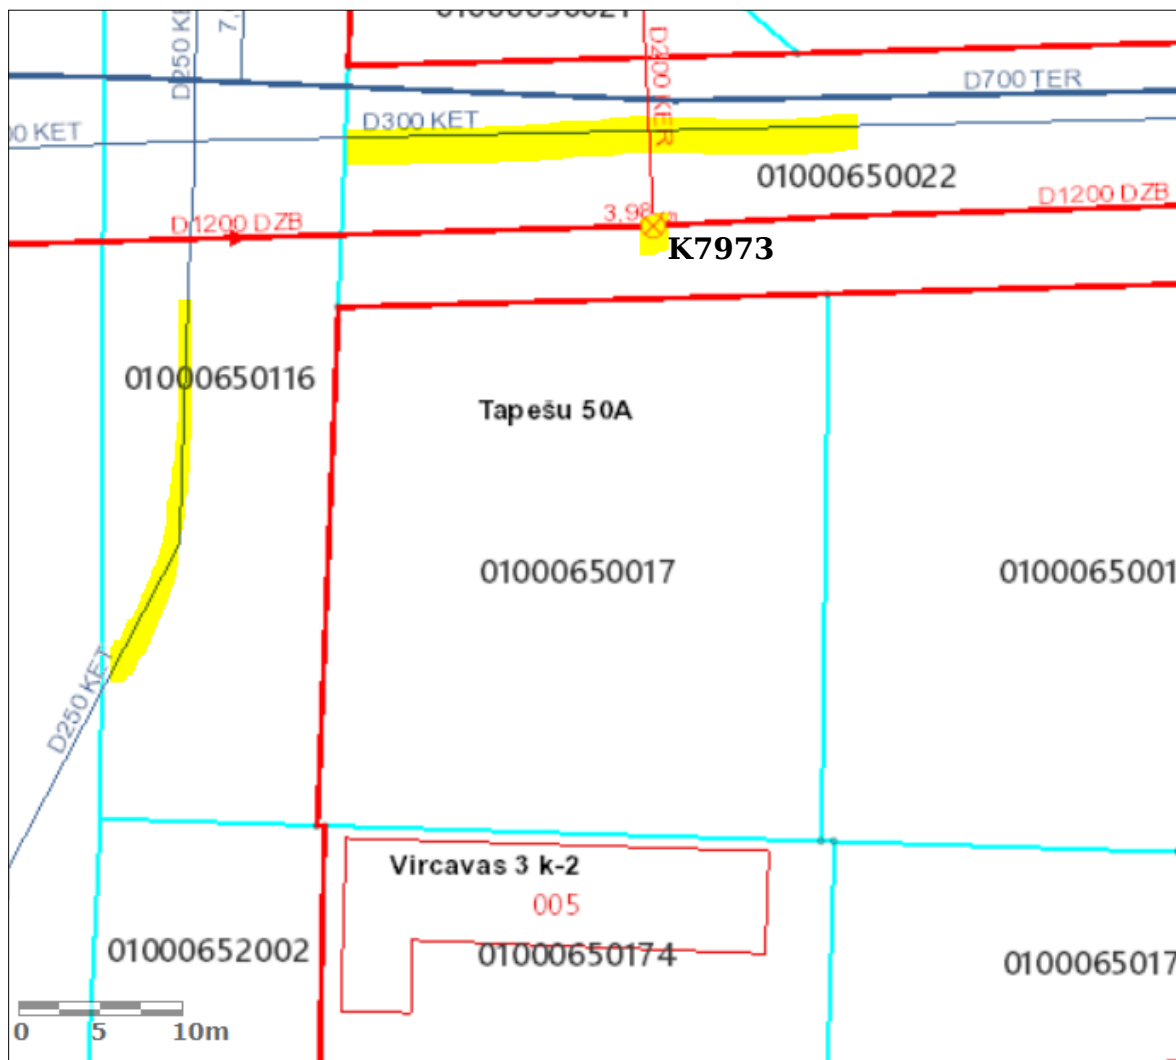

Apzīmējumi:

SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā nododamie tīkli:

- - Ūdensapgādes cauruļvads
- - Kanalizācijas cauruļvads
- - Iespējamās pieslēguma vietas

Piezīmes:

- Shēmas sagatavošanai ir izmantoti NĪ valsts kadastra informācijas sistēmas dati ©2011-2012, Rīgas pilsētas pašvaldības Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati ©2002-2012, Valsts adresu reģistra dati (Autors: ©Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2012), Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes dati (Autors: © Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2011-2012).
- Shēmai ir informatīvs raksturs (attēlotie dati var būt neprecīzi). Par datu uzmērīšanu un uzrādīšanu atbild sertificēts mērnieks, izstrādājot topogrāfisko plānu saskaņā ar [MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"](#).
- Shēmā nav attēloti ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadi, kas nav SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU