RISINĀJUMS AR KUM MEZGLU SKATAKĀ

GRIEZUMS 1-1

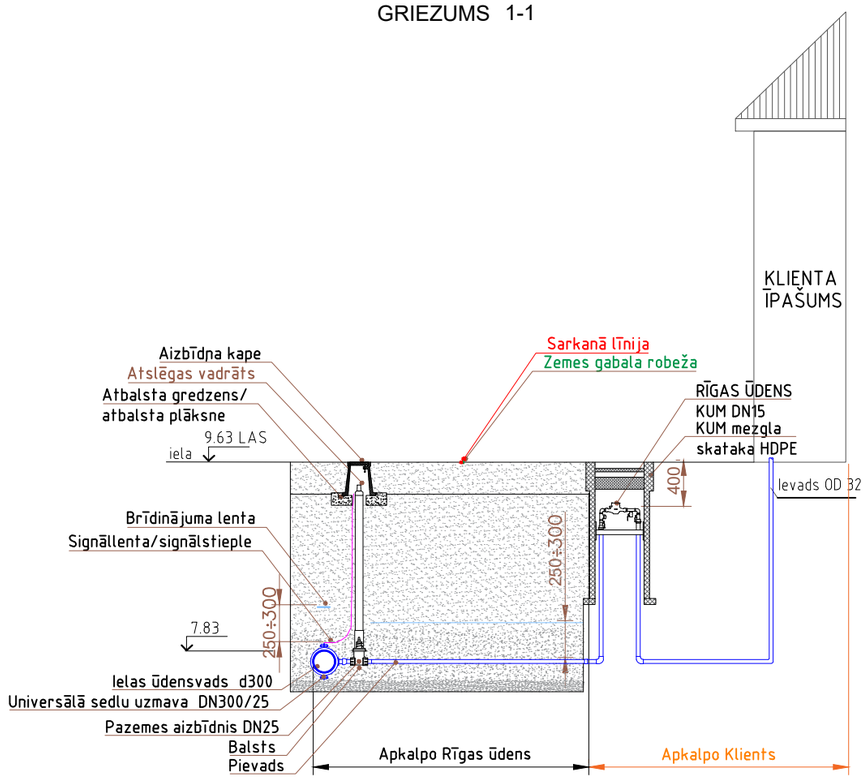

PLĀNS

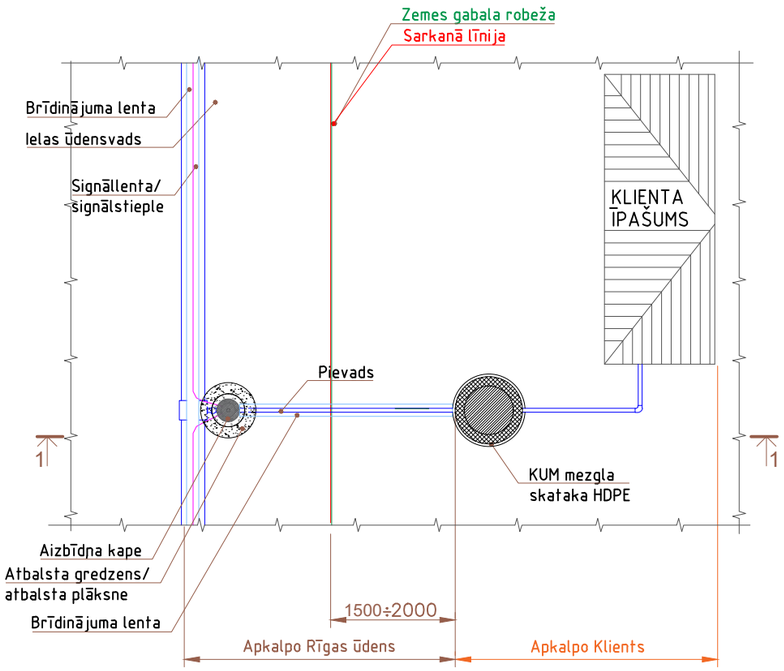

TIPVEIDA ŪDENSVADA MĀJAS PIESLĒGUMS

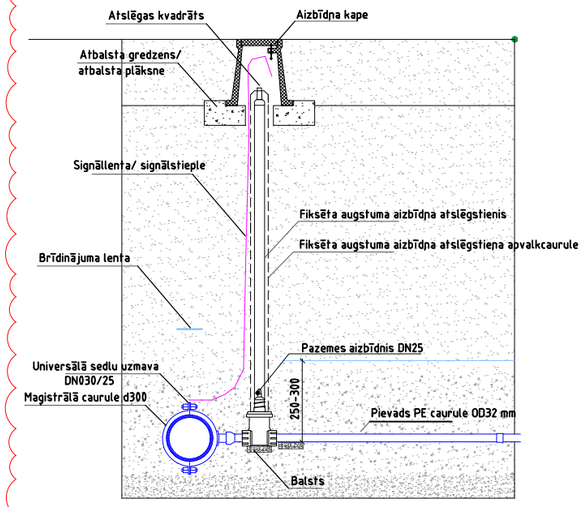

FIKSĒTA KAPE NO POLIMĒRMATERIĀLA ZAĻAJĀ ZONĀ

GRIEZUMS 1-1

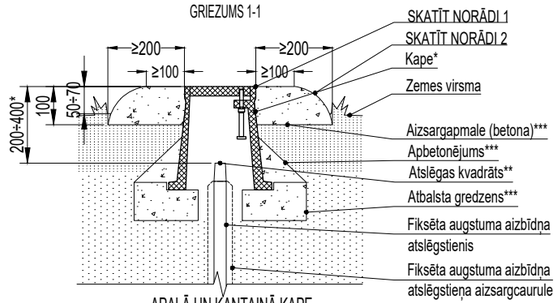

APAĻĀ UN KANTAINĀ KAPE

PLĀNS

(segums, apbetonējums, atbalsta gredzens nav parādīti)

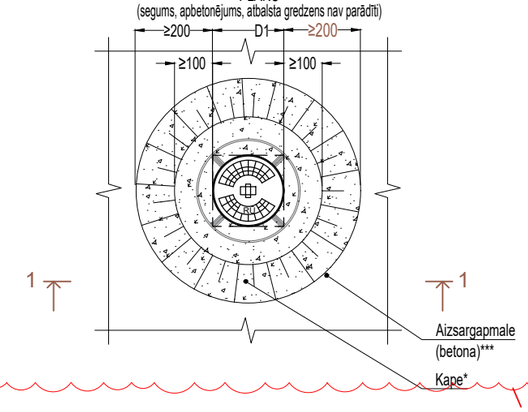

REV.1

Norādes:

1. Uzstādīšana zaļajā zonā atbilstoši LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam.
2. Seguma atjaunošana atbilstoši RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam LVS 1080 un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietošanu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegružota ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti uzliekamai atslēgai.
5. Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapju virsmai zālājos jābūt 50-70 mm virs seguma.
7. Transportlīdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
8. Apzīmējuma saīsinājumi atbalsta gredzenam:
   H - >100
   D1 - >450
   D3 - atbilstoši kapes pēdai
9. Apzīmējuma saīsinājumi betona aizsargapmalei:
   D1 - kapes augšējās daļas diametrs

*- skatīt SIA "Rīgas ūdens" prasības polimērmateriāla fiksētām aizbīdņu kapēm;

**- izmēri 13x13 mm, 14x14 mm, 27x27 mm atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīļveida atloku aizbīdņiem (no DN40 mm līdz DN300 mm), SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīļveida atloku aizbīdņiem (no DN350 mm līdz DN1000 mm), SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīļveida servisa aizbīdņiem ar vītni (no DN25 mm līdz DN50 mm);

***- betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši LVS EN 206 standartam.

Revīzija 1 23.02.2026

Izstrādātājs: **SIA "Vides projektu studija"** Reģ. Nr. LV40003595690 Būvkomersanta Reģ. Nr. 1545-RA Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 t: 26821100, videsprojektustudija@inbox.lv	Sadaļas projektētājs: SIA"RPRO" Būvk.nr. 9602-R , Biroja adrese: Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039	*Būvniecības ierosinātājs:* ***RP SIA "Rīgas satiksme"*** *Reģ. Nr. 40003619950* *Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067*	

Amats:	*Vārds, Uzvārds:*	*Paraksts:*	*Datums:*
BPDV	Jeļena Zenkina		19.02.2026

Objekta nosaukums un adrese:
Tramvaju galapunkta ēka Tapešu ielā 50A, Rīgā

Rasējuma nosaukums vai saturs:
RISINĀJUMS AR KUM MEZGLU SKATAKĀ

Pasūtījuma, arhīva numurs:	*LIG/2024/298*
Stadija:	*Paskaidrojuma raksts*
Marka un kārtas numurs:	***UKT-04***
Mērogs:	*b/M*
Revīzija:	*1*

A3

C:\Users\lena\Documents\LENA\DARBA\2025\8 Tapesu 50A\UKT 2026.02.19\DWG\Tram_GP_2026.02.07_UKT 2026.02.19.dwg

23/02/2026 15:29:41