
GRIEZUMS B-B

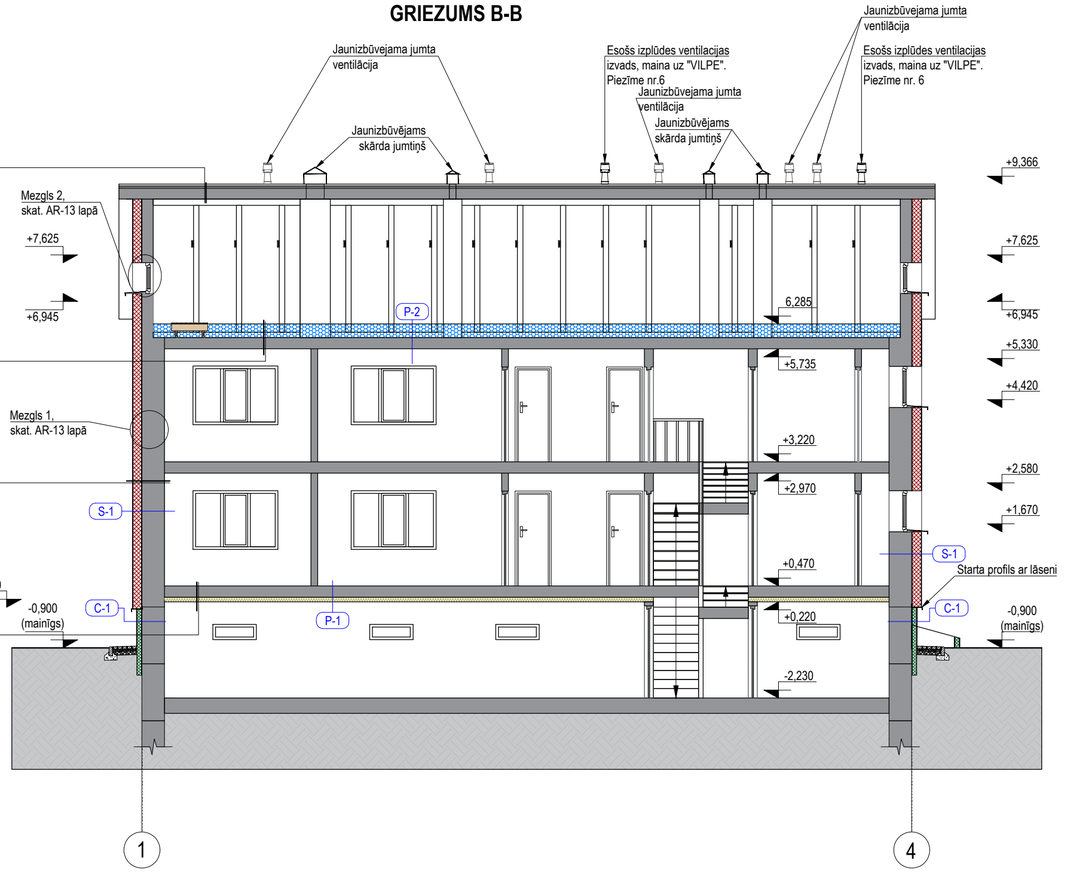

Jumta sastāvs J-1

Jumta segums Valcprofils (Ruukki vai ekvivalents), 0,5 mm, Pural pārklājums, tonis RR32, min. cinka daudzums 275 g/m^2
Jumta seguma latojums 25x100 mm, solis 150 mm
Koka lataș pretkondensāta plēves stiprināšanai 25x50 mm
Pretkondensāta plēve
Esošas koka spāres

Bēniņu grīdas sastāvs P-2

Pretvēja izolācija - Jutadach 85 (vai ekvivalents)	
Beramā akmens vate Paroc BLT 9, [λ_D≤0,041 W/(mK)] (vai ekvivalents)	300 mm
Tvaika izolācija	
Esošs pārsegums	

Sienas sastāvs S-1

Esošā ēkas ārsiena	
Esošās ēkas ārsienas līdzināšana ar BOLIX līmjavu (vai ekvivalents)	10-20 mm
Siltumizolācija Rockwool FRONTROCK SUPER [λ_D≤0,036 W/(mK)] (vai ekvivalents)	200 mm
Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)	
Dubultā armējuma kārta	
Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums BOLIX (vai ekvivalents)	2 mm

Pagraba pārseguma sastāvs P-1

Esošais pagraba pārsegums	
Līmjava BOLIX (vai ekvivalents)	10 mm
Akmens vates lamellas Paroc CGL 20cy [λ_D≤0,037 W/(mK)] (vai ekvivalents)	100 mm

Apzīmējumi

PIEŅEMTAIS APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	Esošās sienas, pārsegumi, jumts, pamati
	Ārsienas siltinājums
	Cokola siltinājums
	Bēniņu grīdas siltinājums
	Pagraba griestu siltinājums
S-1	Siltinājuma tipi

Piezīmes:

1. Par ±0,000 atzīmi pieņemta 1. stāva grīdas līmeņa atzīme.
2. Visi izmēri uzrādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Pa ēkas perimetru jauna bruģakmens apmale b=700 mm.
4. Logu, durvju un lūku specifikācijas skatīt lapā AR-11.
5. Pēc fasāžu siltināšanas nomainīt ārējās logu palodzes.
6. Siltinājuma tipus skatīt lapā AR-12.
7. Uzstādīt jaunu lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu - skārds, teknes (Ø 150 mm), notekas (Ø 100 mm), 0,6 mm, PE pārklājums, pārklājums abpusējs, dubultais (≥50 mk).
8. Tīrīt esošos skursteņus, ventilācijas šahtas.
9. Pēc nepieciešamības nomainīt bojātos skursteņu ķieģeļus.
10. Pēc nepieciešamības nomainīt bojātās jumta koka konstrukcijas.
11. Skursteņus, ventilācijas šahtas apšūt ar skārdu, 0,5 mm, Pural pārklājums, tonis RR32, uzstādīt jaunus skārda nosegelementus.
12. Visus materiālus var izvēlēties ekvivalentus.

Projektētājs: SIA "Komerceveiskmes" REĢ.NR. 40003225811 Lakstīgalas iela 42 - 2, Rīga, LV-1006				Ierosinātājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ. Nr. 44103022271 Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201				
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana,Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, Alejas ielas 11, LV-4220				Rasējums: Griezums B-B			Mērogs: 1:100	Rasējuma Nr.: AR-8
Būvprojekta daļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite		K. Bušs		plans.dwg	plans.dwg	PR	AR	01.11.2024	