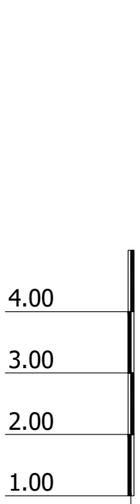

Mhor 1:500
Mvert 1:100



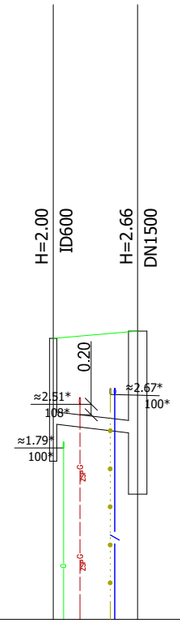

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	G1-2	INF1		G1-1	INF
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)		3.39	3.55	3.58	3.70
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)		3.39	3.55	3.58	3.70
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)		2.39	2.33	2.18	2.04
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS		1.00	1.22	1.40	1.66
SLĪPUMS / GARUMS (m)		0.0200 / 3.1		0.0200 / 6.9	
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS		PP SN8 200 - 3.1m		PP SN8 200 - 6.9m	
PAMATNES SAGATAVOŠANA		Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm	
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)		3.1		6.9	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS					

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrituma aka.
9. Kabeļiem uzlikt dalīto aizsargčaulu 2,0m uz katru pusi no šķērsojuma vietas un virs kabeļa paredzēt brīdinājuma lentu. Atraktos elektrības kabeļus un kabeļu caurules guldīt smiltī, 20-40 cm virs tiem ieklāt brīdinājuma lentu. Grunts blietēšanu ar vibrotehniku neveikt tuvāk par 40 cm no kabeļa un kabeļa caurules.

Infiltrācijas aka

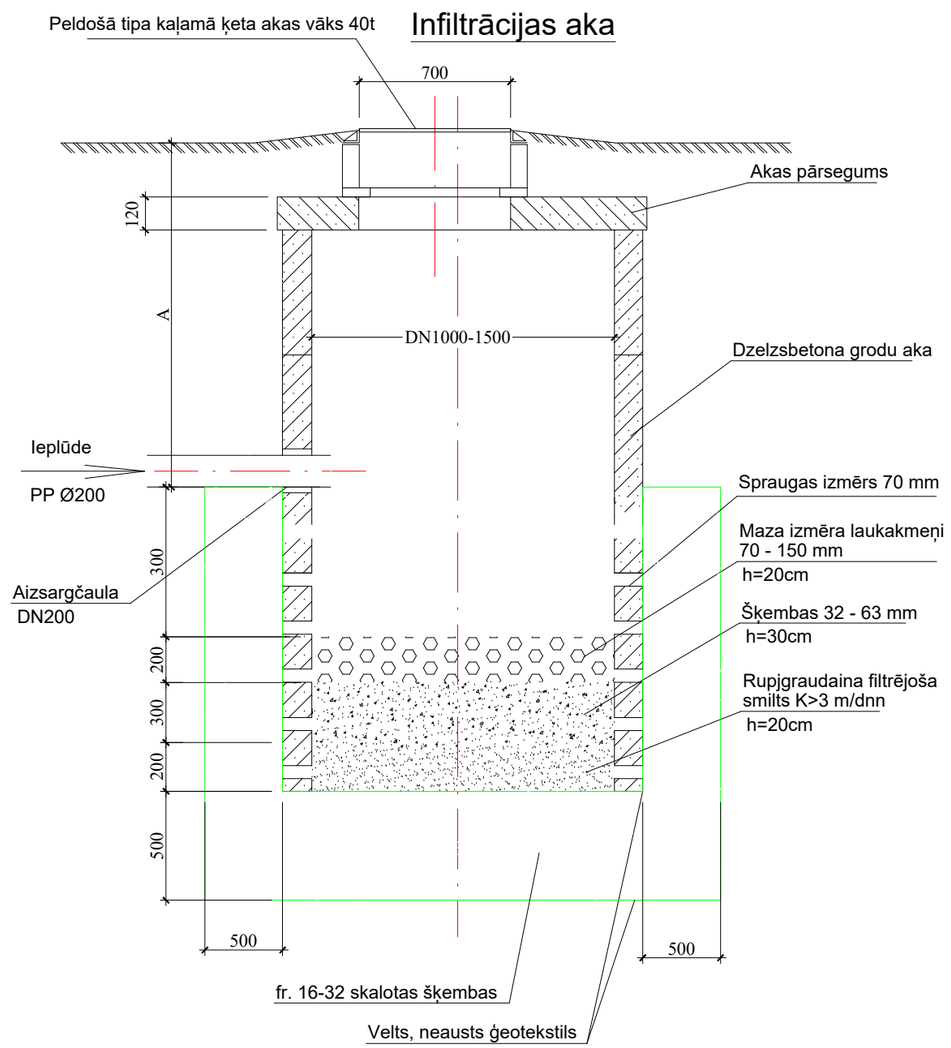

Piezīmes:

1. Iebūves dziļumus skatīt garenprofilos.
2. Velts, neausts ģeotekstils - svars ≥400 g/kvm pēc EN 9864.

Biezums pie 2 kPa - ≥3,0 mm pēc EN 9863-1, CBR pārduršanas stiprība - ≥5000Npēc EN 12236.
Ūdens caurlaidība - ≥50 x 10-3m/s pēc EN 11058.

Būvniecības ierosinātājs: Jūrmalas pilsētas dome, Reģ.Nr. 90000056357 Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015			*Objekts:* Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā
			Adrese: Strēlnieku prospekts, Kļavu iela, Jūrmala
LKT vad.:	*Ingars Timofejevs*	*21.01.2021*	*Lapas nosaukums:*
Izstrādāja:	*Ingars Timofejevs*	*21.01.2021*	Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofils un infiltrācijas aka

SIA "BM Projekts"
Upesgrīvas iela 16,
Būvkom. reģ. Nr.:7008-R
Rīga, LV-1002

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: 1.2-16.4.3/1665
Arhīva Nr.: BM-J-2019-50

Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.
BP	1:500 1:100, b.m.	LKT	3

A3