0.4/0.23kV

## Apgaismojuma balsts bez konsoles

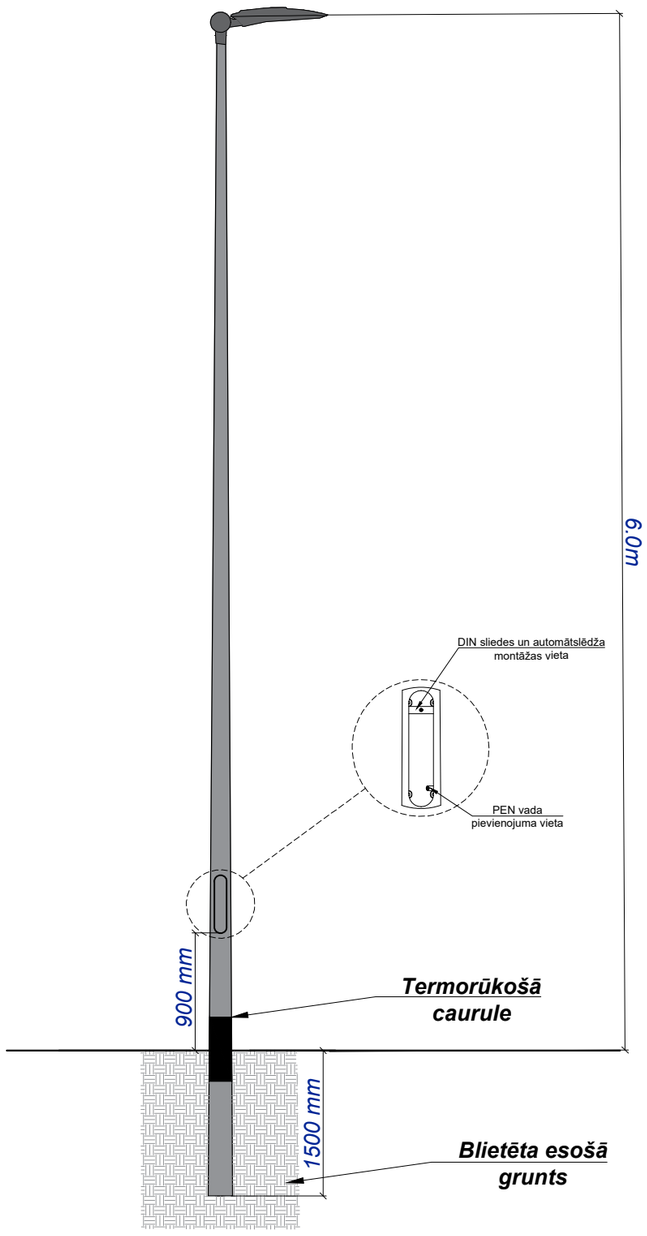


1. Stabs konisks 7,5m (6m virs zemes) cinkots (Ø60, Ø146) tiešai montāžai zemē.
2. Gaismeklis LED (gaismekļa marku, jaudu u.c. parametrus skatīt shēmā un apgaismojuma aprēķinā.

## Apgaismojuma balsts gājēju pārejai

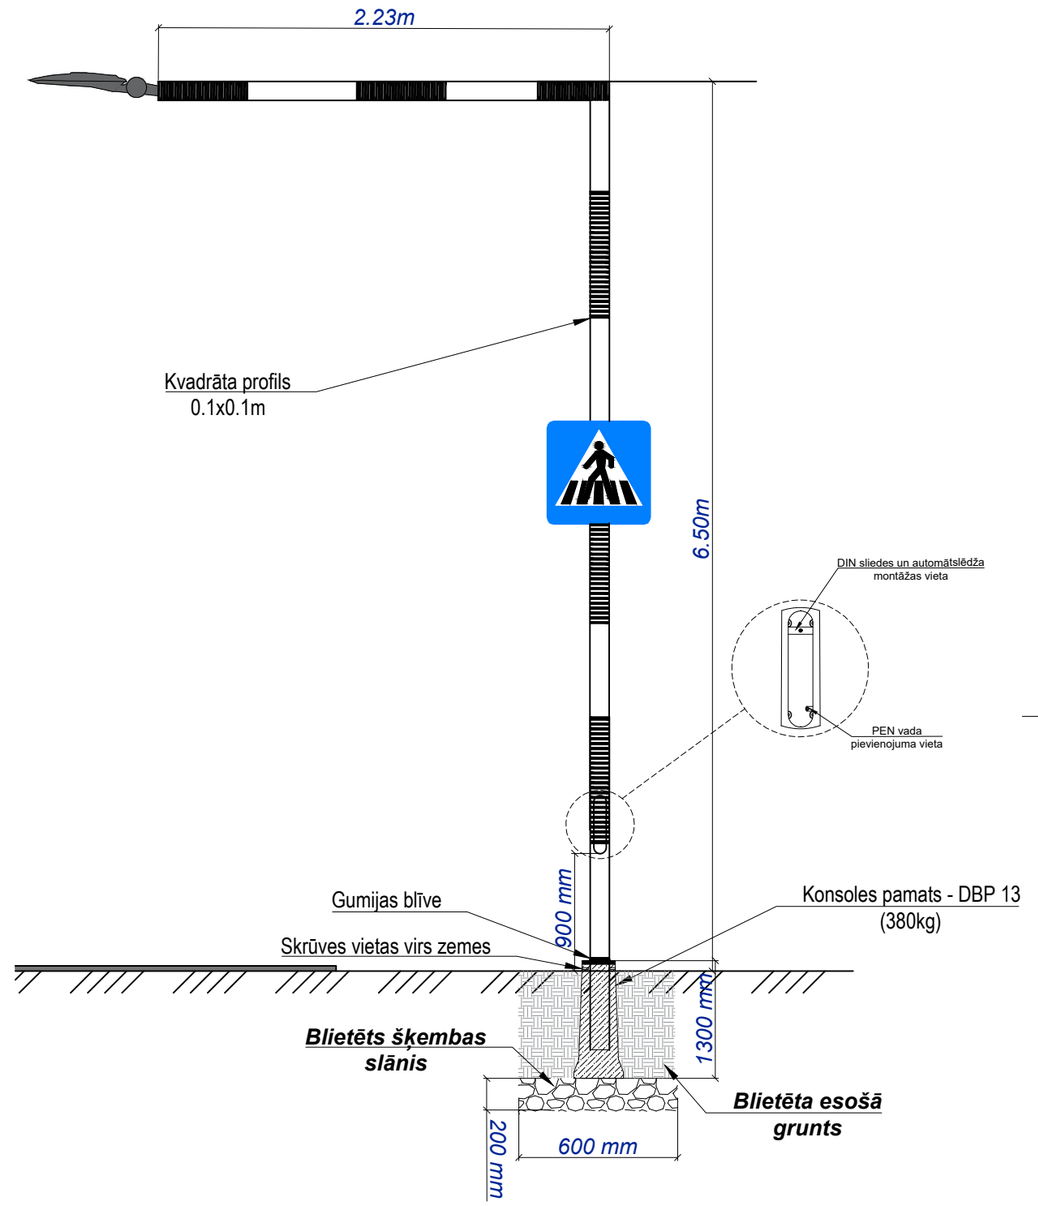


| | | | |
|---|---|---|---|
| *Būvniecības ierosinātājs:* *Jūrmalas pilsētas dome, Reģ.Nr. 90000056357* *Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015* | | | *Objekts:* *Gājēju pārejas pār dzelzceļu izbūve Atbalss ielā, Jūrmalā* |
| | | | *Adrese:* *Atbalss iela, Jūrmala* |
| *BP vad.:* | *Didzis Dāle* | *19.03.2021* | *Lapas nosaukums:* Apgaismojuma balstu rasējumi |
| *ELT d. vad.:* | *Kaspars Adamovičs* | *19.03.2021* | |

SIA "BM Projekts"
Upesgrīvas iela 16,
Būvkom. reģ. Nr.:7008-R
Rīga, LV-1002

*©All rights reserved.*
*©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu*

*Līguma Nr.: 1.2-16.4.3/1665*
*Arhīva Nr.: BM-J-2019-50*

| *Stadija* | *Mērogs* | *Marka* | *Ras. Nr.* |
|---|---|---|---|
| *BP* | *b/m* | *ELT* | *5* |

A3