

Kanalizācijas tranšejas šķērsgriezums

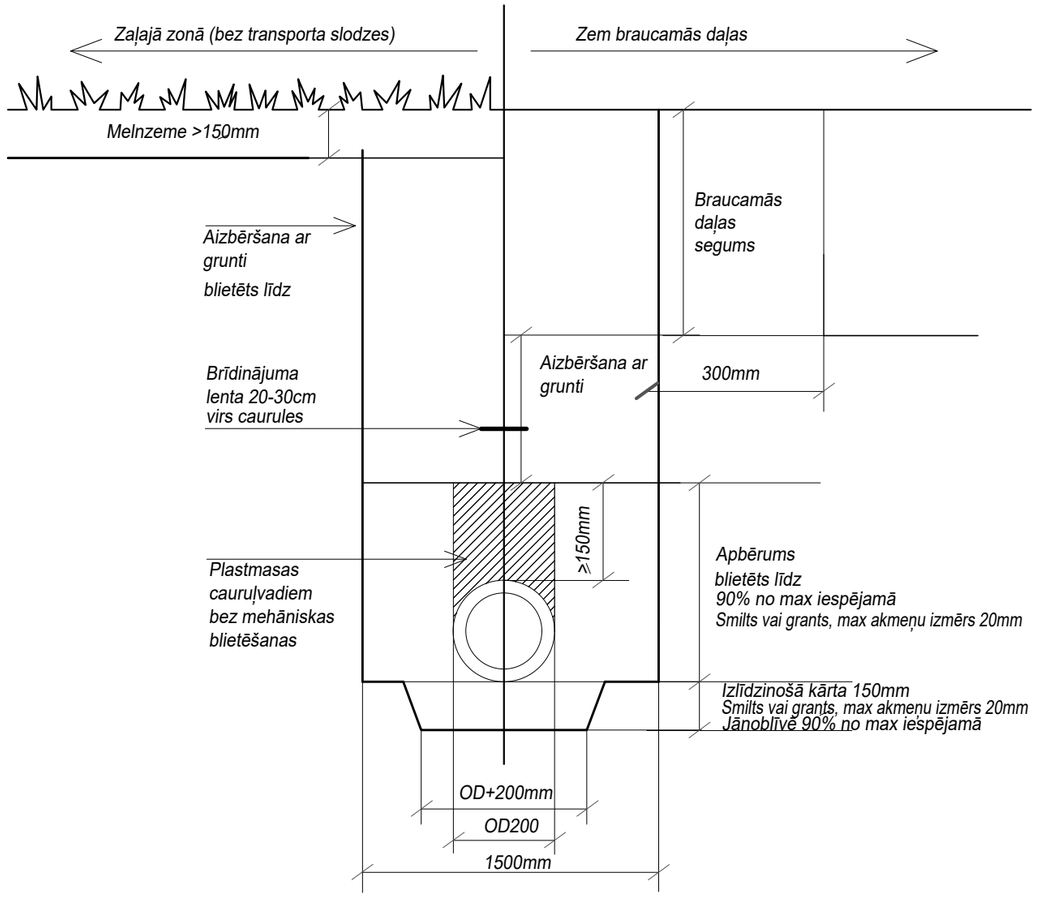


PIEZĪMES:

1. *Gruntij kas tiek izmantota izlīdziniošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jābūt sausai, bez organiskiem piemaisījumiem.*
2. *Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.*
3. *Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis, plastmasas skatakas jānoenkuro. Ja skataku ražotājs vai izplatītājs garantē, ka aka neuzpeldēs, enkurošanu var neveikt.*

SALIEKAMO PLASTMASAS AKU Ø200/160 VĀKI
zaļajās zonās

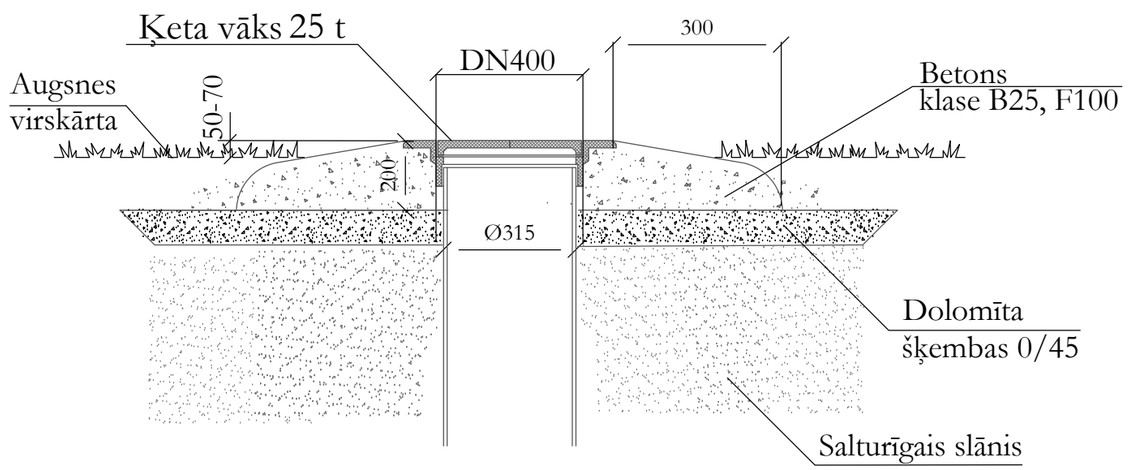

Akas vāka izbūve zaļajā zonā

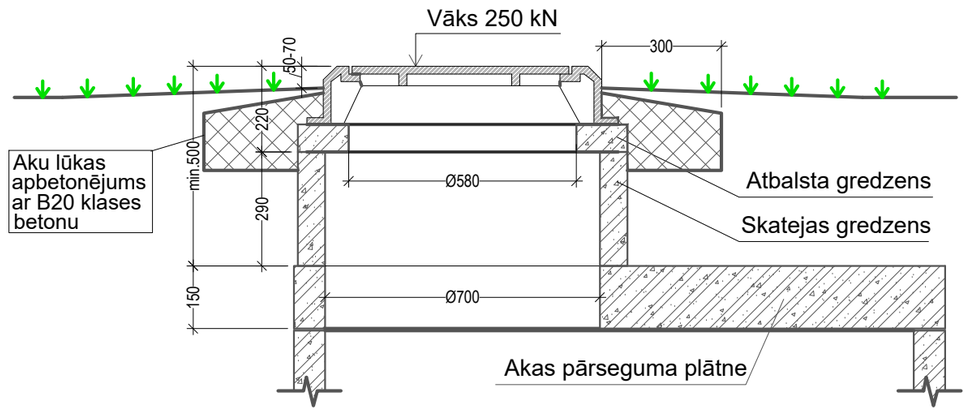

Būvprojekta izstrādātājs: SIA "2RE" BRA Nr. 16576 Tālr. 29169497			Objekts: Ošānu ciema noteķūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve	Adrese: "Mazepiņi", Salas pagasts, Jēkabpils novads	
			Rasējums: *Transejas šķērsgriezums, skataku/aku vāku iebūves veidi*		Stadija: BP
Būvproj.d.vad	V.Siņicina-Kuļka		Mērogs: b/m	Datums: 02.06.2023	Lapa: UKT-8 / Lapas: Skat.UKT-1
Izstrādāja	V.Siņicina-Kuļka				