








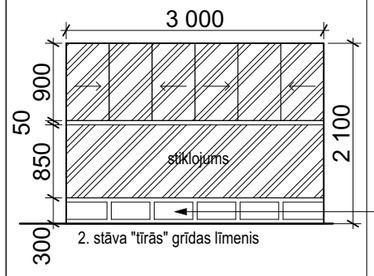
Marķējums	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	D-8	D-9
Izmērs, mm	1050x2100	1050x2100	1050x2100	900x2100	800x2100	850x2070	850x2070	1360x2100	1000x2100
Skaits	9	2	10	10	3	4	17	2	1
									
Materiāls, prasības	Koka karkasa HPL durvis skaņas caurlaidības koef.=32db, siltumtehniskās prasības netiek izvirzītas,	Koka karkasa HPL durvis skaņas caurlaidības un siltumtehnisko prasību nav	Koka karkasa HPL durvis skaņas caurlaidības un siltumtehnisko prasību nav	Koka karkasa HPL durvis skaņas caurlaidības un siltumtehnisko prasību nav	Koka karkasa HPL durvis skaņas caurlaidības un siltumtehnisko prasību nav	Koka karkasa HPL durvis skaņas caurlaidības koef.=32db, siltumtehniskās prasības netiek izvirzītas.	Koka karkasa HPL durvis skaņas caurlaidības koef.=32db, siltumtehniskās prasības netiek izvirzītas,	Koka karkasa HPL durvis skaņas caurlaidības un siltumtehniskās prasības netiek izvirzītas.	Alumīnija profilu sistēma ar rūdītu stiklu, skaņas caurlaidības un siltumtehniskās prasības netiek izvirzītas.
Durvju aprīkojums	1., 2., 3., 4., 5., 6. ar "krītošo"slieksni	1., 2., 3., 4., 5., 6.	1., 2., 3., 4., 5., 6.	1., 2., 3., 4., 5., 6.	1., 2., 3., 4., 5., 6.	1., 2., 3., 4., 5., 6.	1., 2., 3., 4., 5., 6. ar "krītošo"slieksni	1., 2., 3., 4., 5., 6.	1., 2., 3., 4., 5., 6.
Piezīmes	EI30, ar aizvērēju starp telpām 33/34/34A (2.st. gaitenis)stiklotas	Mitrumizturīgas	Mitrumizturīgas	Mitrumizturīgas (6gab. WC ar WC atslēgu)	Mitrumizturīgas, WC ar WC atslēgu	Vizuāli analogas D-1, bez prasībām ugunsizturībai bez sliekšņa	EI30 ar aizvērēju	Vējtverim- evakuācijas, kāpņu telpai EI30 durvis, abas ar aizvērēju secīgi abām vērtnēm.	Nodrošināt necaurspīdīgu marķējumu vismaz 100mm platā joslā, visā stiklotās virsmas platumā. Aptuveni 0,35m, 1,4m, 1,6m augstumā no grīdas.

Marķējums	SS-1
Izmērs, mm	3000x2100
Skaits	1
	 300mm augstumā no grīdas stiklojuma sistēmas konstrukciju paredzēt ar saplākšņu paneļa pildījumu vai apšūt ar saplāksni.
Materiāls, prasības	Alumīnija profilu sistēma alumīnija tonī ar rūdītu stiklu, augšējā daļā paredzēt bīdāmu stiklu sistēmu, skaņas caurlaidības un siltumtehniskās prasības netiek izvirzītas.
Stiklojuma sistēmas aprīkojums	Bīdāmiem stikliem paredzēt atbilstošu furnitūru
Piezīmes	

* Durvju aprīkojuma komplektācija

1 - Slēdzamas.
2 - Rokturis viegli atverams, no neslīdoša metāla, sudraba krāsā.
3 - Eņģes no matēti hromēta tērauda.
4 - Roktura augstums ne vairāk kā 1000mm no grīdas līmeņa.
5 - Komplektā ar metāla durvju atduri.
6 - Kārbas paplašinājums visas ailas dziļumā.
7 - Durvju iekšpusē ir rokturis durvju platumā.
8 - Durvju atvēršanas slodze ne vairāk par 2kg, un tās atveras vismaz 90 leņķī.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Specifikācijā ir doti ailu izmēri pēc uzmērījumiem objektā. Pirms durvju izgatavošanas precizēt izmērus dabā.
3. Spraugas pēc durvju montāžas aizpildīt ar minerālvati.
4. Būvuzņēmējam ir jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā projektā, bet ir nepieciešami būvdarbu tehnoloģiski pareizai un būvnormatīviem atbilstošai darbu izpildei pilnā apjomā.
5. Lapu skatīt kopā ar lapām AR-3 un AR-4.

Projektētājs:
SIA "SB projekts"

Būvkomersanta reģ. Nr.:
1136-RA

www.sbprojekts.lv sarmite@sbprojekts.lv

Adrese:
Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001

Objekta nosaukums:
Sporta dienesta viesnīca

Objekta adrese:
Sporta iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001

Rasējuma nosaukums:
DURVJU UN STIKLOJUMA SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJA

AR daļas vadītājs: **Sarmīte Pāvilaite**

Arhitekte: **Sarmīte Pāvilaite**

Izstrādāja: **Sarmīte Pāvilaite**

Stadija:	Marka:	Lapa:	Lapas:
BP	**AR**	**10**	**20**

Mērogs:

Rasējuma Nr.: **AR-10i**

Projekta autortiesības pieder SIA "SB projekts"

Faila nosaukums: **Sporta viesnīca.pln**

Pasūtījuma Nr.:	Arhīva Nr.:
SB_20_04_2023	**SB_20_04_2023**
Drukāšanas datums: **22.09.2023**	Lapas formāts: **A3**