A. variants	B. variants
Izmantojot izbūvē LP (180°±10°) veida daļēji perforēto drenāžas cauruli	Izmantojot izbūvē TP (360°) veida pilnībā perforēto drenāžas cauruli

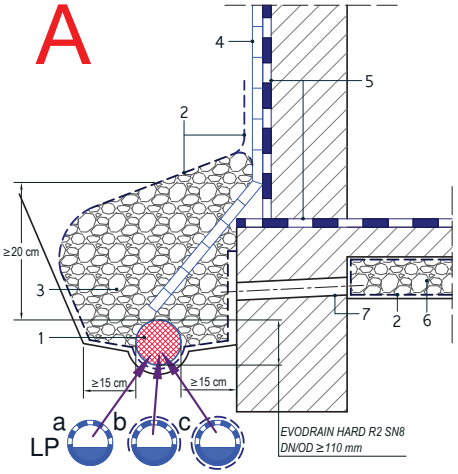

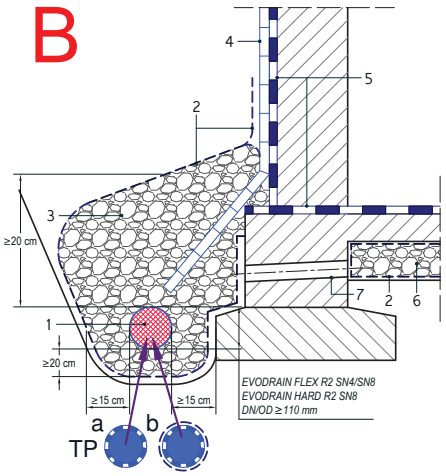

Apzīmējumi:

1- ***LP*** *(180°±10°) veida daļēji perforētā drenāžas caurule:*
- **a**- *bez filtra materiāla pārklājuma;*
- **b**- *ar (ģeotekstila/tekstila filtra materiāla pārklājumu)* nosedzot tikai caurules perforēto daļu;*
- **c**- *ar (ģeotekstila/tekstila filtra materiāla pārklājumu)* nosedzot cauruli pa visu tās aploci.*

- pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums:* ***F+S* *(filtrācijai un atdalīšanai);*

2- ***hidrotehniskais ģeotekstila paklājs, pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums:* ***F+S*** *(filtrācijai un atdalīšanai);*

3- *grunts drenējoša slāņa kārta, piem., grants ar frakcijas izmēru 8/16 mm;*

4- *hidrotehniskais ģeotekstila paklājs (drenējošs paklājs), pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums:* ***D*** *(drenēšana);*

5- *hidroizolācija no blīvējoši izolējoša materiāla;*

6- *grunts drenējošā slāņa kārta, piem., grants ar frakcijas izmēru 8/16 mm;*

7- *izvada atvērums pamatos.*

Apzīmējumi:

1- ***TP*** *(360°) veida pilnībā perforētā drenāžas caurule:*
- **a**- *bez filtra materiāla pārklājuma;*
- **b**- *ar (ģeotekstila/tekstila filtra materiāla pārklājumu)* nosedzot cauruli pa visu tās aploci.*

- pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums:* ***F+S* *(filtrācijai un atdalīšanai);*

2- ***hidrotehniskais ģeotekstila paklājs, pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums:* ***F+S*** *(filtrācijai un atdalīšanai);*

3- *grunts drenējoša slāņa kārta, piem., grants ar frakcijas izmēru 8/16 mm;*

4- *hidrotehniskais ģeotekstila paklājs (drenējošs paklājs), pēc LVS EN 13252+A1 pielietojums:* ***D*** *(drenēšana);*

5- *hidroizolācija no blīvējoši izolējoša materiāla;*

6- *grunts drenējošā slāņa kārta, piem., grants ar frakcijas izmēru 8/16 mm;*

7- *izvada atvērums pamatos.*

****- Minimālās prasības neaustajam paklāja tipa hidrotehniskajam ģeotekstila materiālam:**
- CBR statiskās pārduršanas stiprības klase 3, kas atbilst ≥1,5 kN, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 12236 testa metodi;
- Svars uz laukuma vienību ≥150 g/m^2, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 9864 testa metodi;
- Maksimāli raksturīgais atvēruma izmērs 0,06 mm≤O_{90}≤0,2 mm, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 12956 testa metodi;
- Ūdens caurlaidība VIH50, k_f ≥1x10^{-4} m/s, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 11058 testa metodi;
- Biezums pie 2 kPa ≥1,5 mm, nosakāms saskaņā ar LVS EN ISO 98631 testa metodi.

Pagaidu drenāžas izbūves piemērs ūdens noteces novadīšanai no ceļu un uzbēruma laukumiem

Pagaidu virszemes noteces savākšanas un novadīšanas pasākumu komplekss, kas stabilizē nogāzi samazinot nogāzes izskalojuma risku, kā viens no variantiem ietver sevī pagaidu virsmas drenāžas izbūvi.

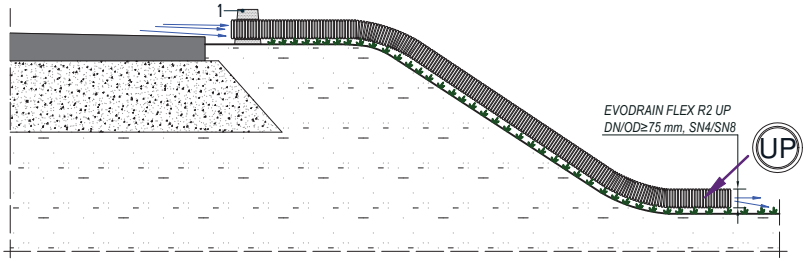

Apzīmējumi:

1- *Apmale (piem., no dz/betona) ar iestrādātu tajā atveri (caurumu), priekš DN/OD sērijas EVODRAIN FLEX drenāžas caurulēm (pilda fiksācijas funkciju);*

UP- *neperforēta (šķidrumu) transportēšanas caurule.*

PIELIKUMS