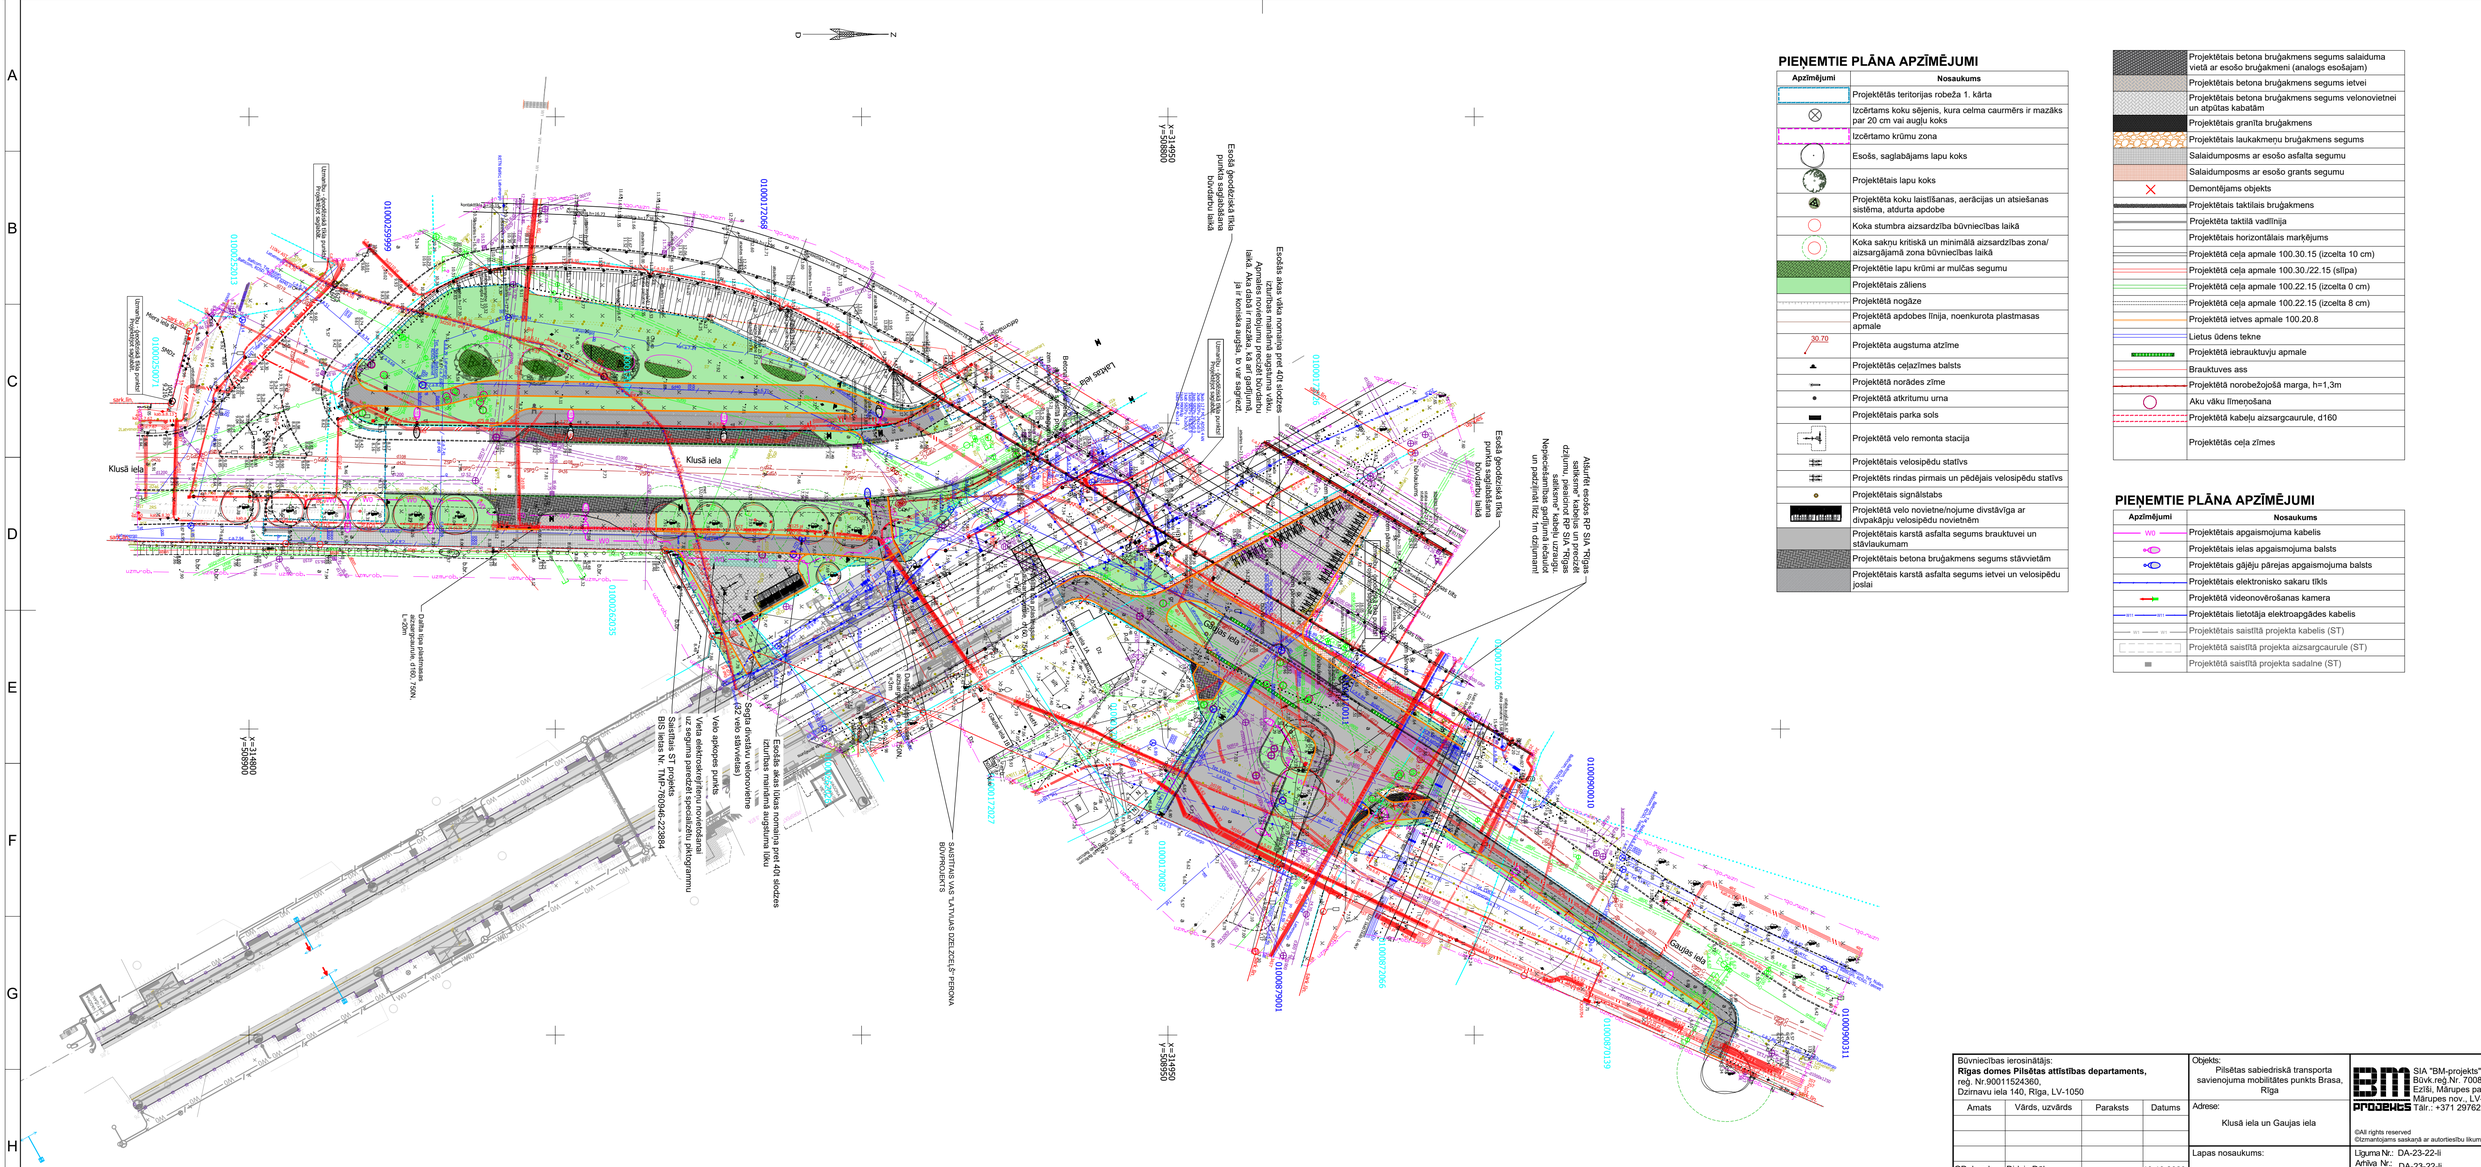

Klusā iela
Gaujas iela
Esošās akas vāka nomaiņa pret 40t slodzes izturības marķēta augstuma vāku.
Esošā ūdensvada hidranta pārbaudes vai apsaimniekošanas laikā. Aka obligāti ir jāatrod un jāatjauno, jā ir konstatēta augšā, to var saglabāt.
Esošā ūdensvada hidranta pārbaudes vai apsaimniekošanas būvdarbu laikā
Esošā akas vāka nomaiņa pret 40t slodzes izturības marķēta augstuma lūku
Esošā ūdensvada hidranta pārbaudes vai apsaimniekošanas būvdarbu laikā
Aktuālie esošo RP SIA "Rīgas satiksme" kabeļu un preces izplūdes, pieslēgumi RP SIA "Rīgas satiksme" tiks precizēti būvdarbu laikā. Nepieciešamības gadījumā ražotājs un pasūtītājs līdz 1m cēlienam!
Dubļu tīrīšanas aizsargsanulis, d-160, 750N, L=20m
Vides aizsardzības prasības
Vides aizsardzības prasības
Segta divslāņu velonovietne (82 velo stāvvietas)
Vides aizsardzības prasības
Vides aizsardzības prasības
Vides aizsardzības prasības