
ELEKTROKABEĻU AIZSARDZĪBA

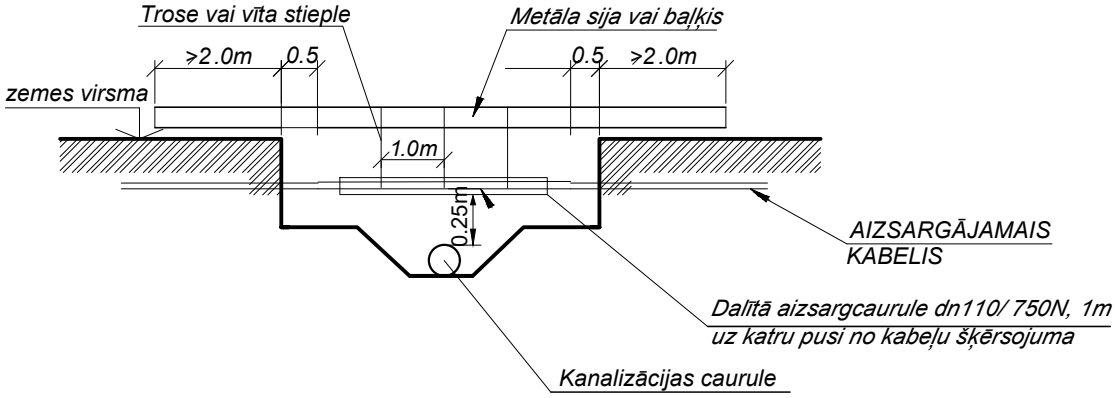


Piezīmes:

Minimālais vertikālais attālums starp kanalizācijas cauruli un kabeli 25 cm.

Grunts blietēšanu ar vibrotehniku neveikt tuvāk par 40 cm no elektrokabeļiem vai kabeļu caurulēm.

VĀJSTRĀVU KABEĻU AIZSARDZĪBA

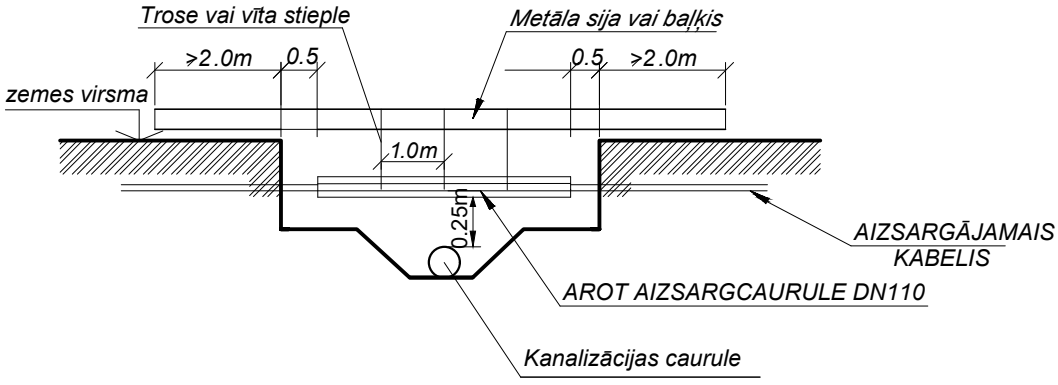

Piezīmes:

Pirms darbu sākšanas kabeļus atrakt, un ievietot dalītās

Arot aizsargcaurulēs 2 m uz katru pusi, skaitot no kabeļu šķersojumu vietas.

Minimālais vertikālais attālums starp kanalizācijas cauruli un kabeli 25 cm.

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Jēkabpils novada pašvaldība Objekts: Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma izstrāde	Būvprojekta sadaļas autors: Mārtiņš Pocis, Sert. Nr.3-01353	
Izstrādāja	M. Pocis		02/02/2024	Objekta adrese: Rīgas iela 205, Jēkabpils, Jēkabpils novads		
				Rasējuma nosaukums: Inženierkomunikāciju aizsardzība	Stadija: BP	Marka: ŪKT
					Lapa: ŪKT-9	Lapu sk.:11
					MĒROGS: B/m	