
CAURUĻVADA IZBŪVE ATKLĀTĀ TRANŠEJĀ

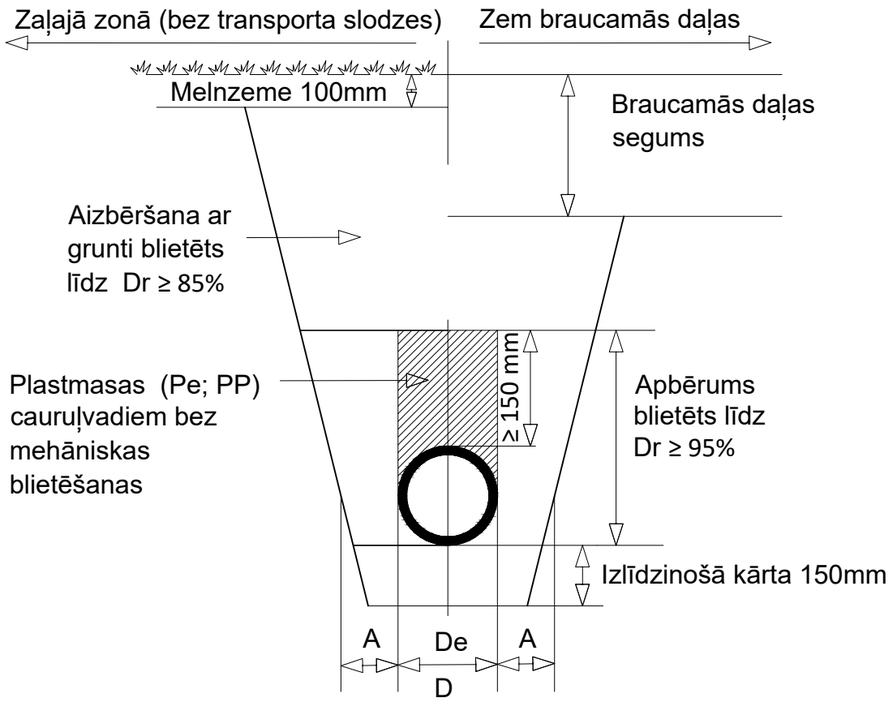


Cauruļvada diametrs De (mm)	A minimālais (mm)
>225 225-350 350-700 700-1200	200 250 350 425
Skatakas diametrs D (mm)	**A minimālais (mm)**
300-700 700-2000	350 450

APZĪMĒJUMI:

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
De - Ārējais diametrs

PIEZĪMES:

1. Izlīdzinošā kārta zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem;
2. Cauruļvada uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes;
3. Gruntij, kas tiek izmantota izlīdznošajai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jāatbilst LR noteiktajām prasībām;
4. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā tranšejā.

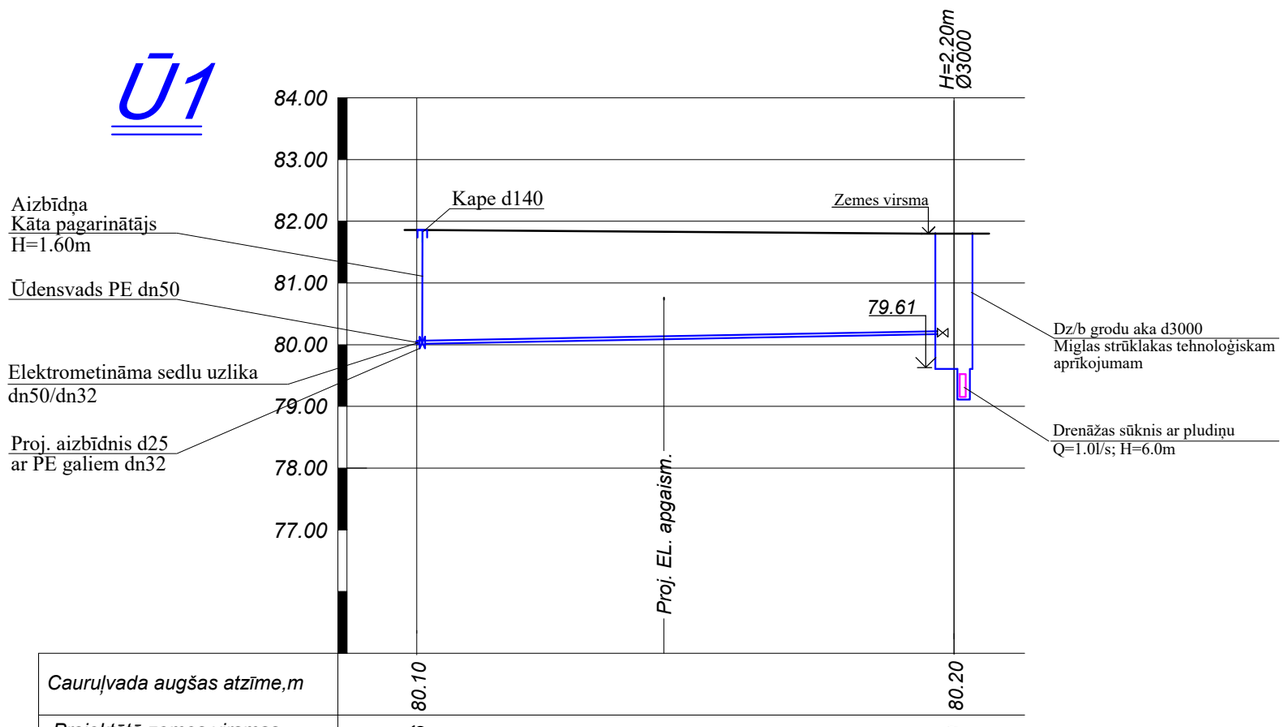

Cauruļvada augšas atzīme,m	*80.10*	*80.20*
Projektētā zemes virsmas atzīme, m	*81.86*	*81.81*
Esošā zemes virsmas atzīme, m	*81.86*	*81.81*
Cauruļvadu materiāls, diametrs, mm	*dn32 ūdensapgādes caurule, PN16 (PE100-RC)*	
Pamatne	*Blietētas smilts pamatne 15 cm Blietētas smilts apbērums 30 cm*	
Kritums / Garums, m	*0.005*	*35.0*
Attālums, m	*35.0*	
Aku apzīmējumi	*M1*	
Piezīmes	Dz/b grodu aka d3000 Miglas strūklakas tehnoloģiskam aprīkojumam	

				Pasūtītājs: Jēkabpils novada pašvaldība	Būvprojekta sadaļas autors: Mārtiņš Pocis, Sert. Nr.3-01353
				Objekts: Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma izstrāde	
Būvproj.d.vad.	M. Pocis		02/02/2024	Objekta adrese: Rīgas iela 205, Jēkabpils, Jēkabpils novads	
				Rasējuma nosaukums: Ū1 garenprofils	Stadija: BP / Marka: UKT Lapa: UKT-4 / Lapu sk.:11 Mērogs: Mh1:500; Mv1:100