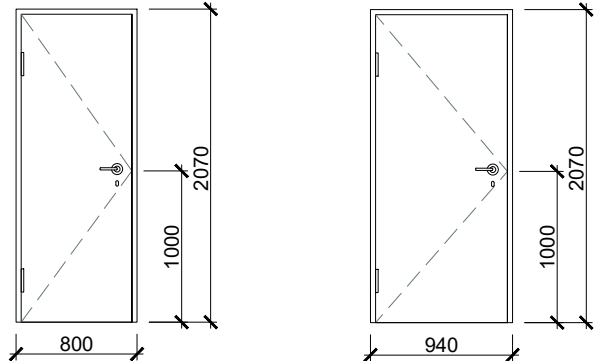
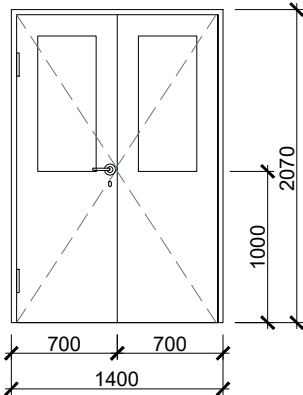
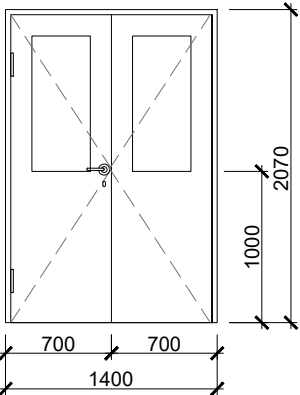


Marķējums	D-5	D-6	D-7	D-8
Ailas izmērs (mm)	920 x 2100 (h)	1110 x 2100 (h)	1400 x 2100 (h)	1400 x 2100 (h)
Kārbas izmērs (mm)	860 x 2070 (h)	1020 x 2070 (h)	1180 x 2070 (h)	1180 x 2070 (h)
Brīvais atvērums (ievērojot durvju vērtnes aizņemamo daļu) (mm)	800 x 2030 (h)	940 x 2030 (h)	1100 x 2030 (h)	1100 x 2030 (h)
Laukums (m²)	2.2	2.2	2.44	2.44
Vēršanās virziens	L K	L K	L K	L K
1. stāvs (gab.)	- -	1 -	- -	- -
3. stāvs (gab.)	1 1	- 7	- -	1 1
Kāpņu telpa (gab.)			4 4	- -
Rasējums				
Materiāls un dizains				
Materiāls, sistēma	GSW Office Sylvan ar lamināta pārklājumu.		Tērauda	PVC
Kābas biezums / iebūves dziļums (mm)				
Apdare/ krāsu tonis ārpusē	Toni saskaņot ar pasūtītāju		Apd. tonis: RAL-9016(balts)	Apd. tonis: RAL-9016(balts)
Apdare/ krāsu tonis iekšpusē	Toni saskaņot ar pasūtītāju		Apd. tonis: RAL-9016(balts)	Apd. tonis: RAL-9016(balts)
Stiklojums/Pakete				
				Ar stikla paketes pildīņu
Siltumizolācija				
Siltumcaurlaidības koefic. paketei U _g W/m².K				
Siltumcaurlaidības koefic. durvīm U _g W/m².K				
Skaņas izolācija R'w (dB)				
	—		—	
Furnitūra				
Rokturis	WSS Type C round, Alu E2/C-0 silver anod.		Saskaņojams ar pasūtītāju	Saskaņojams ar pasūtītāju
Slēdzene	WSS iekālamā slēdzene koka durvīm		Saskaņojams ar pasūtītāju	Saskaņojams ar pasūtītāju
Eņģes	WSS, nerūsējošā tērauda		Saskaņojams ar pasūtītāju	Saskaņojams ar pasūtītāju
Papildus prasības	Aizvērēja mehānisms ar sliedi.		Aizvērēja mehānisms ar sliedi.	Aizvērēja mehānisms ar sliedi.
	Druvju vēršanās atdure sliedē. Automātiskais sliekšnis.		Druvju vēršanās atdure sliedē. Automātiskais sliekšnis.	Druvju vēršanās atdure sliedē. Automātiskais sliekšnis.
Ugunsdrošība	—		Durvīm jānodrošina EI30	—
Noturība pret vēja slodzēm	—		—	—
Noturība pret ielaušanos	—		—	—
Marķējumi	Jābūt CE marķējumam.		Jābūt CE marķējumam.	Jābūt CE marķējumam.

PIEZĪMES:

- Rasējums dots skatā no āruses.
- Lapu skatīt kopā ar lapām AR-5,6.
- Visus dotos izmērus precizēt uz vietas būvobjektā, veicot durvju pasūtījumu.

Objekta Nr.:	mm	Projektēšanas stadija:	paz.p.būv.
Pasūtītājs:	Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.		
Objekts:	Laboratoriju ēkas pirmā un trešā stāva vienkāršotā atjaunošana		
Objekta adrese:	Lejupes iela 3, Rīga		
Rasējums:	Durvju specifikācija (nobeigums)		
AR daļas vad.	Ludvigs Saprovskis Sert.nr. 1-00214		
Arhitekts	I.Udalova	04.10.2023	
Mērogs	Lapas marka	Lapas Nr.	Lapu skaits
1:50	AR	7	
Būvprojekta izstrādātājs: PBL Būvkom. reģ. Nr. 4567-R Projektēšanas Birojs Ludvigs Visa šajā lapā ietvertā informācija, risinājumi, zīmējumi vai to daļas atbilstoši vai citiem mērķiem izmantojami tikai ar autora rakstisku atļauju			