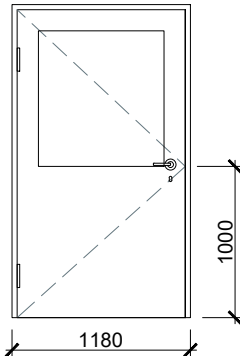
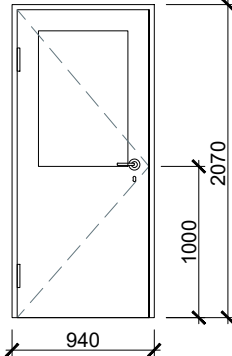
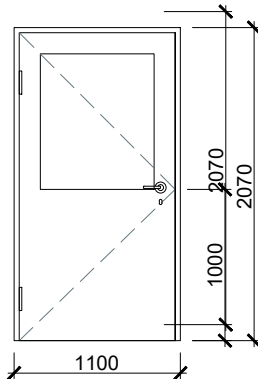
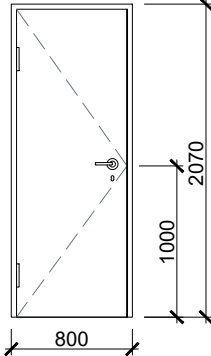


Marķējums	D-1, D-1*		D-2		D-3		D-4	
Ailas izmērs (mm)	1270 x 2100 (h)		1110 x 2100 (h)		1270 x 2100 (h)		920 x 2100 (h)	
Kārbas izmērs (mm)	1180 x 2070 (h)		1020 x 2070 (h)		1180 x 2070 (h)		860 x 2070 (h)	
Brīvais atvērums (ievērojot durvju vērtnes aizņemamo daļu) (mm)	1100 x 2030 (h)		940 x 2030 (h)		1100 x 2030 (h)		800 x 2030 (h)	
Laukums (m²)	2.44		2.2		2.44		2.2	
Vēršanās virziens	L	K	L	K	L	K	L	K
1. stāvs (gab.)	3	2	1	-	-	2	-	-
3. stāvs (gab.)	12	7	2	2	9	5	1	1
Kāpņu telpa (gab.) Rasējums								
Materiāls un dizains								
Materiāls, sistēma	PVC				PVC		PVC	
Kābas biezums / iebūves dziļums (mm)								
Apdare/ krāsu tonis ārpusē	Apd. tonis: RAL-9016(balts)				Apd. tonis: RAL-9016(balts)		Apd. tonis: RAL-9016(balts)	
Apdare/ krāsu tonis iekšpusē	Apd. tonis: RAL-9016(balts)				Apd. tonis: RAL-9016(balts)		Apd. tonis: RAL-9016(balts)	
Stiklojums/Pakete								
	Ar stikla paketes pildīņu				Ar stikla paketes pildīņu		—	
Siltumizolācija								
Siltumcaurlaidības koefic. paketei U _g W/m².K								
Siltumcaurlaidības koefic. durvīm U _g W/m².K								
Skaņas izolācija R'w (dB)								
	—				54		—	
Furnitūra								
Rokturis	Saskaņojams ar pasūtītāju				Saskaņojams ar pasūtītāju		Saskaņojams ar pasūtītāju	
Slēdzene	Saskaņojams ar pasūtītāju				Saskaņojams ar pasūtītāju		Saskaņojams ar pasūtītāju	
Eņģes	Saskaņojams ar pasūtītāju				Saskaņojams ar pasūtītāju		Saskaņojams ar pasūtītāju	
Papildus prasības	* ar "krītošo" sliekšņa blīvējumu				Aizvērēja mehānisms ar sliedi.		Aizvērēja mehānisms ar sliedi.	
	Aizvērēja mehānisms ar sliedi. Druvju vēršanās atdure sliedē.				Druvju vēršanās atdure sliedē.		Druvju vēršanās atdure sliedē.	
Ugunsdrošība	—				—		—	
Noturība pret vēja slodzēm	—				—		—	
Noturība pret ielaušanos	—				—		—	
Marķējumi	Jābūt CE marķējumam.				Jābūt CE marķējumam.		Jābūt CE marķējumam.	

PIEZĪMES:

- Rasējums dots skatā no āruses.
- Lapu skatīt kopā ar lapām AR-5,6.
- Visus dotos izmērus precizēt uz vietas būvobjektā, veicot durvju pasūtījumu.

Objekta Nr.:	mm	Projektēšanas stadija: paz.p.būv.
Pasūtītājs:	Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.	
Objekts:	Laboratoriju ēkas pirmā un ttrešā stāva vienkāršotā atjaunošana	
Objekta adrese:	Lejupes iela 3, Rīga	
Rasējums:	Durvju specifikācija (sākums).	

AR daļas vad.	Ludvigs Saprovskis Sert.nr. 1-00214	
Arhitekts	I.Udalova	04.10.2023

Mērogs	Lapas marka	Lapas Nr.	Lapu skaits
1:50	AR	6	

Būvprojekta izstrādātājs:
PBL
Būvkom. reģ. Nr. 4567-R

Projektēšanas Birojs Ludvigs
Visa šajā lapā ietvertā informācija, rēķinājumi, zīmējumi vai to daļas atbilstoši vai citiem mērķiem izstrādājumi šim ar autora rakstisku atļauju