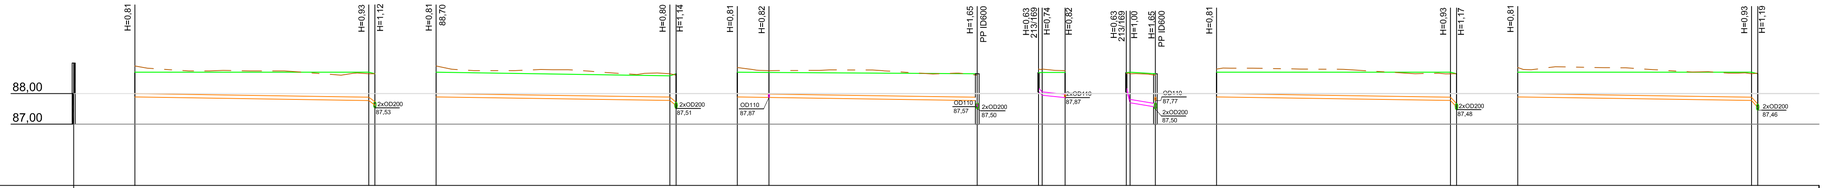

Mhor: 1:500
Mver: 1:100

AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	DT1-10	KK-11	DT1-11	KK-12	DT1-12	KK-13	K2-3	SM-6	KK-13	SM-7	K2-3	DT1-13	KK-14	DT1-14	KK-15
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	88,90	88,65 88,65	88,90	88,65 88,65	88,65	88,75	88,60	88,80 88,80	88,75	88,65 88,65	88,60	88,80	88,65 88,65	88,85	88,65 88,65
PROJEKTĒTĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	88,70	88,70 88,65	88,70	88,58 88,65	88,70	88,69	88,65	88,68 88,69	88,69	88,68 88,70	88,65	88,70	88,70 88,65	88,70	88,70 88,65
CAURULES TEKNES AUGŠTUMS (m)	87,69	87,77 87,62	87,89	87,73 87,03	87,69	87,87	87,77	89,05 87,54	87,87	89,05 87,70	87,57	87,89	87,77 87,57	87,89	87,77 87,55
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	0,81	0,93 1,03	0,81	0,90 1,05	0,81	0,82	0,88	0,63 0,74	0,82	0,63 1,00	1,08	0,81	0,93 1,08	0,81	0,93 1,10
SLIPUMS/GARUMS (m)	38,2m 0,0030 0,1460 1,0m		38,2m 0,0030 0,1707 1,0m		39,2m 0,0030			0,1741 0,0200 0,6m 3,7m		0,5783 0,0298 0,6m 4,1m		38,2m 0,0030 0,2076 1,0m		38,2m 0,0030 0,2268 1,0m	
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PEHD SN4 360° perforēta ar ģeotekstīla filtru OD110 - 39,2m		PEHD SN4 360° perforēta ar ģeotekstīla filtru OD110 - 39,2m		PEHD SN4 360° perforēta ar ģeotekstīla filtru OD110 - 39,2m			PP SN8 OD110 - 4,3m		PP SN8 OD110 - 4,7m		PEHD SN4 360° perforēta ar ģeotekstīla filtru OD110 - 39,2m		PEHD SN4 360° perforēta ar ģeotekstīla filtru OD110 - 39,2m	
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Skalotu sīkšķembu pabērums 15cm un skalotu sīkšķembu ierīkošana virs caurulvada		Skalotu sīkšķembu pabērums 15cm un skalotu sīkšķembu ierīkošana virs caurulvada		Skalotu sīkšķembu pabērums 15cm un skalotu sīkšķembu ierīkošana virs caurulvada			Noblietēts smilts pabērums 15cm, max frakcija 16mm				Skalotu sīkšķembu pabērums 15cm un skalotu sīkšķembu ierīkošana virs caurulvada		Skalotu sīkšķembu pabērums 15cm un skalotu sīkšķembu ierīkošana virs caurulvada	
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	38,2	1,0	38,2	1,0	5,2	34,0		0,6	3,7	0,6	4,1	38,2	1,0	38,2	1,0
IZTAISNOTS TRASES PLĀNS	DT DT DT DT DT DT DT 181° 2		DT DT DT DT DT DT DT 181° 2		180° 2 DT DT DT DT DT DT DT			181°		180° 2		DT DT DT DT DT DT DT 181° 2		DT DT DT DT DT DT DT 181° 2	

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrituma aka.
9. Kabeļiem uzlikt dalīto aizsargčaulu 2,0m uz katru pusi no šķērsojuma vietas un virs kabeļa paredzēt brīdinājuma lentu. Atrakto elektrības kabeli guldīt smiltī, 10 cm virs kabeļa izbūvēt kabeļu aizsardzību, 20-40 cm virs kabeļa izbūvēt marķējuma lentu.

Būvniecības ierosinātājs: **Aizkraukles novada pašvaldība,** Reģ. Nr. 90000074812, Līčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV- 5101			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
LKT d.vad.	Ingars Timofejevs		14.01.2026.
Izstrādātājs	Sarmīte Jakovļeva		14.01.2026.

Objekts: Kokneses pamatskolas - attīstības centra sporta laukuma infrastruktūras izveide, Kokneses speciālā internātskola

Adrese: Kokneses speciālā internātskola, Bormaņi, Kokneses pag., Aizkraukles nov.

Lapas nosaukums: **Drenāžas tīklu DT1 garenprofili**

SIA "BM-projekts"
Būvk.reģ.Nr. 7008-RA2
Ezīši, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved
©Tirgotājam saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: 6.2/2025/180
Arhīva Nr.: 3.18/71/2025
Mērogs: Mh 1:500; Mv 1:100

Stadija	Lapas	Marka	Ras. Nr.
Paskaidrojoma raksts		LKT	LKT-6

A3.1