



Plāns

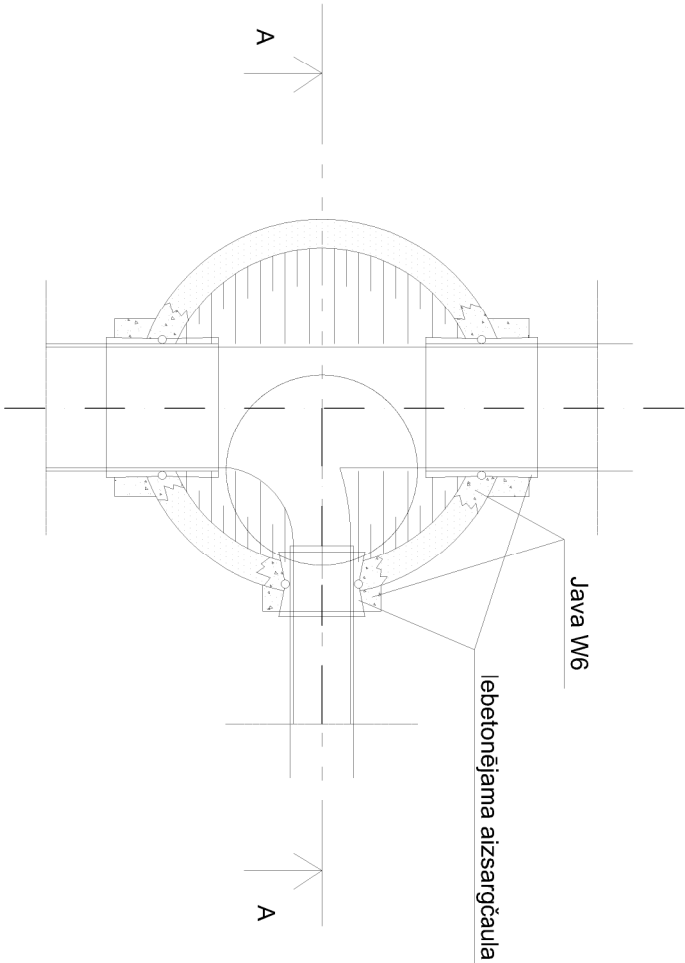


Griezums A-A



Mezģis 2

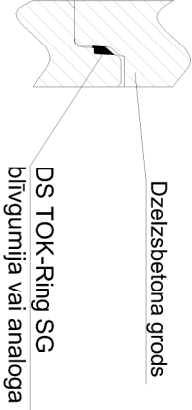

Akas vāka izbūve zaļajā zonā

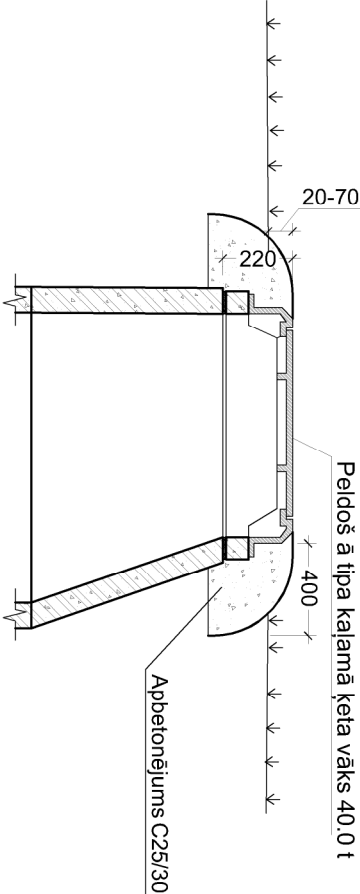

Mezģis 3

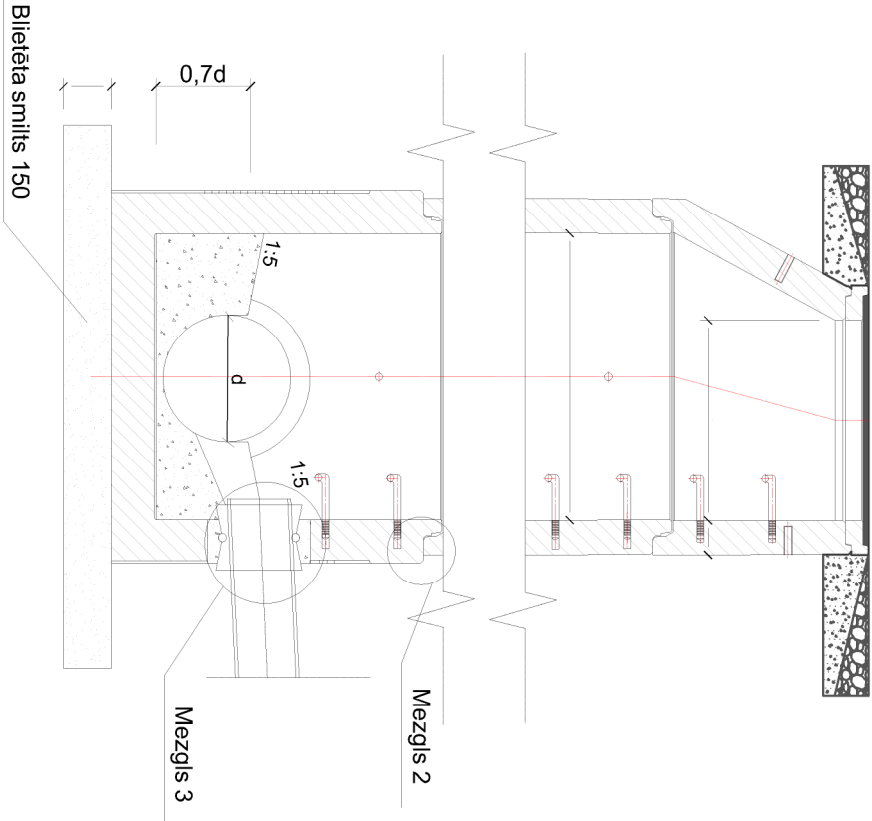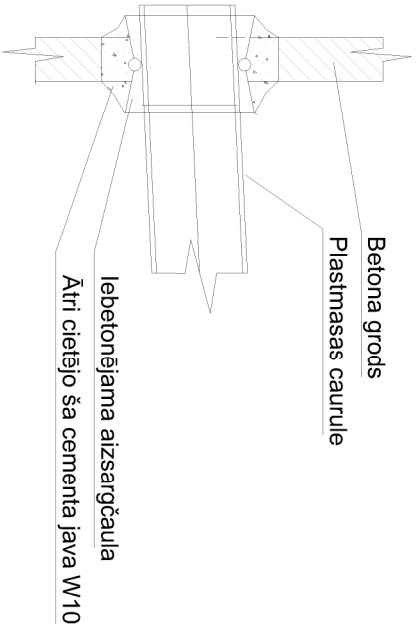

- Piezīmes:
1. Izmēri doti milimetros.
 2. Dzelzsbetonu grodu akas augstumu (H) precizēt tehniskā projekta ģenerāļplānā un garenprofilos.
 3. Dzelzsbetona grodu akas diametru (D) precizēt tehniskā projekta ģenerāļplānā un garenprofilos.
 4. Sacietēju šam betonam jābūt tīram, mitram un ar līdzenu virsmu. Betona virsma jāatīra no jebkādiem netīrumiem lai veidotu viendabīgu betona struktūru. Apsūkļos, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra zemāka par 5 C un minimālā zemākā par 0 C, izmantojot beitonē šanas paņēmienus, kas nodroš ina betona nepiecie šamo kvalitāti.
 5. Betona sasai šana nav bīstama, ja betons sasniedzis 50% no projektētās stiprības un iztur ne mazāk par 0.5 kN/cm
 5. Ātri cietējo šai cementa javai pēc uzklā šanas, uzstādes laikam jābūt 20 minūtes, lai varētu turpināt veikt darbus.