



Ventilējamā fasāde
M 1:10

Iekšējā stūra izbūves
risinājums

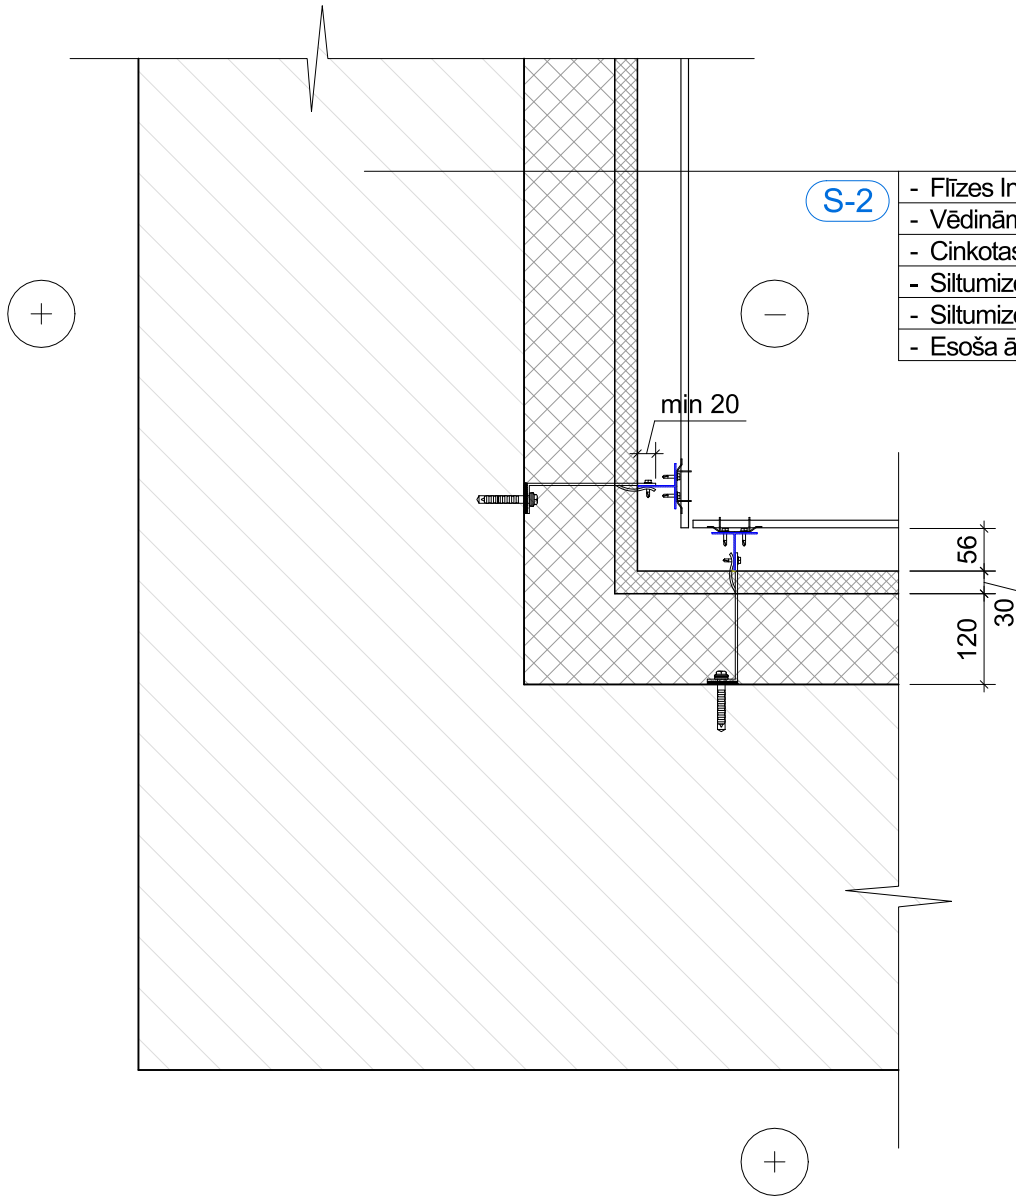

- S-2
- Flīzes Interio Gres Rekt. Mat. vai ekviv.
 - Vēdināmā gaisa šķirtkārtā, b=60 mm
 - Cinkotas tērauda konsoles 180x70x2 mm, Tērauda T profili 60x50x1.2 mm
 - Siltumizolācija Paroc WAS 35t (vai ekvivalents), $\lambda \leq 0,033$ W/(mk), b=30 mm
 - Siltumizolācija Paroc Ultra (vai ekvivalents), $\lambda \leq 0,035$ W/(mk), b=120 mm
 - Esoša ārsiena, sagatavota, attīrīta

Ārējā stūra izbūves
risinājums

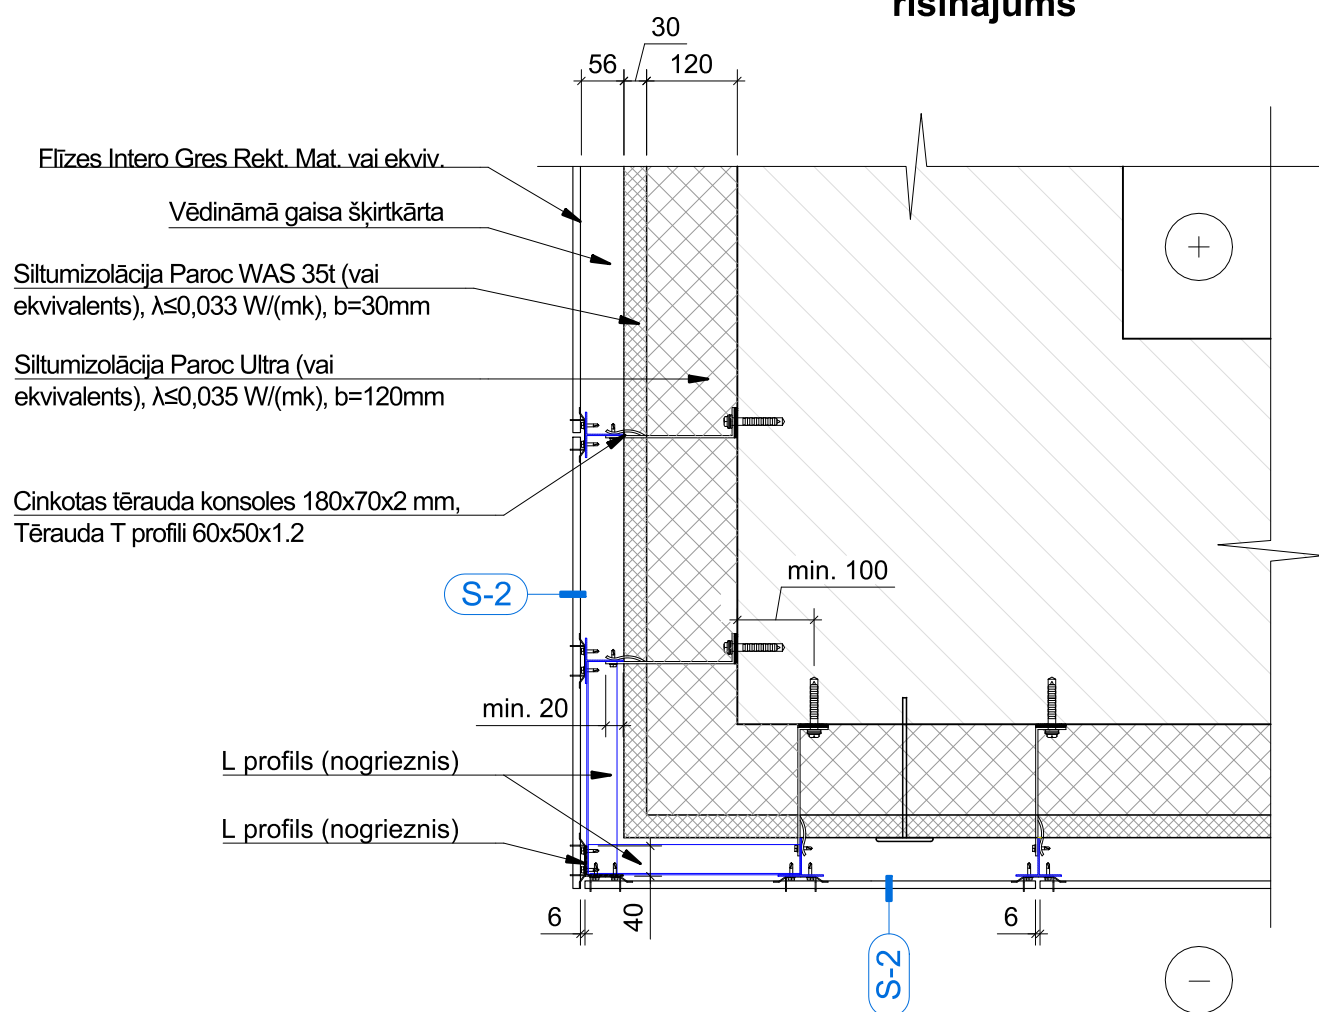

- Flīzes Interio Gres Rekt. Mat. vai ekviv.
- Vēdināmā gaisa šķirtkārtā
- Siltumizolācija Paroc WAS 35t (vai ekvivalents), $\lambda \leq 0,033$ W/(mk), b=30mm
- Siltumizolācija Paroc Ultra (vai ekvivalents), $\lambda \leq 0,035$ W/(mk), b=120mm
- Cinkotas tērauda konsoles 180x70x2 mm, Tērauda T profili 60x50x1.2

Piezīmes:

1. Fasādes apdares plākšņu, stiprinājumus, metāla apakškonstrukcijas izklājumus nodrošina fasādes plākšņu piegādātājs, saskaņojot to ar projekta autoru.
2. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt enkuru izraušanas testu būvobjektā, lai noteiktu bāzes materiāla pretestību un nepieciešamo enkuru sistēmu, marku, izmēru, skaitu uz m2.

Reģ. Nr. 40103925867, Būvkom. Reģ. Nr.12954, Bīķernieku iela 22, Rīga, LV-1006 info@siltienami.lv, +371 22547997  Siltie Nami Silti un Energoefektīvi			Objekts: Kaunatas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads				
			Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde Reģ. nr. 40900027411		Stadija	Lapa	Lapas
						AR-10	17
Dat.	02.12.2022.		Rasējums: Ventilējamā fasāde. Ārējā, iekšējā stūra izbūves risinājums		Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
B.p.v./b.p.d.v.	Māris Banders				10/11/ 22-1	12/22	1:10
Izstrādāja	Liāna Rudāka						