

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	RASĒJUMA NOSAUKUMS	MĒROGS
AVK-K-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI.	B / M
AVK-K-2	KLIMATA KONTROLE. 1. STĀVA PLĀNS.	1:100
AVK-K-3	KLIMATA KONTROLE. 2. STĀVA PLĀNS.	1:100
AVK-K-15	IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVIKUMS.	1:100

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS K1 RAKSTUROJUMS

Nr. p.k.	AUKSTUMAPGĀDES IEKĀTRA	AUKSTUMNESĒJA TIPS	SKAITS gab.	ELEKTRISKĀ JAUDA		AUKSTUMA JAUDA	
				1gab. (kW)	kopā (kW)	1gab. (kW)	kopā (kW)
1	Āra dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRC50ZS-W	freons R32 / 675	1	1.56	1.56	5.0	5.0
2	Iekšējais dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRK50ZS-W	freons R32 / 675	1	---	---	5.0	5.0

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS K3 RAKSTUROJUMS

Nr. p.k.	AUKSTUMAPGĀDES IEKĀTRA	AUKSTUMNESĒJA TIPS	SKAITS gab.	ELEKTRISKĀ JAUDA		AUKSTUMA JAUDA	
				1gab. (kW)	kopā (kW)	1gab. (kW)	kopā (kW)
1	Āra dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRC20ZS-W	freons R32 / 675	1	0.59	0.59	2.0	2.0
2	Iekšējais dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRK20ZS-W	freons R32 / 675	1	---	---	2.0	2.0

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS K5 RAKSTUROJUMS

Nr. p.k.	AUKSTUMAPGĀDES IEKĀTRA	AUKSTUMNESĒJA TIPS	SKAITS gab.	ELEKTRISKĀ JAUDA		AUKSTUMA JAUDA	
				1gab. (kW)	kopā (kW)	1gab. (kW)	kopā (kW)
1	Āra dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRC63ZR-W	freons R32 / 675	1	1.64	1.64	6.3	6.3
2	Iekšējais dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRK63ZR-W	freons R32 / 675	1	---	---	6.3	6.3

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS K7 RAKSTUROJUMS

Nr. p.k.	AUKSTUMAPGĀDES IEKĀTRA	AUKSTUMNESĒJA TIPS	SKAITS gab.	ELEKTRISKĀ JAUDA		AUKSTUMA JAUDA	
				1gab. (kW)	kopā (kW)	1gab. (kW)	kopā (kW)
1	Āra dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRC20ZS-W	freons R32 / 675	1	0.59	0.59	2.0	2.0
2	Iekšējais dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRK20ZS-W	freons R32 / 675	1	---	---	2.0	2.0

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS K9 RAKSTUROJUMS

Nr. p.k.	AUKSTUMAPGĀDES IEKĀTRA	AUKSTUMNESĒJA TIPS	SKAITS gab.	ELEKTRISKĀ JAUDA		AUKSTUMA JAUDA	
				1gab. (kW)	kopā (kW)	1gab. (kW)	kopā (kW)
1	Āra dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SCM40ZS-W	freons R32 / 675	1	0.83	0.83	4.0	4.0
2	Iekšējais dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRK20ZS-W	freons R32 / 675	2	---	---	2.0	4.0

PIEZĪMES KLIMATA KONTROLEI:

- Klimta kontroles sistēmu caurules plānos uzrādītas nosācīti bez piesaistēm.
- Klimata kontroles sistēmu caurules paredzētas no rūpniecisko izolētām vara caurulēm ar izolāciju b=13mm.
- Klimata kontroles sistēmu freona caurules montēt pie griestiem un sienu konstrukcijās.
- Kondensāta novadīšanu paredzēt paštecē vai ar sūkņu palīdzību (skatīt UK sadaļu).
- Kondensātu novadīt uz tuvāko kanalizācijas stāvvalu (skatīt UK sadaļu).
- Kondicionieru āra bloku uzstādīt pie ēkas fasādes uz antivibrācijas kronšteina.
- Klimata kontroles sistēmu pacēlumus un nolaidumus skatīt izometriskajās shēmās.
- Visas elektroiekārtas un cauruļvadus sazemēt.
- Pirms būvdarbu veikšanas, atvērumus sienās un pārsegumus saskaņot ar sertificētu konstruktoru un pārbaudīt to atbilstību pēdējiem AVK plāniem.
- Iekārtu un komponentu šu atrašanās vietas telpās parādītas nosācīti, pirms būvdarbu veikšanas, to atrašanās vietu saskaņot ar arhitektu un dizaineri.

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS K2 RAKSTUROJUMS

Nr. p.k.	AUKSTUMAPGĀDES IEKĀTRA	AUKSTUMNESĒJA TIPS	SKAITS gab.	ELEKTRISKĀ JAUDA		AUKSTUMA JAUDA	
				1gab. (kW)	kopā (kW)	1gab. (kW)	kopā (kW)
1	Āra dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRC35ZS-W	freons R32 / 675	1	0.94	0.94	3.5	3.5
2	Iekšējais dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRK35ZS-W	freons R32 / 675	1	---	---	3.5	3.5

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS K4 RAKSTUROJUMS


Nr. p.k.	AUKSTUMAPGĀDES IEKĀTRA	AUKSTUMNESĒJA TIPS	SKAITS gab.	ELEKTRISKĀ JAUDA		AUKSTUMA JAUDA	
				1gab. (kW)	kopā (kW)	1gab. (kW)	kopā (kW)
1	Āra dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SCM80ZS-W	freons R32 / 675	1	1.95	1.95	8.0	8.0
2	Iekšējais dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRK20ZS-W	freons R32 / 675	4	---	---	2.0	8.0

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS K6 RAKSTUROJUMS

Nr. p.k.	AUKSTUMAPGĀDES IEKĀTRA	AUKSTUMNESĒJA TIPS	SKAITS gab.	ELEKTRISKĀ JAUDA		AUKSTUMA JAUDA	
				1gab. (kW)	kopā (kW)	1gab. (kW)	kopā (kW)
1	Āra dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRC20ZS-W	freons R32 / 675	1	0.59	0.59	2.0	2.0
2	Iekšējais dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRK20ZS-W	freons R32 / 675	1	---	---	2.0	2.0

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS K8 RAKSTUROJUMS

Nr. p.k.	AUKSTUMAPGĀDES IEKĀTRA	AUKSTUMNESĒJA TIPS	SKAITS gab.	ELEKTRISKĀ JAUDA		AUKSTUMA JAUDA	
				1gab. (kW)	kopā (kW)	1gab. (kW)	kopā (kW)
1	Āra dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRC20ZS-W	freons R32 / 675	1	0.59	0.59	2.0	2.0
2	Iekšējais dzesēšanas bloks "Mitsubishi" SRK20ZS-W	freons R32 / 675	1	---	---	2.0	2.0

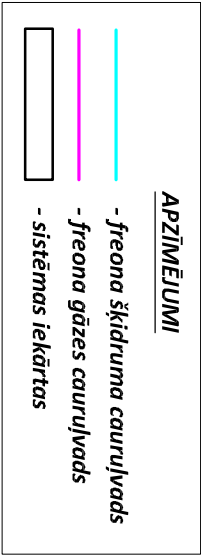

Audītālais projektētais: Rēģ. Nr. 40103925987 Būvkom. Rēģ. Nr. 12954. Bīķnieku iela 22 Rīga, LV-1006 info@sitienami.lv +371 22547397



SitieNami



Projekts: Rēģ. Nr. 4020306808 Būvkom. Rēģ. Nr. 13754. Lubānas iela 68 Rīga, LV-1073 janiis.magus@mtuba.lv +371 28731386

Objekts un adrese: Kaunatas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana. Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

Dat.		Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde, Rēģ. Nr. 40900027411		Strādāja	Lapa	Lapas	
20.05.2023		V. Uzvārds		Paraksts		BP	
B.p.d.v.		J. Korps					
Inženieris		J. Māgurs					

Rasējums: Klimata kontrole. 1.stāva plāns.		Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
		10/11/ 22-1	12/22	B / M