


1. Par ± 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva grīdas līmeņa atzīme.
2. Vispārīgas piezīmes un norādījumus skatīt lapā AR-1.
3. Siltinājuma tipus skatīt AR-8.
4. Griestu A-A skatīt lapā AR-5.
5. Fasādes, krāsu pasi skatīt lapā AR-6.
6. Mezglus skatīt lapās AR-9 līdz AR-17.
7. Pēc nepieciešamības pārmūrēt ventilācijas šahtas virs jumta daļā. Ventilācijas izvadiem piemūrēt ķieģeļu kārtas pa perimetru. Ventilācijas izvadus apkausēt ar bitumena ruļļmateriāla segumu.
8. Tīrīt esošos ventilācijas kanālus.
9. Esošo jumta segumu demontēt, izlīdzināt virsmu. Pēc nepieciešamības veidot slīpumu veidojošo slāni ar smalkgraudainu keramzītu vai siltumizolāciju. Minimālais slīpums 2 %. Virsmas nelīdzenumi nedrīkst pārsniegt 4 mm.

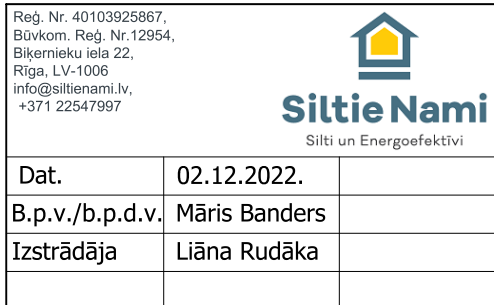

Objekts:	Kaunatas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana			
Adrese:	Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads			
Pasūtītājs:	Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde Reģ. nr. 40900027411	Stadija	Lapa	Lapas
			AR-4	17
Rasējums:	Jumta shematiskais plāns	Pasūt. nr.	Arhiva nr.	Mērogs
		10/11/ 22-1	12/22	1:100