
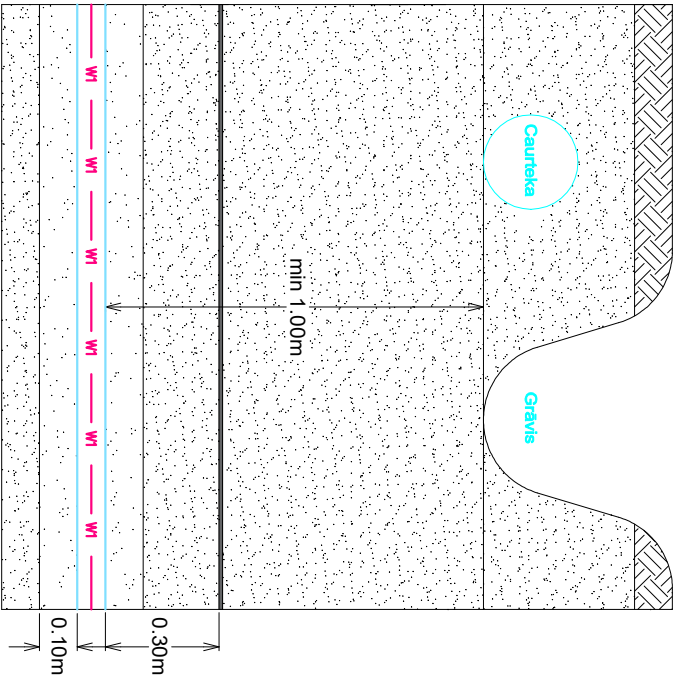
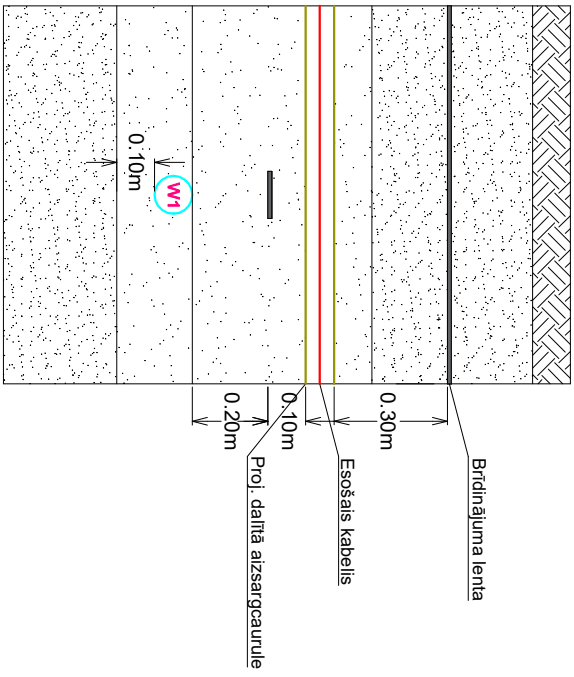
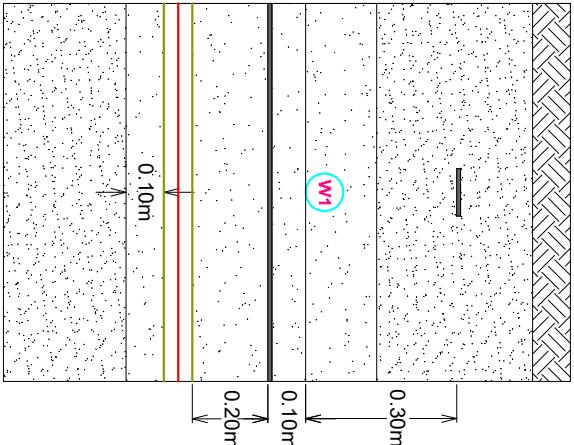
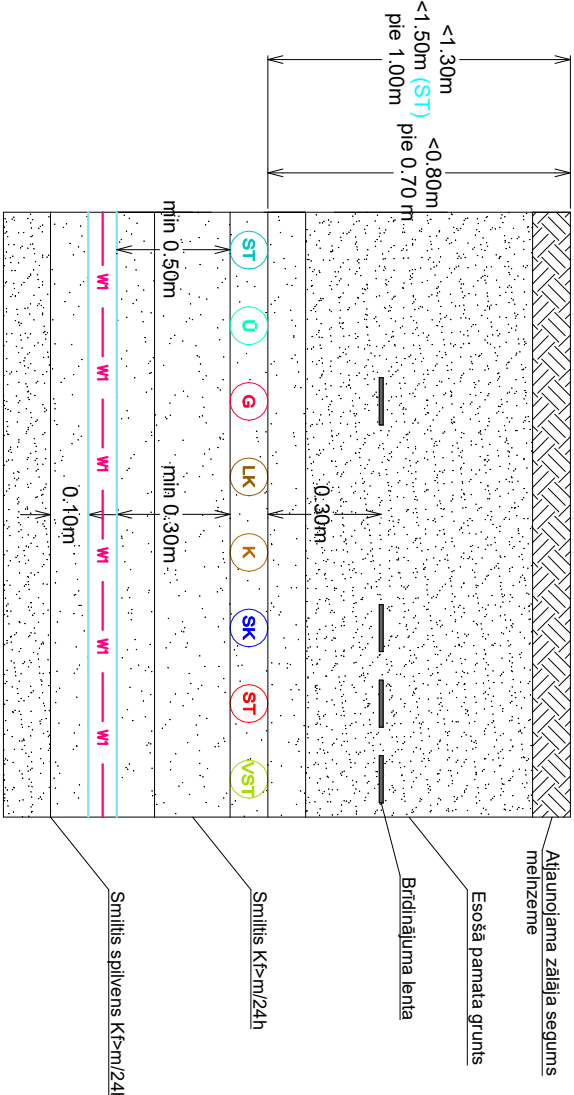
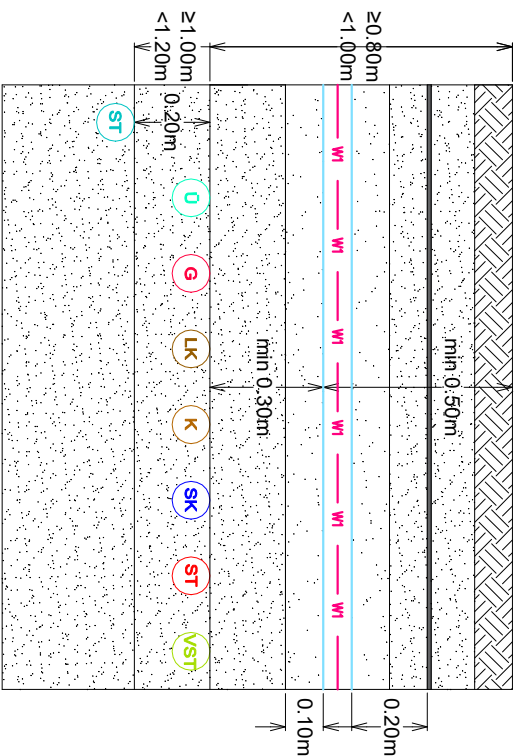
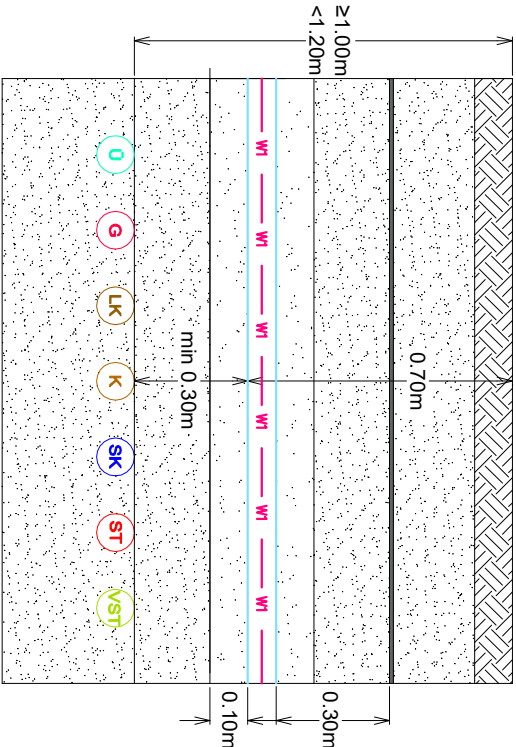


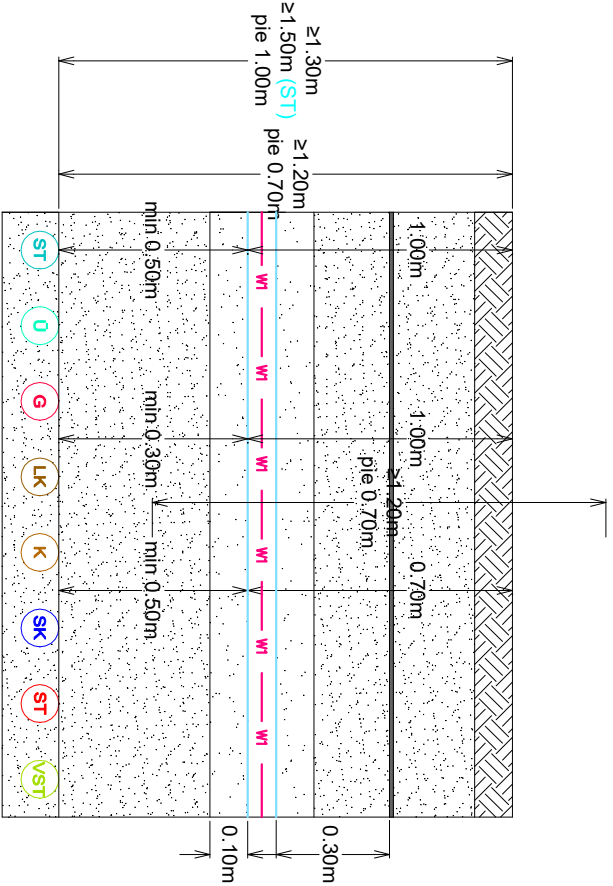

1. Atraktas komunikācijas paredzētī smiltī.
2. Vīrs sakaru kanalizācijas (sakaru kabeļiem), gāzes caurulēm, 0.4kV un 10-20kV kabeļiem 30 cm attālumā iekāt (aļāunot) marķējuma lentu.
3. Ja atraktie kabeļi nav cauruļēs, tad aplīkt kabeļus ar daļtī aizsargcauruli D=110mm 450N.
4. 10-20kV kabeļiem izmantot daļtī aizsargcauruli ar D=160mm 750N
5. Grunts blīetēšanu ar vibrtehniku neveikt tuvāk par 40 cm no komunikācijām.

			Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "PILSĒTSAIMNIECĪBA"		Nr. P1-2025		
	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	BŪVPROJEKTS: Ieļu apgaismojuma izbūve Romas ielas posmā no Pūrenu ielas līdz Zemeņu ielai, Jelgavā	STADIJA	LAPAS NR.	MĒROGS
					TS	ELTA-05	1:20
Projektiēja	A. Bobkins		09.25	RASEJUMA NOSAUKUMS:	Pūļveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, L.V-3001 Tālrunis: 63084470, fakss: 63023869, e-pasts: pilsesaimnieciba@jelgava.lv Reģ. Nr. 90001282486 Sertifikāta Nr.3-01640		
				Šķērsjuma šķērsgrēzuma profiļi			