



Sadale SS1
Pu=43.66 kW
Pa=15.86 kW
Kvien~0.4
Ia=22.89 A
Un=400/230 V

Esoša sadale SS-1

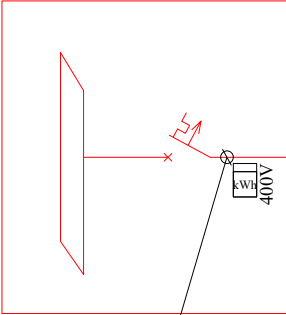

Esoša sadale ASS-1

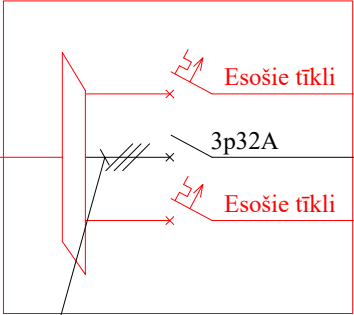

Esošs kabelis

NYM-J 5x6 mm² Q1
l~30m

Esošā grupā
papildus uzstādīt
proj. el. skaitītāju

Esošā sadalē
ASS-1 uzstādīt
proj. automātslēdzi
3p32A

Sadale SS2
Pu=4.00 kW
Pa=4.00 kW
Kvien~1.0
Ia=5.8 A
Un=400/230 V

Ievads no proj.
sadales SS1
NYM-J 5x2.5 mm²
l~25m

Q1

3p20A

1			In=30mA/ 2pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz DIN sliedes 2.gab	2.00 kW
2			In=30mA/ 2pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz DIN sliedes 2.gab	2.00 kW
3			In=30mA/ 2pC16A		Rezerve	

1			In=30mA/ 4pC16A	NYM-J 5x2.5 mm²	El. plīts, t.nr.5	5.00 kW
2			In=30mA/ 2pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	El. rozetes virtuves zonā, tvaika nosūcējs, t.nr.5	2.00 kW
3			In=30mA/ 2pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	El. rozetes grīdā, t.nr.5	1.00 kW
4			1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	El. rozetes sienā WC, t.nr.7,9	2.00 kW
5			1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	El. rozetes sienā, t.nr.5	1.00 kW
6			1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	El. rozetes sienā, t.nr.10	2.00 kW
7			3pB10A	NYM-J 5x1.5 mm²	Apkūres iekārta, t.nr.10	6.00 kW
8			1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	El. rozetes sienā, t.nr.8	1.00 kW
9-10						
9			1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	PN iekārta, t.nr.6	2.35 kW
10			1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	N1-N3 vent. iekārtas, t.nr.7,9,10	0.51 kW
24V 2NC 2P 25A NHXH-J 2x1.0 mm² E60						l~20m

11			In=30mA/ 2pB16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Ūdens curplūdes sildītājs, t.nr.7	2.00 kW
12			In=30mA/ 2pB16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Ūdens curplūdes sildītājs, t.nr.5	2.00 kW
13			In=30mA/ 2pB16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Ūdens curplūdes sildītājs, t.nr.9	2.00 kW
14			1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	El.pievads durvim	0.30 kW
15			1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Apgaismojums t.nr 5-7,10	0.29 kW
16			1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Apgaismojums t.nr 8,9,11	0.27 kW
17			In=30mA/ 2pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	El. pievadi jaucējkrānam, dvieļu padevējam, ziepju dozatoram t.nr.7	0.25 kW
18			3pC16A	NYM-J 5x2.5 mm²	Proj. sadale SS2	4.00 kW
19			In=30mA/ 2pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	El. rozetes sienā, t.nr.11	2.00 kW
20			In=30mA/ 2pB16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Ūdens curplūdes sildītājs, t.nr.2	2.00 kW
21			1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	El. rozetes sienā WC, t.nr.3	2.00 kW
22			1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	El. rozetes sienā, t.nr.1,2	1.00 kW
23			1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	N4 vent. iekārta, t.nr.3	0.17 kW
24			2pB16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Ūdens curplūdes sildītājs, t.nr.3	2.00 kW
25			1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Apgaismojums t.nr 1-4	0.27 kW
26			2pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	El. pievadi jaucējkrānam, dvieļu padevējam, ziepju dozatoram t.nr.3	0.25 kW
27			1pC16A		Rezerve	
28			1pC16A		Rezerve	

No UATS
l~50m

Daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centra "Zīle" sniegto pakalpojumu palielināšana Celtnieku ielā 12. Āne, Jelgavas novads				EL		
				Stadija	Lapa	Lapas
BPDV	H.Leoho		15.05.26	BP	7	
Izstrādāja	H.Leoho		15.05.26	Proj. sadalnes SS1, SS2 principiālā elektriskā vienlīniju shēma		
				JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta rēģ.apl.Nr 2158-R		