




Ūdensvada pievada izbūves tipveida rasējums
(Shematiskais rasējums)

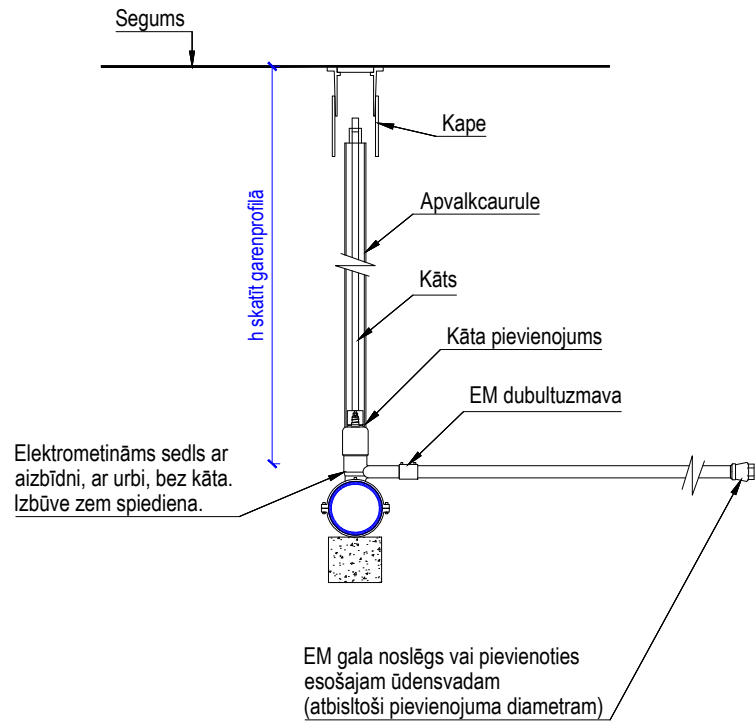


Kapes vāka uzstādīšana asfaltbetona seguma zonā
(Shematiskais rasējums)

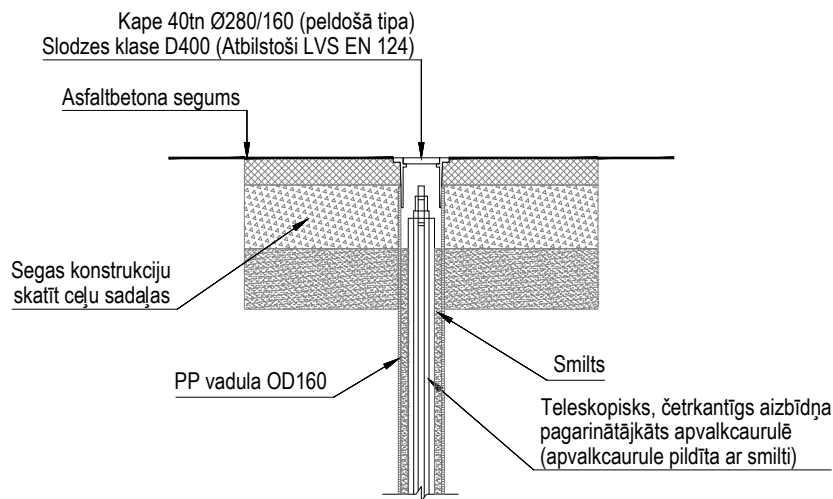

Kapes vāka uzstādīšana asfaltbetona seguma zonā
(Shematiskais rasējums)

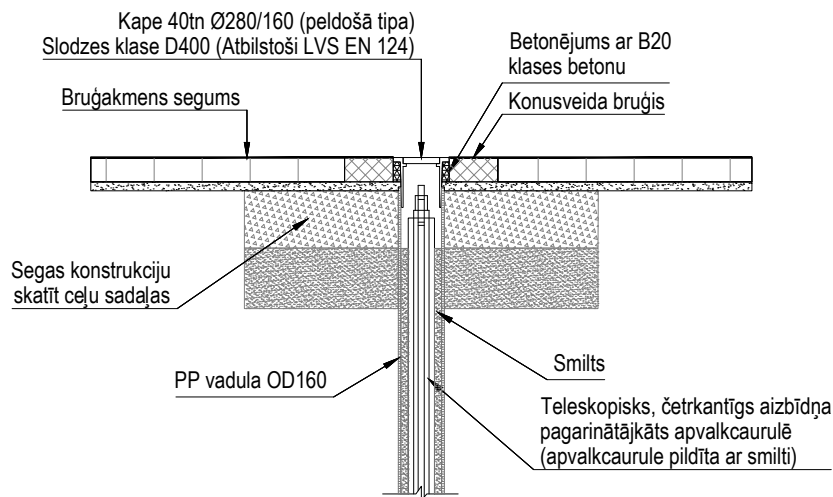


Virszemes tipa hidranta uzstādīšana
(Shematiskais rasējums)

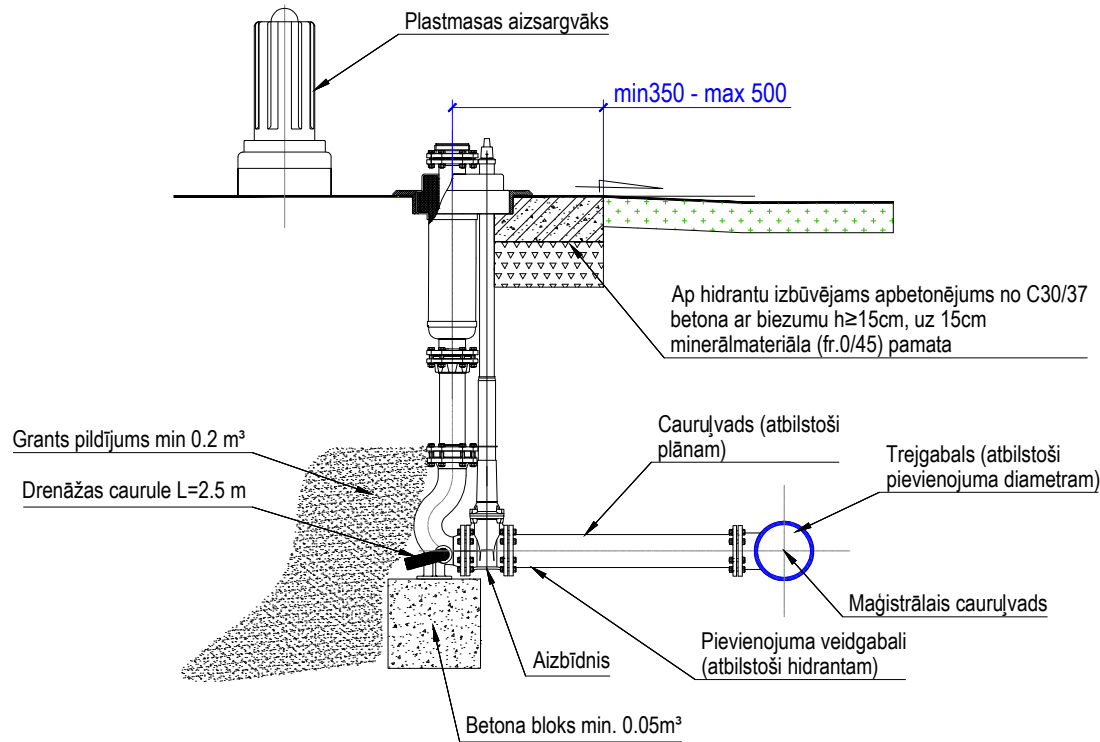


Piezīmes:

- * Visas konstrukcijas un veidgabali ieguldāmi saskaņā ar piegādātāju instrukcijām.
- * Būvbedri aizberot, grunti bļīvēt kārtās, ne biežākās kā 30cm.
- * Apbetonējums no C30/37 betona atbilstošs LVS EN 206-1. Montāžas jāvā ātri cietējoša (+20°C spiedes stiprībai pēc 1 stundas jābūt vismaz 20 N/mm², spiedes stiprībai pēc 28 dienām jābūt vismaz 60 N/mm²).
- * Ūdensvada hidranta pievada izbūves dziļumus skatīt plāna piezīmēs.
- * Cauruļu veidgabalu izmēri norādīti ūdensvada detalizācijas rasējumā.
- * Aizbīdņu kapes cietā seguma zonā izbūvējamas peldošā tipa.
- * Aizbīdņu kapes zāliena seguma zonā izbūvējamas peldošā tipa, ar apbetonējumu.
- * Būvdarbu veicējam pēc ugunsdzēsības hidranta izbūves jāuzstāda hidranta norāžu zīme, kas atbilst 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 7. nodaļas un pielikuma 3.punkta prasībām. Uz hidranta norāžu zīmes jāattēlo atbilstoša informācija. Attālums no hidranta norāžu zīmes līdz ugunsdzēsības hidrantam nedrīkst būt lielāks par 20m. Hidranta norāžu zīmi var izvietot uz speciāla stabiņa, ēku fasādes, žoga, citu inženierkomunikāciju staba. Plāksnītes izvietošanas vietu iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.
- * Caurulvada un betona konstrukciju savienojuma vietās pielietot aizsargcaurules.
- * Seguma virsmas tipu skatīt plāna rasējumos.
- * Ūdensvada pievadu izbūves dziļumus skatīt garenprofilā vai minimālais 1.80m. Pievienojumus esošajām ēkām vai caurulvadiem precizēt dabā, atrokot pievienojuma vietu.

Tipveida uznavas (ķēdes tipa) izbūve betona akas sienā

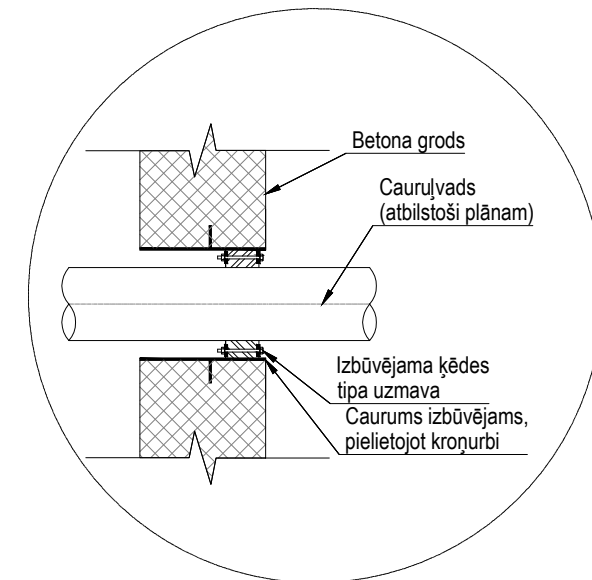

Tipveida aizsarguznavas izbūve betona akas sienā

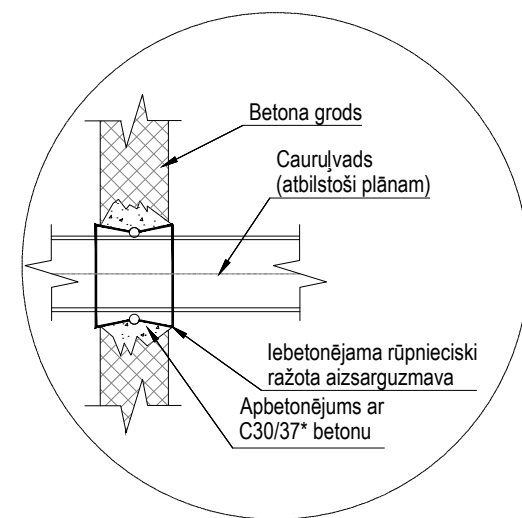

SIA "CEĻU KOMFORTS" PROJEKTĒŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA Purva 12A - B108, Valmiera, LV- 4201 tālrunis: +371 64231636 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv				Pasūtītājs Valmieras novada pašvaldības iestāde Rūjienas apvienības pārvalde, Reģ. Nr. 90000043403			
Būvpr. vadītājs E.Leitis 06.2026				Būvobjekts/ Adrese Upes iela (posmā no Rīgas ielas līdz Īsajai ielai), Rūjienā, Valmieras novadā. Zemes vienības kad. 96150010227 (apz. 96150010227001); kad. 96150010309 (apz. 96150010309001)			
Daļas vadītājs I.Mūrmiece 06.2026				Rasējums Raksturīgie griezumun izbūves shēmas		Stadija BP	Lapa UKT-5-2
Projektēja A.Bērziņš 06.2026				Mērogs M 1:25 / -	Reģistrācijas numurs 01-2026	Pasūtījuma numurs 16.6/25/61	