




Lietus ūdens uztvērēja-gūlijas izbūve
Asfaltbetona seguma zonā pie apmales

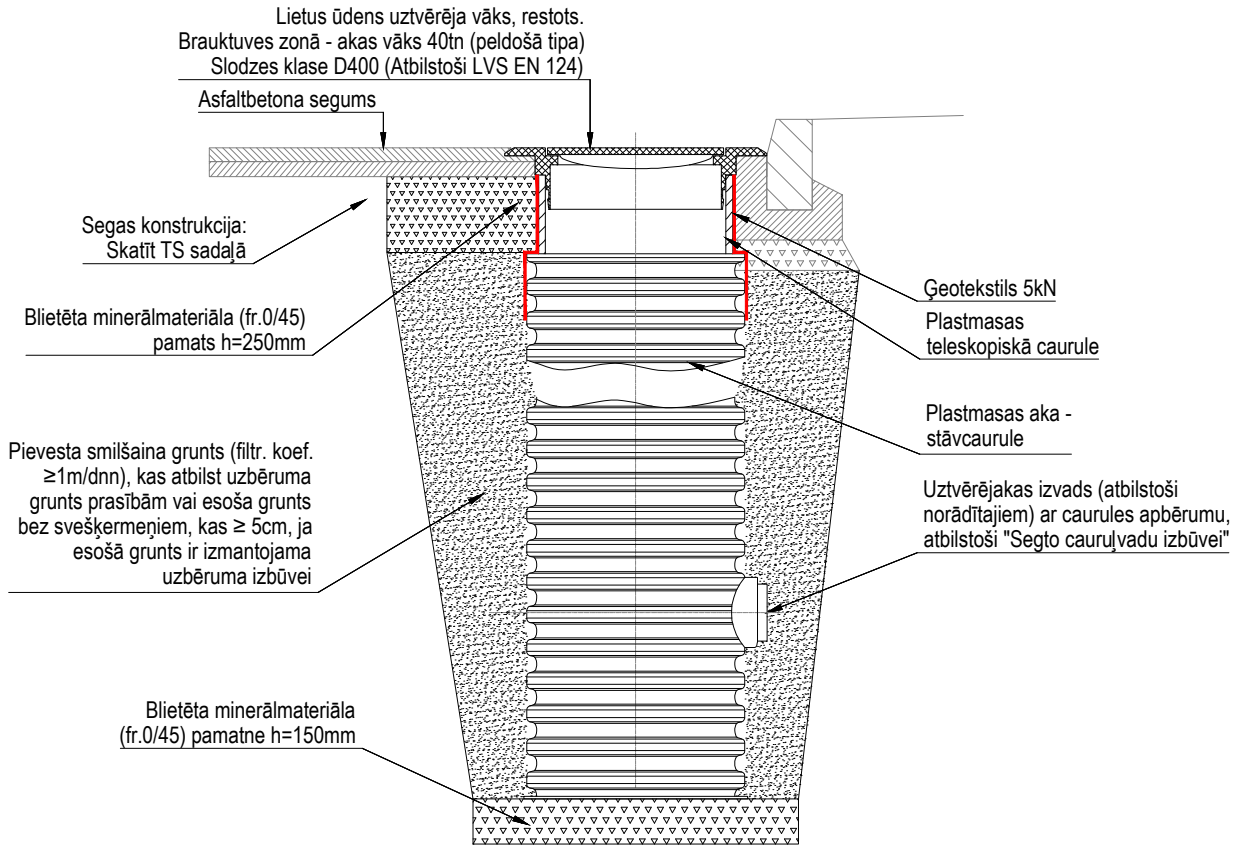

Lietus ūdens uztvērēja-gūlijas izbūve
Brūgakmens seguma zonā teknē

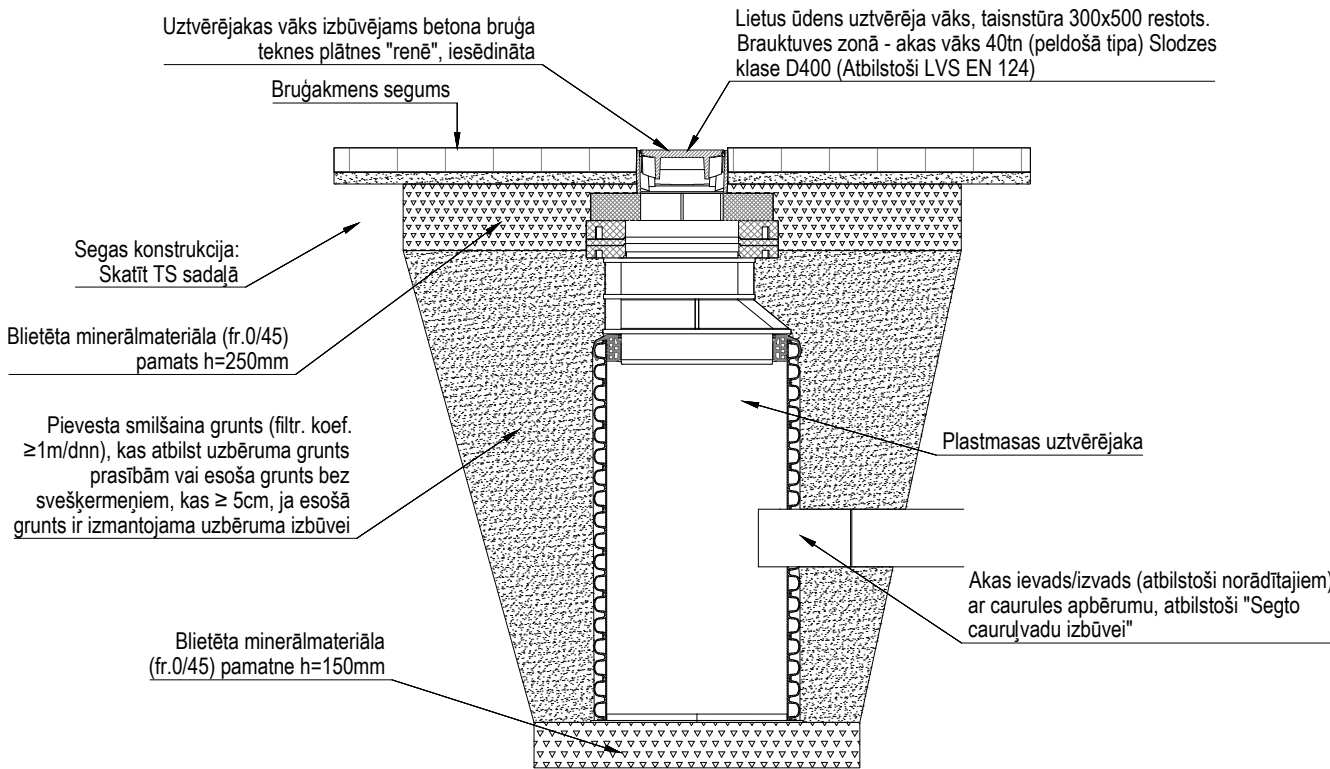

Lietus ūdens uztvērēja-gūlijas izbūve
Asfaltbetona seguma zonā bortakmens resti

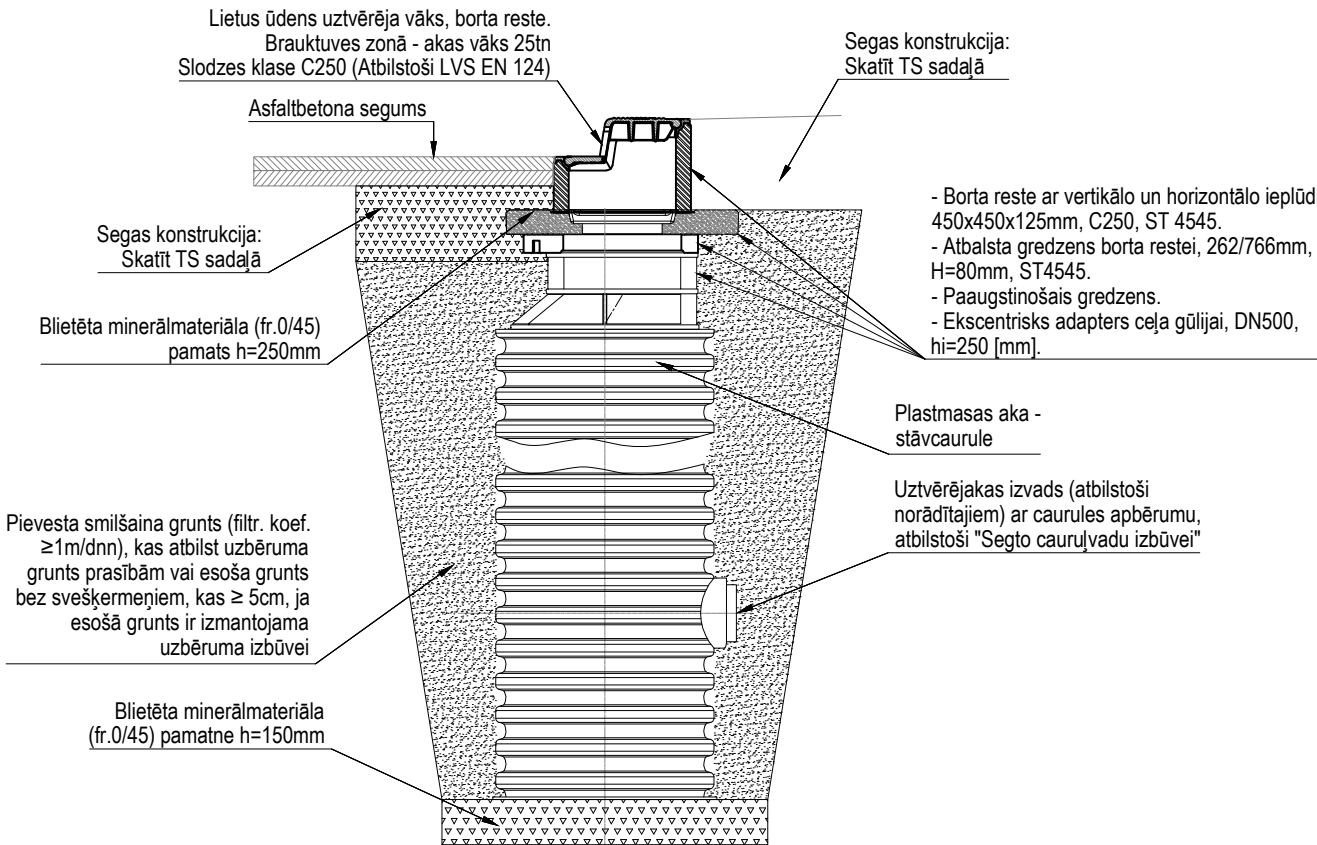

Piezīmes:
* Darbu daudzums un specifikācijās uzrādītais darba veids "Plastmasas uztvērējakas - gūlijas izbūve" (kompl.), ietver visus darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai izbūvētu plastmasas uztvērējaku - gūliju pilnā apjomā.

- Ietverot darbus:
- būvbedres rakšanu, būvbedres un nogāžu nostiprināšanu ar vairogu vai līdzīgu risinājumu, virsduņu un gruntsūdens atsūkņēšanu (atsūknētā gruntsūdens izlaides vietu saskaņot);
 - minerālmateriāla pamata izbūve zem uztvērējakas;
 - plastmasas elementu (uztvērējaka) izbūve;
 - smilšainas grunts apbēruma izbūve ap uztvērējaku;
 - minerālmateriāla maisījuma apbēruma izbūvi ap uztvērējaku;

- Ietverot materiālus:
- Plastmasas uztvērējaka-gūlija, atbilstošā tipa vāks;
 - bīvējamie materiāli, u.c..

- * Visas konstrukcijas un veidgabali ieguldāmi saskaņā ar piegādātāju instrukcijām.
- * Būvbedri aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biežākās kā 30cm.
- * Uztvērējakas-gūlijas izbūvē nav jāiekļauj segas izbūve.
- * Apbetonējums no C30/37 betona atbilstošs LVS EN 206-1. Montāžas java ātri cietējoša (+20°C spiedes stiprībai pēc 1 stundas jābūt vismaz 20 N/mm², spiedes stiprībai pēc 28 dienām jābūt vismaz 60 N/mm²).
- * Ģeotekstils - neaustais ģeotekstils, paredzēts augsnes slāņu un minerālmateriālu frakciju nodalīšanai, F min 5 kN/m.
- * Veicot akas izbūves (iebūves) darbus zemos un normālos gruntsūdens (GŪ) līmeņa apstākļos minimālais aizbēršanas platums zonā ap aku ir 40 cm, bet veicot akas izbūves (iebūves) darbus augstos gruntsūdens (GŪ) līmeņa apstākļos minimālais aizbēršanas platums zonā ap aku ir 50 cm.

A - Asfaltbetons
D - Ietves vai zālāja segums
E - Bortakmens
G - Atvērsana
H - Borta reste 450x450x125

* Restes atvēruma laukums ir 700cm².
* Restes ūdens caurlaidība pie plūsmas ātruma 1.0m/s - 14 l/s.
* Maksimālais sateces laukums 800m².

Automātiska slēdzene

SIA "CEĻU KOMFORTS" PROJEKTEŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA Purva 12A - B108, Valmiera, LV-4201 tālrunis: +371 64231636 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv				Pasūtītājs: Valmieras novada pašvaldības iestāde Rūjienas apvienības pārvalde, Reģ. Nr. 90000043403			
Būvobjekts/Adrese: Upes iela (posmā no Rīgas ielas līdz Īsajai ielai), Rūjienā, Valmieras novadā. Zemes vienības kad. 96150010227 (apz. 96150010227001); kad. 96150010309 (apz. 96150010309001)				Raksturīgie griezumus un izbūves shēmas			
Būvpr. vadītājs	E. Leitis	06.2026		Mērogs: M 1:25 / -	Reģistrācijas numurs: 01-2026	Pasūtījuma numurs: 16.6/25/61	Lapa: LKT-4-2
Daļas vadītājs	I. Mūmiece	06.2026					
Projektēja	A. Bērziņš	06.2026					