


OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

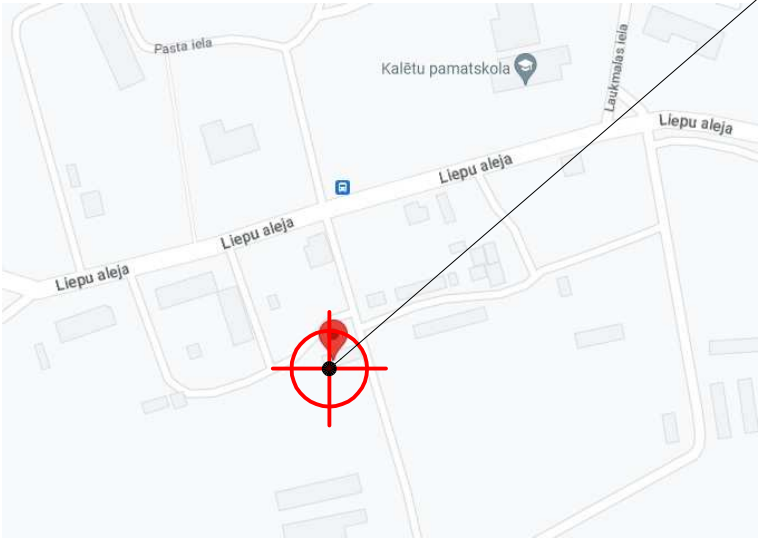

Ūdens ņemšanas vieta
Kalētu pagasta Kalētu ciemā
ugunsdzēsības vajadzībām

IZMANTOTIE MATERIĀLI UN NORMATĪVI:

- LVS 190-5:2011 - Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne;
- Ceļu specifikācijas 2019;
- Rokasgrāmata "Autoceļu nestingo segu projektēšana";
- MK noteikumi Nr. 326 - Noteikumi par latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Ūdensapgādes būves".
- MK noteikumi Nr. 327 - Noteikumi par latvijas būvnormatīvu LBN 203-15 "Kanalizācijas būves".
- MK noteikumi Nr. 545 - Noteikumi par latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".

PRASĪBAS MATERIĀLIEM

- Materiāliem jāatbilst šī būvprojekta specifikācijām un Ceļu specifikācijas 2019 izvirzītajām prasībām. Šīs prasības ir jāizpilda pirms attiecīgo būvmateriālu vai būvizstrādājumu iebūves vai uzstādīšanas.
- Izejas lielumi brauktuves materiālu izvēlei būvprojektā noteikti $AADT_{j,kravas} \leq 100$ (A/24h) un $AADT_{j,pievestā} \leq 500$ (A24/h).
- Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecībai var paredzēt Ceļu specifikācijas 2019 5.1.4 punktā noteiktajām prasībām atbilstošu materiālu, kuram jāatbilst 5.1-2 tabulā izvirzītajām parsībām.

PRASĪBAS NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU PAMATA BŪVNIECĪBAI:

- Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) seguma dilumkārtā - N-III klase.
- Minerālmateriālu vietā maisījumos drīkst lietot reciklētus segas materiālus.
Reciklēti materiāli jāraksturo atbilstoši LVS EN 13285 A pielikumā izvirzītajām prasībām, kā arī tiem jāatbilst Ceļu specifikācijas 2019 5.2.4.1 punkta prasībām.

KONSTRUKTĪVO KĀRTU NESTSPĒJAS PRASĪBAS:

- Kopējam deformācijas modulim Ev2 jābūt:
- uz zemes klātnes jābūt ≥ 45 MPa;
- uz nepastiprinātas saizturīgās kārtas jābūt ≥ 60 MPa;
- Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz nesaistītu minerālmateriālu seguma kārtas jābūt ≥ 120 MPa.

GALVENIE TEHNISKIE DATI

- Zemes vienības kadastra apzīmejums - 6464 001 1230;
 - Platība - 1.37 ha;
 - Subjekts - Pašvaldība
 - Statuss - Nekustamais
- Inženierbūves klasifikācijas kods: - 2112
- Pārbūves darbi:
 - seguma tipa veids - grants segums;
 - izbūvējamā platība - 30 m²;
- Labiekārtošanas darbi:
 - koka aizsargbarjera h=0.80 m - 10 m
 - apzaļumošana - 8 m²

TS-L DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Lapas
TS-L-1	Vispārīgie rādītāji	
TS-L-2	Ģenerālplāns, M 1:250	
TS-L-3	Piebraukšanas laukuma plāns. Nostiprinājumu punktu koordinātu saraksts, M 1:250	
TS-L-4	Vertikālais plāns. Griezums 1 - 1, M 1:250, M 1:50	
TS-L-5	Galveno materiālu un būvdarbu apjomu saraksts	

Projektēto segumu eksplikācija

	Seguma apzīmējums rasējumā TS-L-2	Seguma konstrukcija	Seguma kārtu nosaukumi
1.	1. segas tips - nesaistītu minerālmateriālu segums		1. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (0/32s) seguma dilumkārtā (N-III klase) 20 cm 2. Nepastiprināta salizturīgā kārtā 30 cm 3. Grunts pamatne
2.	2. segas tips - apzaļumošana (NN-3)		1. Augu zeme, zālāju sēklas, mēslojums 10 cm 2. Uzberuma grunts 3. Dabīga grunts

Ūdens ņemšanas vieta Kalētu pagasta Kalētu ciemā ugunsdzēsības vajadzībām				Pasūtījuma Nr. 01-23/TS-L		
				Būvkomersanta reģ. Nr. 2104-RA		
			Labiekārtojums - TS-L	Mērogs	Lapa	Lapas
				b/m	TS-L-1	5
Daļas vad.	Guntis Jurjāns		Vispārīgie rādītāji	 SIA "IK projekts" Liepāja, Dūņu iela 8, LV-3401 tālr.: +371 63489238 info@ikprojekts.lv		
Izstrādāja	Irīna Jankovska					