

ATKLĀTS KONKURSS
virs ES līmeņa
“Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A,
Daugavpilī un teritorijā esošo ēku demontāža”
identifikācijas Nr. DVP 2026/105

Atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr. 7

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir izskatījusi piegādātāja uzdotos jautājumus un sniedz šādas atbildes:

1. Jautājums: Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka iekšdurvju specifikācijā rasējuma lapā SS-20_AR_BP_411-002 ir redzamas būtiskas pretrunas attiecībā uz prasībām MDF (koka) iekšdurvīm. Durvju tipiem Di-1, Di-2, Di-3 un Di-7 aprakstā norādīts, ka tām jābūt vieglām DIY tipa durvīm ar 40 mm biezu vērtni, taču vienlaikus ir noteikta prasība pēc RC3 drošības klases. Šāda prasība būtiski maina durvju konstrukciju, tehnisko izpildījumu, izskatu un cenu. Parastas vieglās iekšdurvis un RC3 drošības klases durvis pēc būtības ir pilnīgi atšķirīgi izstrādājumi, un cenu starpība starp tiem var sasniegt pat 20 reizes. Lūdzam arī ņemt vērā, ka RC3 drošības klases durvīm ir nepieciešama atbilstoša sertificēta furnitūra, turklāt šādās durvīs nevar paredzēt ventilācijas resti, ja tā nav iekļauta sertificētajā durvju konstrukcijā. Lūdzam precizēt, kura no specifikācijā norādītajām prasībām ir kļūdaina un kura ir uzskatāma par prioritāru.

Atbilde uz 1. jautājumu: Pēc tehnisko risinājumu un materiālu parametru saskaņošanas ar būvprojekta izstrādātāju, iepirkuma dokumentācijā tiks veikti atbilstoši precizējumi.

2. Jautājums: Lokālā tāmē Nr.4-1 “Labiekārtošanas darbi” poz.3 saskaitot bruģakmens procentus kopā sanāk 110%, kas nevar būt pareizi. Lūdzam precizēt bruģakmens sadalījuma procentus pa krāsām/toniņiem, lai kopā būtu 100%, nevis 110%.

3	Ieklāt betona bruģakmens segumu 60mm biezumā. Betona bruģakmens, h=6cm (Zils-10%,Pelēks-60%, Melns-40%)	m2	1 204,50
---	---	----	----------

Atbilde uz 2. jautājumu: Materiālu apjoms tiks precizēts, attiecīgi aktualizējot iepirkuma dokumentāciju.

3. Jautājums: Lokālā tāmē Nr.1-10 “Ārējie apdares darbi” poz.59 “Rombveida režģu klājs no vilktas metāla loksnes” – lūdzam precizēt materiāla biezumu un pašu materiālu – nerūsējošais tērauds, cinkots tērauds vai alumīnijs. Kāds ir vēlamais loksnes izmērs – 1,25x2,5m vai 1,0x2,0m?


Atbilde uz 3. jautājumu: Tehniskie risinājumi un materiālu parametri tiks precizēti, attiecīgi aktualizējot iepirkuma dokumentāciju.

4. Jautājums: ŪK projektā ir sanitārtehnisko iekārtu specifikācija, bet tajā nav uzrakstīti iekārtu izmēri, ražotājs utt. Interjera projekta piezīmēs rakstīts “Santehnikas iekārtas skat. UK daļā”. Rasējuma lapā “SS-20_IN_BP_644-001” nav atrodama sanitārtehnisko iekārtu specifikācija, tur ir tikai WC aksesuāru specifikācija bez ražotāju nosaukumiem. Lūdzam izsniegt detalizētāku sanitārtehnisko iekārtu specifikāciju, jo pēc esošās nav iespējams iesniegt cenu piedāvājumu.

Atbilde uz 4. jautājumu: Pretendentam piedāvāt sanitārtehnisko ierīču un WC aksesuārus atbilstoši SS-20_IN_BP_644-001 tehniskajām prasībām, pirms iestrādes objektā saskaņojot tos ar Pasūtītāju.

5. Jautājums: Kāds ir nepieciešams ārējais kājslauķis – cinkots (tāmes aprakstā un kājslauķu specifikācijā) vai Forbo nuway connect (1. stāva plānā apraksts)? Tie ir divi pavisam dažādi kājslauķi.

	Kājslauķis		
21	Uztādīt kājslauķi KS-1 1000x1300mm. -Cinkots presēts metāla režģa kājslauķis; -PR ar acs izmēru 22x22mm; -Gružu savākšanas kaste 80 mm; -Lietus kanalizācijas izlaide vai ekvivalents	gb	3,00

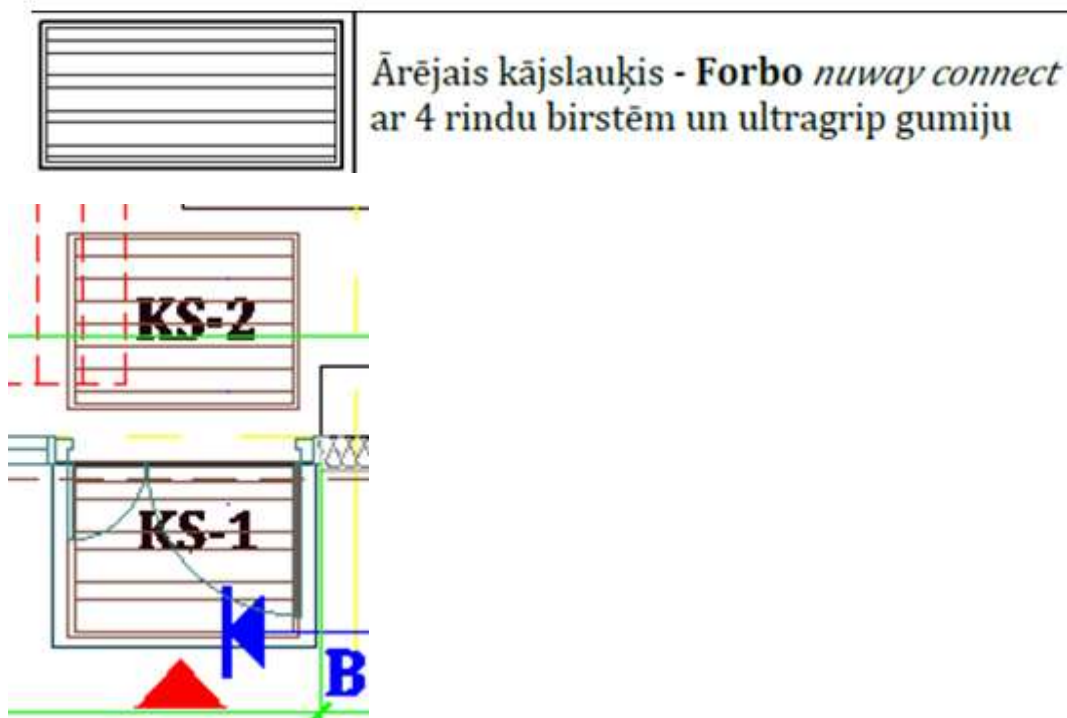

Atbilde uz 5. jautājumu: Paredzēt materiālu atbilstoši SS-20_AR_BP_111-100, SS-20_AR_BP_533-001 un būvdarbu apjomiem.

6. Jautājums: Lūdzam precizēt kads munīcijas veids, kāda veida lode un kalibrs ir paredzēts pielietošanai šautuvē? Acoustic Dura-Panel 610x610x51mm balistiskās gumijas paneli tiek ražoti ASV – vai kā ekvivalentu varam piedāvāt, piemēram, EU ražotas ballistiskās gumijas plāksnes ar izmēriem 1000x500x70 mm (cita izmēra un biezākas plāksnes), ja visi parametri būs līdzvērtīgi vai labāki par projektā esošām plāksnēm?

Atbilde uz 6. jautājumu: Vidējā šautuvē 25m un lielajā šautuvē 50m, paredzēts šaut ar mazkalibra ieročiem, lodes izmērs 22mm un ar kaujas ieročiem, lodes izmērs 9mm. Pretendents var piedāvāt ekvivalentus risinājumus atbilstoši tehniskajiem parametriem. Tehniskā specifikācija tiks precizēta.

Iepirkuma komisija