



ESOŠO INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBA, B/M

Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

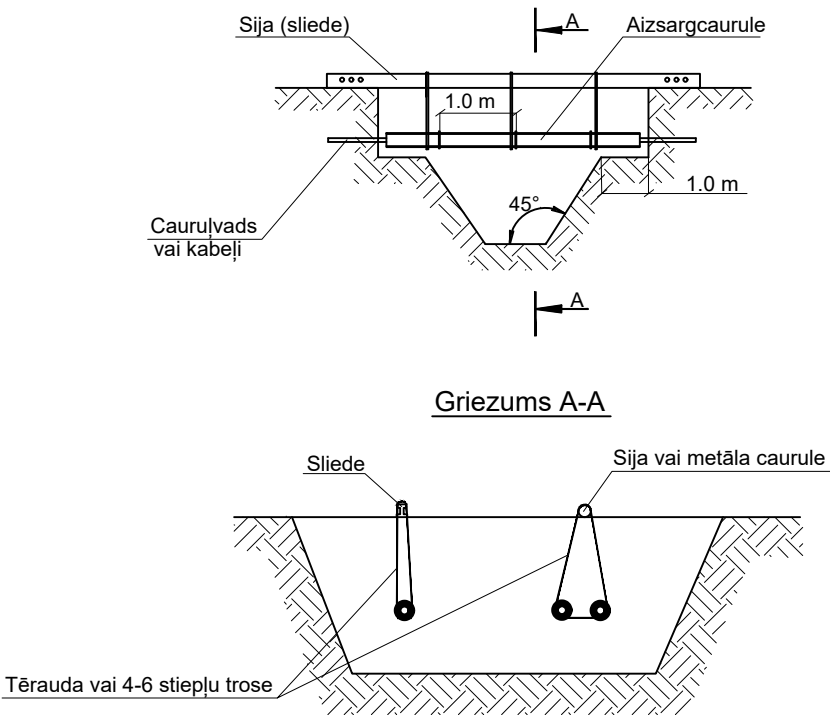


Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

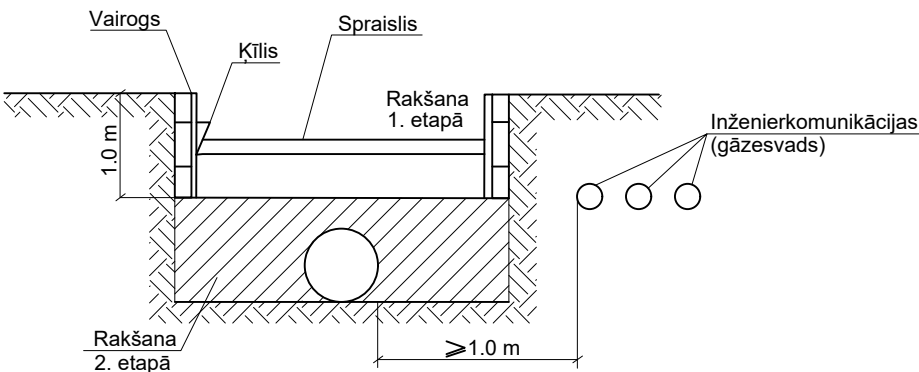


PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros.
2. Inženierkomunikāciju izvietojumu un iebūves atzīmes precizēt dabā.
3. Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
4. Gāzes vadu un noslēgarmatūru tuvumā darbus veikt bez mehānismu pielietošanas;
5. Rokot paralēli nodrošināt gāzes vada saglabāšanu, tranšejas sānu sienas nostiprinot ar rāmju-plātņu inventāra vairogiem vai koka vairogiem.

ŠĶĒRSOJUMS ar CAURUĻVADU

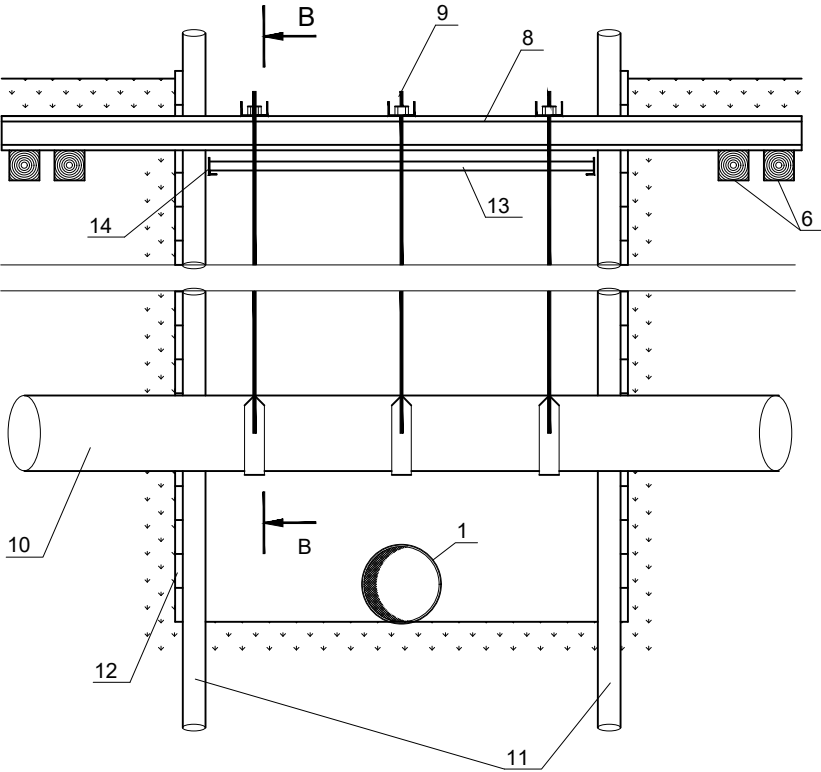


B - B

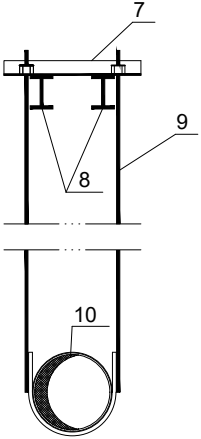

APZĪMĒJUMI

- 1 - IEBŪVĒJAMĀIS CAURUĻVADS
- 2 - DĒĻU vai VAIROGU KASTE
- 3 - SAVĪTS STIPRINĀJUMS
- 4 - BAĻĶIS vai BALSTBRUSA
- 5 - KABELIS
- 6 - PALIKTNIS
- 7 - □ - PROFILS
- 8 - T - PROFILS
- 9 - STIPRINĀJUMA APAĻDZELZS STIENIS ar APTVERI un UZGRIEŽŅIEM
- 10 - ESOŠAIS CAURUĻVADS
- 11 - TĒRAUDA CAURULES Ø200 vai SĪKBAĻĶI Ø150 līdz 200 mm
- 12 - GRUNTS NOGĀZES STIPRINĀJUMA DĒĻI (VAIROGI)
- 13 - SPRAISLIS
- 14 - SAITES
- 15 - ŪDENS UZTVERES PRIZMA (aizpildīta ar vidēji rupju granti)

ŠĶĒRSOJUMS ar KABELI vai vairākiem KABELIEM

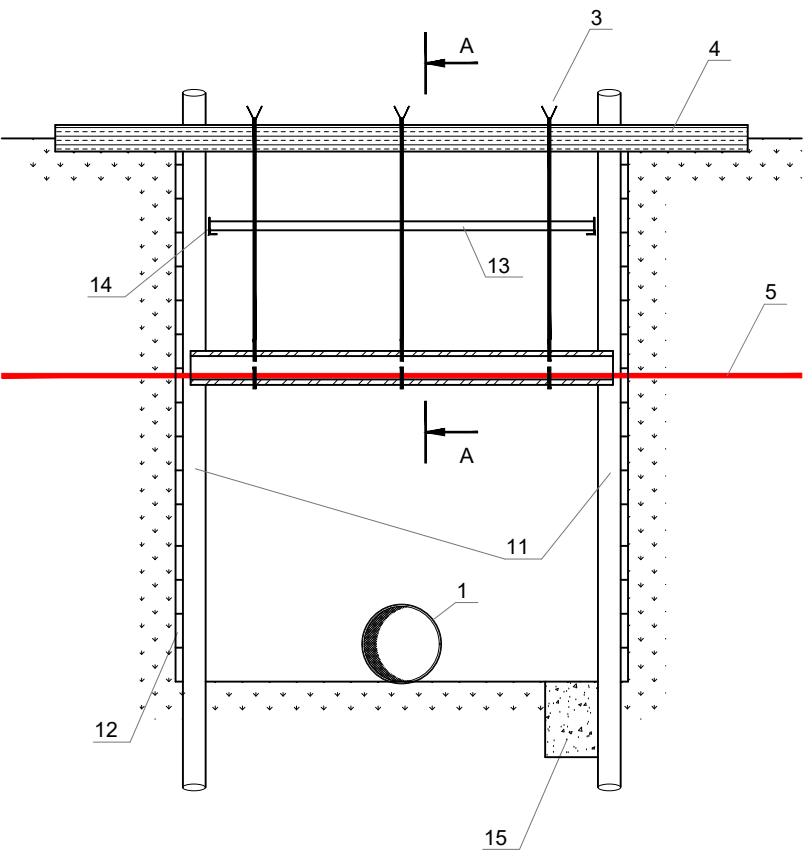

A - A

