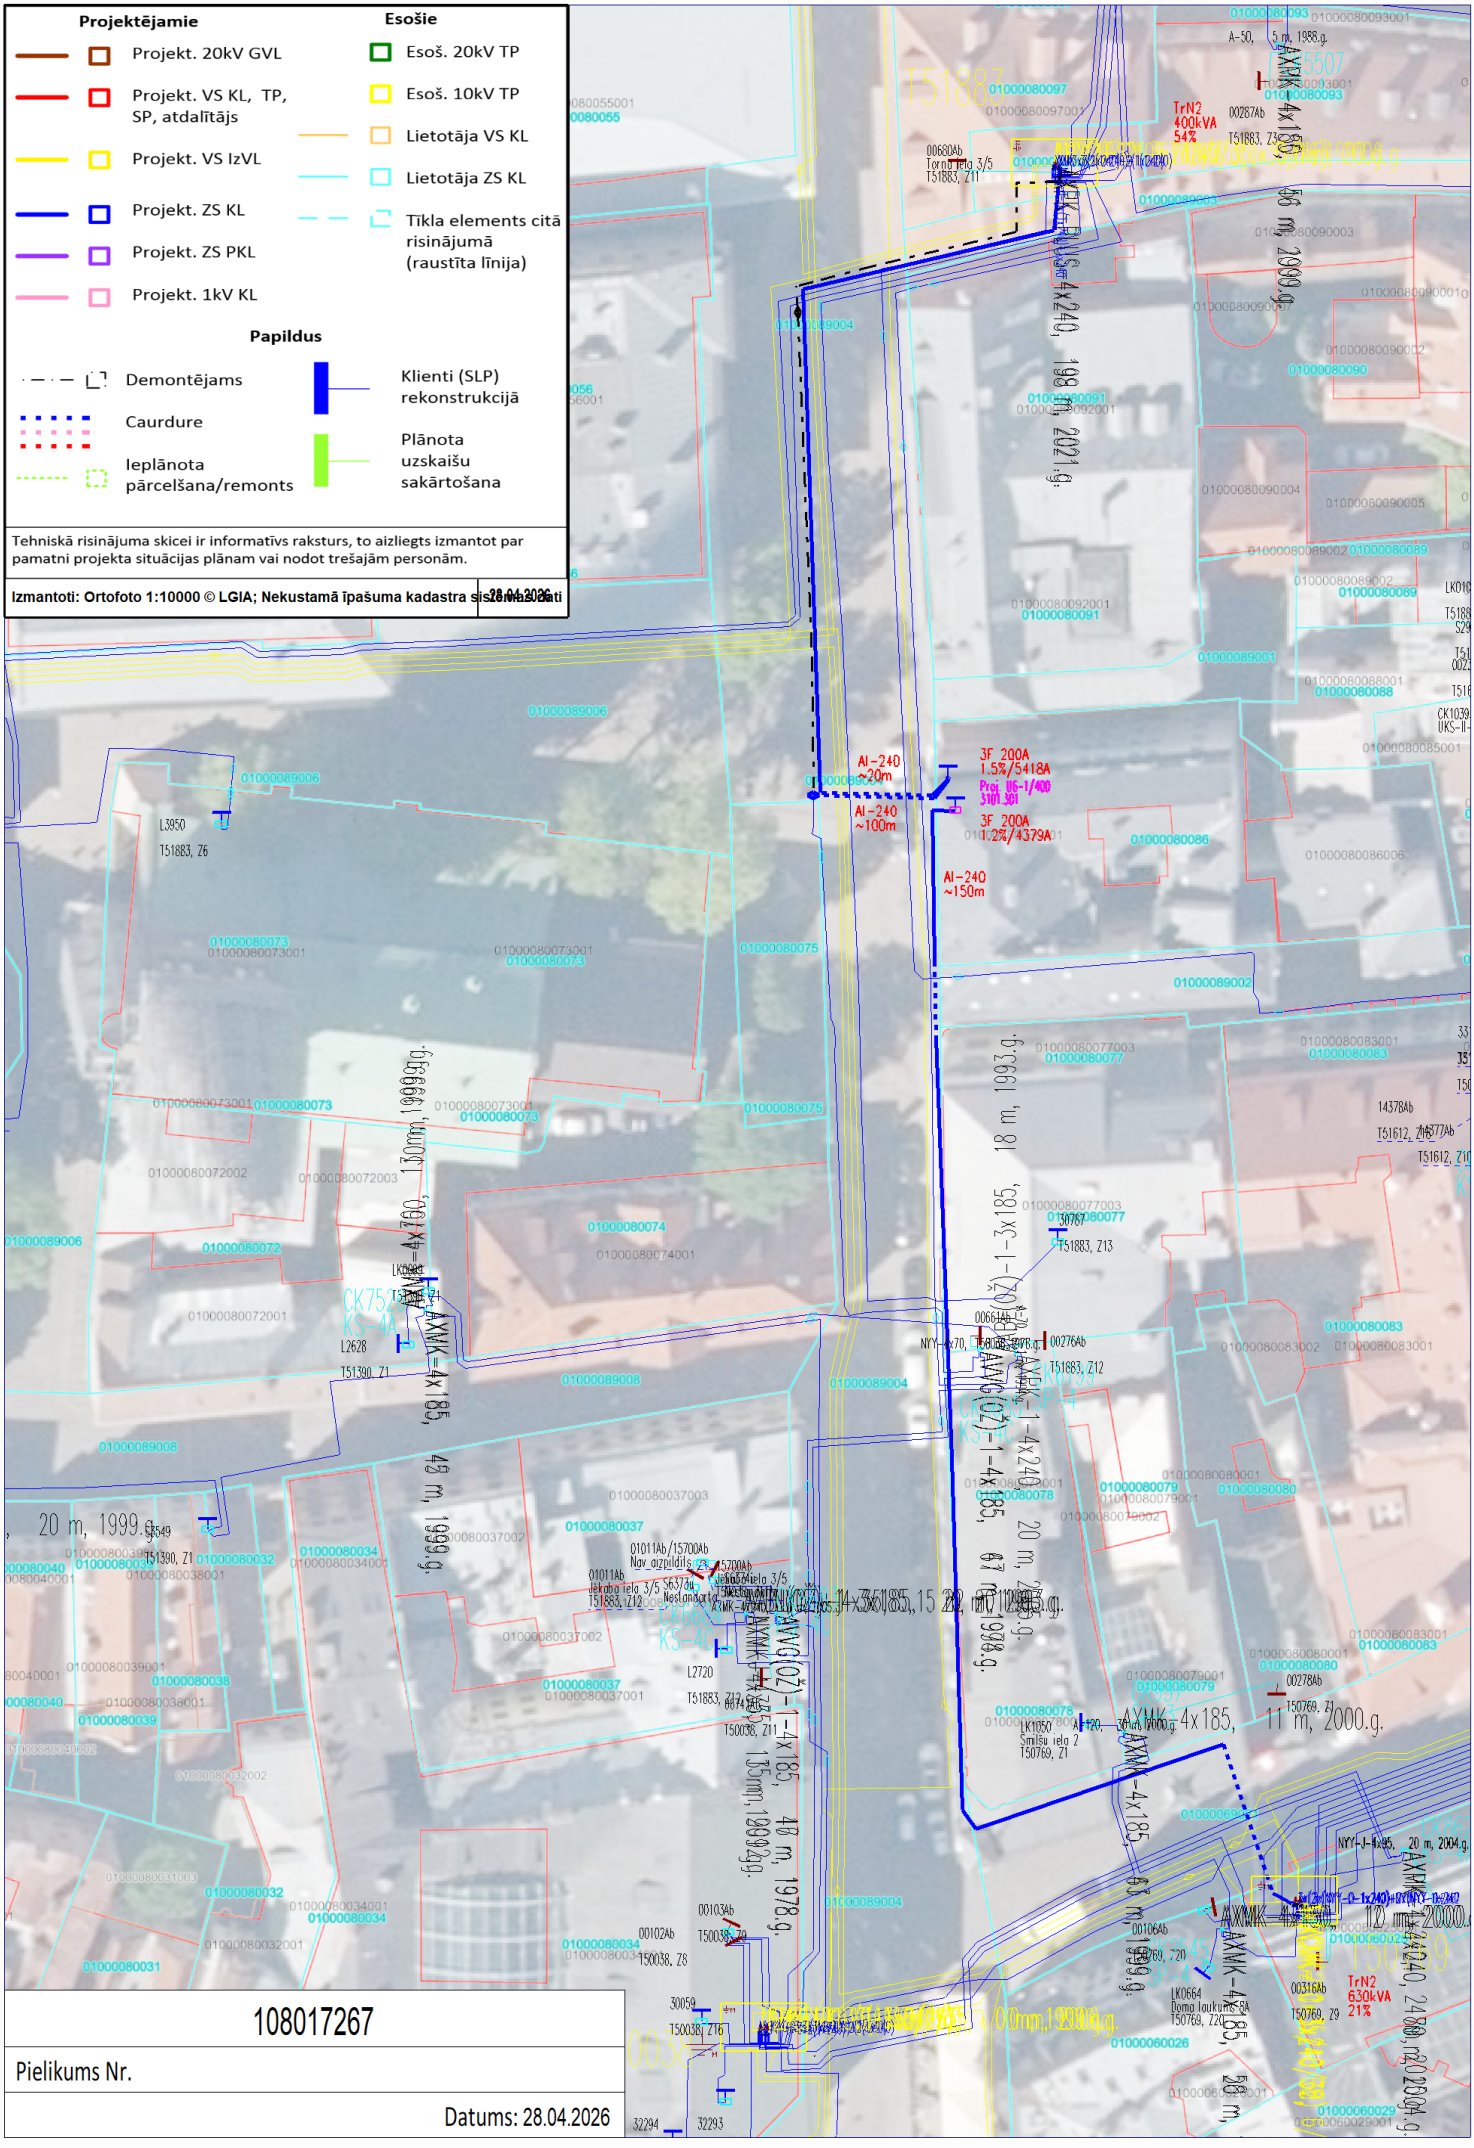
Projektējamie
Projekt. 20kV GVL
Projekt. VS KL, TP, SP, atdalītājs
Projekt. VS IzVL
Projekt. ZS KL
Projekt. ZS PKL
Projekt. 1kV KL
Esošie
Esoš. 20kV TP
Esoš. 10kV TP
Lietotāja VS KL
Lietotāja ZS KL
Tīkla elements citā risinājumā (raustīta līnija)
Papildus
Demontējams
Caurdure
Ieplānota pārcelšana/remonts
Klienti (SLP) rekonstrukcijā
Plānota uzskaišu sakārtošana
Tehniskā risinājuma skicei ir informatīvs raksturs, to aizliegts izmantot par pamatni projekta situācijas plānam vai nodot trešajām personām.
Izmantoti: Ortofoto 1:10000 © LGIA; Nekustamā īpašuma kadastra sistēmas dati
28.04.2026
Al-240 ~20m
Al-240 ~100m
Al-240 ~150m
3F 200A 1.5%/5418A
3F 200A 1.2%/4379A
TrN2 400kVA 54%
TrN2 630kVA 21%
AXMK-4x185, 40 m, 1999.g.
AXMK-4x185, 18 m, 1993.g.
AXMK-4x185, 20 m, 1999.g.
AXMK-4x185, 11 m, 2000.g.
AXMK-4x185, 63 m, 1999.g.
AXMK-4x185, 28 m,
AXMK-4x240, 56 m, 2000.g.
AXMK-4x240, 198 m, 2021.g.
AXMK-4x240, 248 m, 2020.g.
108017267
Pielikums Nr.
Datums: 28.04.2026