


IEEJAS MEZGLS 3 (IE3)
PLĀNS
M 1:50

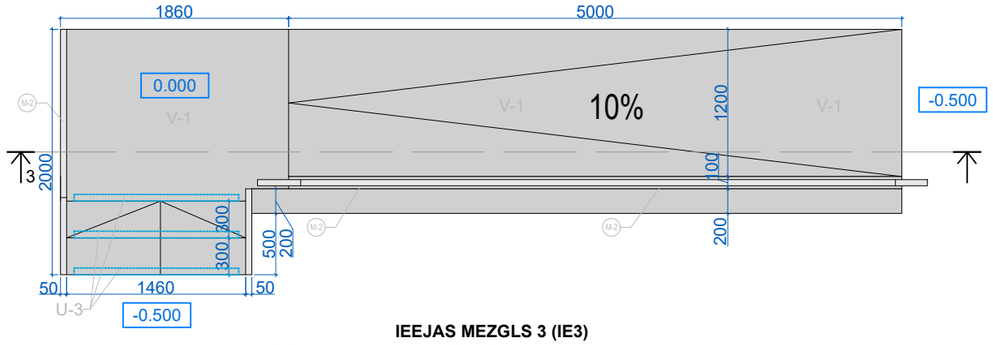


IEEJAS MEZGLS 4 (IE4)
PLĀNS
M 1:50

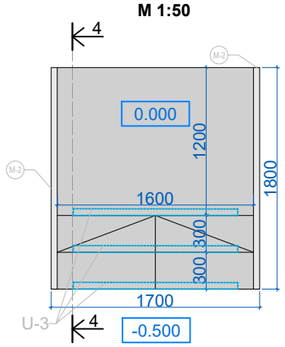

IEEJAS MEZGLS 4 (IE4)
PRETSKATS
M 1:50

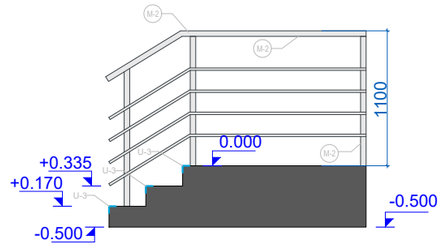


IEEJAS MEZGLS 4 (IE4)
GRIEZUMS 4-4
M 1:50

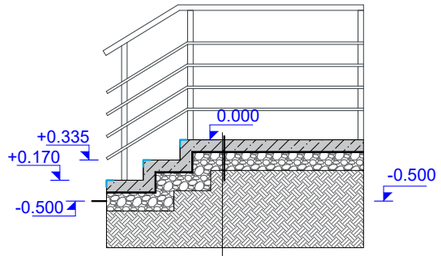


PANDUSA SASTĀVS:

Proj. Monolītais stiegrbetons C30/37 - 100 mm
Proj. Polietilēna plēve ELT-PEFOIL 200 - 0,2 mm
Proj. Blietētas dolomīta šķembas, (frakcija 16-32 mm) - 150 mm
Proj. blietēts grunts slānis (300 mm kārtā)

IEEJAS MEZGLS 3 (IE3)
PRETSKATS
M 1:50

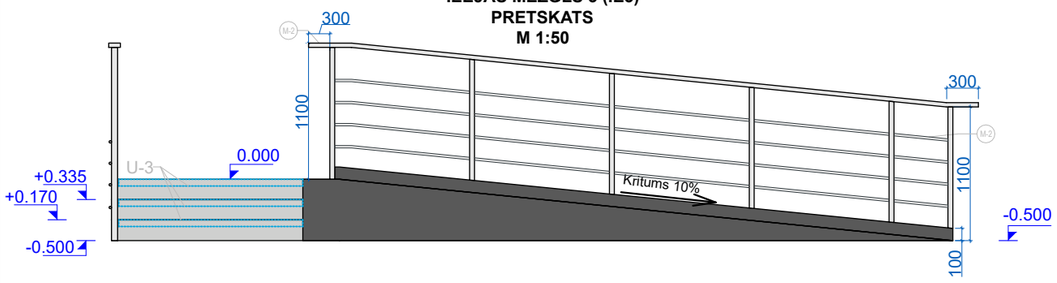


IEEJAS MEZGLS 3 (IE3)
GRIEZUMS 3-3
M 1:50

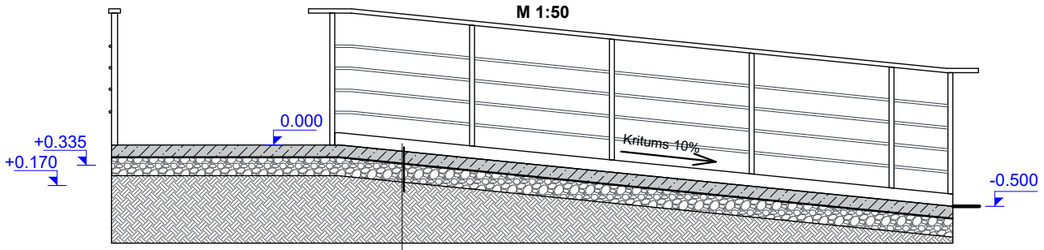

PANDUSA SASTĀVS:

Proj. Monolītais stiegrbetons C30/37 - 100 mm
Proj. Polietilēna plēve ELT-PEFOIL 200 - 0,2 mm
Proj. Blietētas dolomīta šķembas, (frakcija 16-32 mm) - 150 mm
Proj. blietēts grunts slānis (300 mm kārtā)

MARGU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Ilustrācija	Nosaukums	Daudzums (m)
M-1		Nerūsējošā tērauda margas ar leņķi divos līmeņos, montāža uz virsmas pēc ražotāja tehnoloģijas. Caurule ø 40 mm	34.4
M-2		Nerūsējošā tērauda margas, montāža uz virsmas pēc ražotāja tehnoloģijas. Kāpņu margas roku balsts - taisnstūra 30x95 mm	7.8
		Nerūsējošā tērauda margu sistēmas (M-2) pildījuma profils ø 20 mm	29

PANDUSA, LIEVEŅA, KĀPŅU PRETSLĪDES APSTRĀDE

Apzīmējums	Nosaukums	Daudzums
V-1	Virsmas apstrāde ar pretslīdes kompozītmateriāla loksnēm "ASB Composite" 3 mm	50.4 m^2
U-1	Kāpņu pretslīdes uzlika "ASB Composite Kāpņu uzlika 55M" 1700x55x4 mm, pārkare 55 mm. Tonis - RAL 9005 (melns)	6 gb.
U-2	Kāpņu pretslīdes uzlika "ASB Composite Kāpņu uzlika 55M" 1350x55x4 mm, pārkare 55 mm. Tonis - RAL 9005 (melns)	6 gb.
U-3	Kāpņu pretslīdes uzlika "ASB Composite Kāpņu uzlika 55M" 1300x55x4 mm, pārkare 55 mm. Tonis - RAL 9005 (melns)	6 gb.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri plānos doti milimetros (mm), augstuma atzīmes - metros (m).
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 projektētai telpu grupai pieņemts pirmā stava grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei 122.15 LAS Latvijas normālo augstumu sistēmā.
3. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamās mezglu un risinājumu detalizācijas, savlaicīgi - pirms attiecīgo darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas - saskaņojamas ar projektētāju.
4. Neskaidrību vai nesakritību gadījumā starp rasējumiem un specifikācijām, par primāro uzskatāms rasējums.
5. Jebkuru neskaidrību vai iespējamo dažādo problēmu risinājumu gadījumā informējams projektētājs. Ja būvētājs lēmumu pieņem patvaļīgi, viņš uzņemas pilnā mērā atbildību par iespējamām konkrētām un saistošām sekām.
6. Visām norādēm uz būvmateriāliem ir rekomendējošs raksturs, norādītie materiāli var tikt aizstāti ar līdzvērtīgiem, kuru tehniskās īpašības sakrīt ar norādītajiem vai ir labākas.
7. Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
8. Pirms būvdarbu uzsākšanas pieaicināt inženierkomunikāciju uzturētāja pārstāvi.

Izstrādātājs: SIA "CAMPAIGN" Būv. reģ. Nr. 10964-R Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011 sia.campaign@gmail.com			
BP/BPD vadītājs:	Vera Kladovščikova		10.06.2022
Izstrādāja:	Matīss Ludboržs		10.06.2022
Būvniecības ierosinātājs: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108, Latvija			

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" Energoefektivitātes paaugstināšanas un pārbūves būvprojekts			
Adrese: Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108			
Lapas nosaukums: IEEJAS MEZGLA (IE3, IE4) DETALIZĀCIJA			Pasūt. Nr.: CMP21-BP99 / Arh. Nr.: CMP21-BP99
Mērogs: 1:50	Lapa: ARD-9	Stadija: BP	Lapu skaits: 9/10