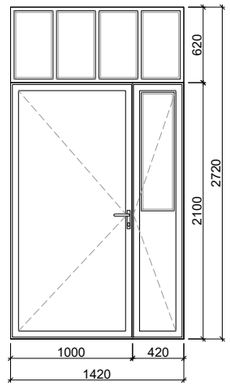
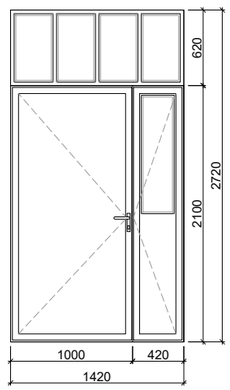
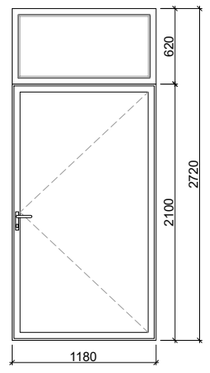
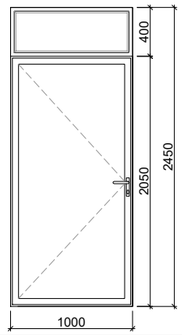



Durvju specifikācija				
Marka	Loga bloka shēma (bxh), mm	Ailas izmērs (bxh), mm	Daudzums, gb	Piezīmes
D-1		1420x2720	2	Siltinātas divviru metāla konstrukcijas durvis ar stiklojumu (caurredzams) vienā vērtnes pusē un virsgaismas logu. Durvju furnitūra Abloy vai ekvivalenta. Durvju konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.3 W/m²×K. Durvis aprīkotas ar virām, blīvgumijām (sešām eņģēm), mehānisko kodu atsēgu, rokturiem no abām pusēm. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu un atduri. Tonis - RAL7040. Kreisā vērtne.
D-1*		1420x2720	2	Metāla konstrukcijas divviru durvis ar stiklojumu (caurredzams) vienā vērtnes pusē un virsgaismas logu. Durvju furnitūra Abloy vai ekvivalenta. Durvis aprīkotas ar virām, blīvgumijām (sešām eņģēm), rokturiem no abām pusēm. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu un atduri. Tonis - RAL7040. Kreisā vērtne.
D-2		1180x2720	2	Siltinātas metāla konstrukcijas vienviru durvis ar virsgaismas logu. Durvju furnitūra Abloy vai ekvivalenta. Durvju konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.3 W/m²×K. Durvis aprīkotas ar virām, blīvgumijām (trīs eņģēm), slēdzeni un rokturiem no abām pusēm. Aprīkotas ar atduri. Tonis - RAL7040. Labā vērtne.

Durvju specifikācija				
Marka	Loga bloka shēma (bxh), mm	Ailas izmērs (bxh), mm	Daudzums, gb	Piezīmes
D-3		1000x2450	2	Siltinātas vienviru metāla konstrukcijas durvis ar virsgaismas logu. Durvju furnitūra Abloy vai ekvivalenta. Durvju konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.3 W/m²×K. Durvis aprīkotas ar virām, blīvgumijām (trīs eņģēm), mehānisko kodu atsēgu, rokturiem no abām pusēm. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu un atduri. Tonis - RAL7040. Kreisā vērtne.
D-4		1000x2000	2	Metāla konstrukcijas vienviru durvis ar stiklojumu. Durvju furnitūra Abloy vai ekvivalenta. Durvis aprīkotas ar virām, blīvgumijām (trīs eņģēm), rokturiem no abām pusēm. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu un atduri. Tonis - RAL 7040. Kreisā vērtne.

Jumta lūkas specifikācija				
Marka	Lūkas bloka shēma (bxh), mm	Ailas izmērs (bxh), mm	Daudzums, gb	Piezīmes
JL-1		800x800	2	Siltināta, ugunsdroša EI60 metāla konstrukcijas atverama lūka. Lūka aprīkota ar virām, blīvgumijām, pneimatisko atvērēju/aizvērēju, slēdzeni, rokturiem no abām pusēm. Lūkas bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: Uw ≤ 1.0 W/m²×K. Lūkas un furnitūras tonis - RAL7040.
JL-2		850x950	2	Metāla konstrukcijas atverama lūka. Lūka aprīkota ar virām, blīvgumijām, slēdzeni, rokturiem no abām pusēm. Lūkas un furnitūras tonis - RAL7040.

PIEZĪMES:

1. Izmēri norādīti milimetros (mm), ja pie izmēra nav norādīta cita mērvienība;
2. Projektā paredzētie materiāli norādīti informatīvi, tos drīkst aizstāt ar materiāliem, kuriem ir ekvivalentas tehniskās īpašības;
3. Izstrādājumu izgatavotājs sagatavo detalizētus tehnisko detaļu rasējumus pasūtīšanai un montāžai;
4. Izstrādājumus, pēc parauga, pirms pasūtīšanas jāsaskaņo ar būvprojekta autoru un pasūtītāju;
5. Apdares toni, dizainu precizēt pirms pasūtīšanas saskaņā ar Pasūtītāja vēlmēm;
6. Pirms logu pasūtīšanas izmērus precizēt objektā;
7. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja dotajiem norādījumiem.

Būvprojekta izstrādātājs:

"BRK PROJEKTI" SIA
Būvkomersanta reģ. Nr. 14439
reģ. Nr. 45403050593
Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679

Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi"

Rasējuma lapa:

DURVJU, JUMTA LŪKU SPECIFIKĀCIJA

Pasūtījuma Nr.	PKP/2021/2			Arh. reģ. Nr.	15/2022/BRK
				Rasējuma marka un Nr.	AR-14
AR. d.v.	INETA BUKA		23.03.2022	Mērogs:	B.M.
Izstrādāja	INGA MAĻINOVSKA		23.03.2022	Datne:	Y:\211207_Plaviņas_Dzirnavu_2\Paskaidrojuma raksts\IZMAINAS\AR_re1.dwg