



MEZGLS 2

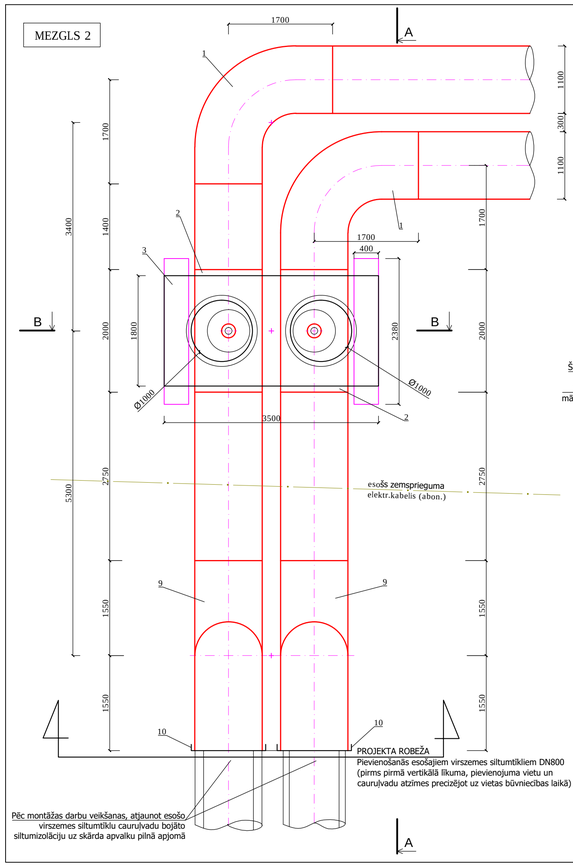

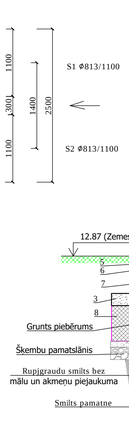

B - B

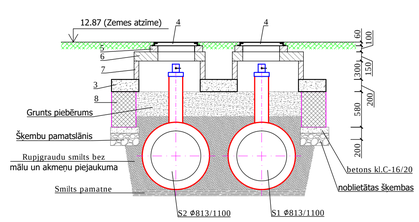

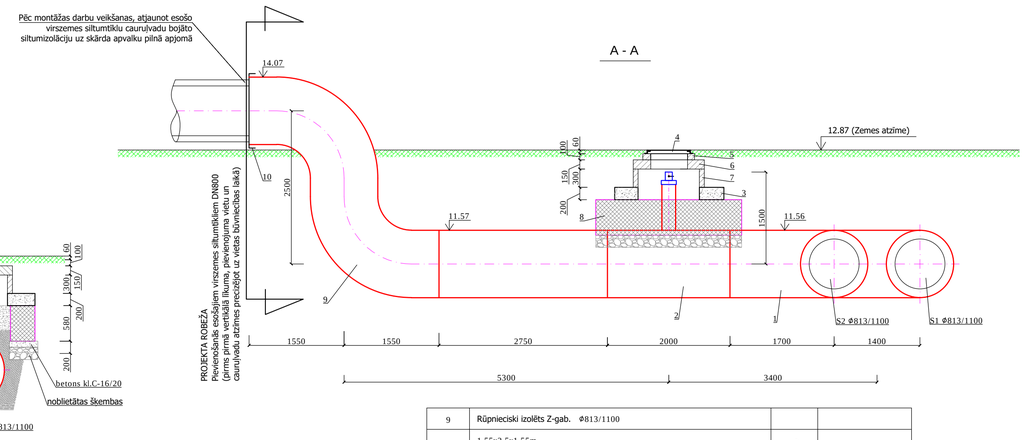

9	Rūpnieciski izolēts Z-gab. Ø813/1100		
	1.55x2.5x1.55m	2	
10	Gala uzmava Ø813/1100	2	
	Betons kl.C16/20	0.15	m³
	Škembu pamatslānis	0.45	m³
	Bitumena grunts	7.8 l	"Technonicol"
	Bitumena mastika MGTN	26 kg	"Technonicol"
	Cinkotais skārds b=0,5mm	17.0	m²

SPECIFIKĀCIJA.

Poz.	Nosaukums	Skaits	Piezīmes
1	Rūpnieciski izolēts liektais līkums Ø813/1100 90°	2	1.7x1.7m
2	Rūpnieciski izolēts nerūsējošā tērauda lodveida krāns izlaidei ar atloku		
	un blīvripu DN100 Ø813/1100 / Ø114/225 (ar pagarinātu kātu H=1500mm)	2	
3	Monolītā dzelzbetona plātne P1 3500x1800mm, b=200mm		
	ar diviem atvērumiem DN1000	1	sk.lapā "BK"-daļā
4	Čuguna lūka vieglā	2	ar RS logotipu
5	Papildus gredzens KO-10 (h=100)	2	
6	Grodu vāks KCP-10 (h=150)	2	
7	Grodi KC-10-03	2	
8	Pamatu bloks FBS-24-4-6	2	

NORĀDĪJUMI.

1. PĀRSEGUMA PLĀTNI,GRODUS, GRODU VĀKUS, STARPLIKAS GREDZENUS GRODAM UN PAMATU BLOKUS, KAS ATRODAS ZEMĒ, NO ABĀM PUSĒM NOKLĀT AR HIDROIZOLĀCIJU.
2. RŪPNIECISKI IZOLĒTĀ Z-GAB. VIRSZEMES DAĻU NOKLĀT AR CINKOTO SKĀRDU b=0,5mm.

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP SILTUMA KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ

PASŪTĪTĀJS: AS "RĪGAS SILTUMS"

KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119

PASŪT.Nr.19/2023

SAT

					Stadija	Lapa	Mērogs
				SILTUMTĪKLI	BP	7	1:50
BPV,BPDV	A.Karlevica		21.02.2024				
Izstrādāja	I.Vilmane		21.02.2024	MEZGLS 2: GRIEZUMI A-A UN B-B	SIA "Bek - Konsult" Būvk. reģ. Nr. 3554-R		