

② Ventilācija 3. stāva plāns - Mezgls Nr. 2
1 : 50

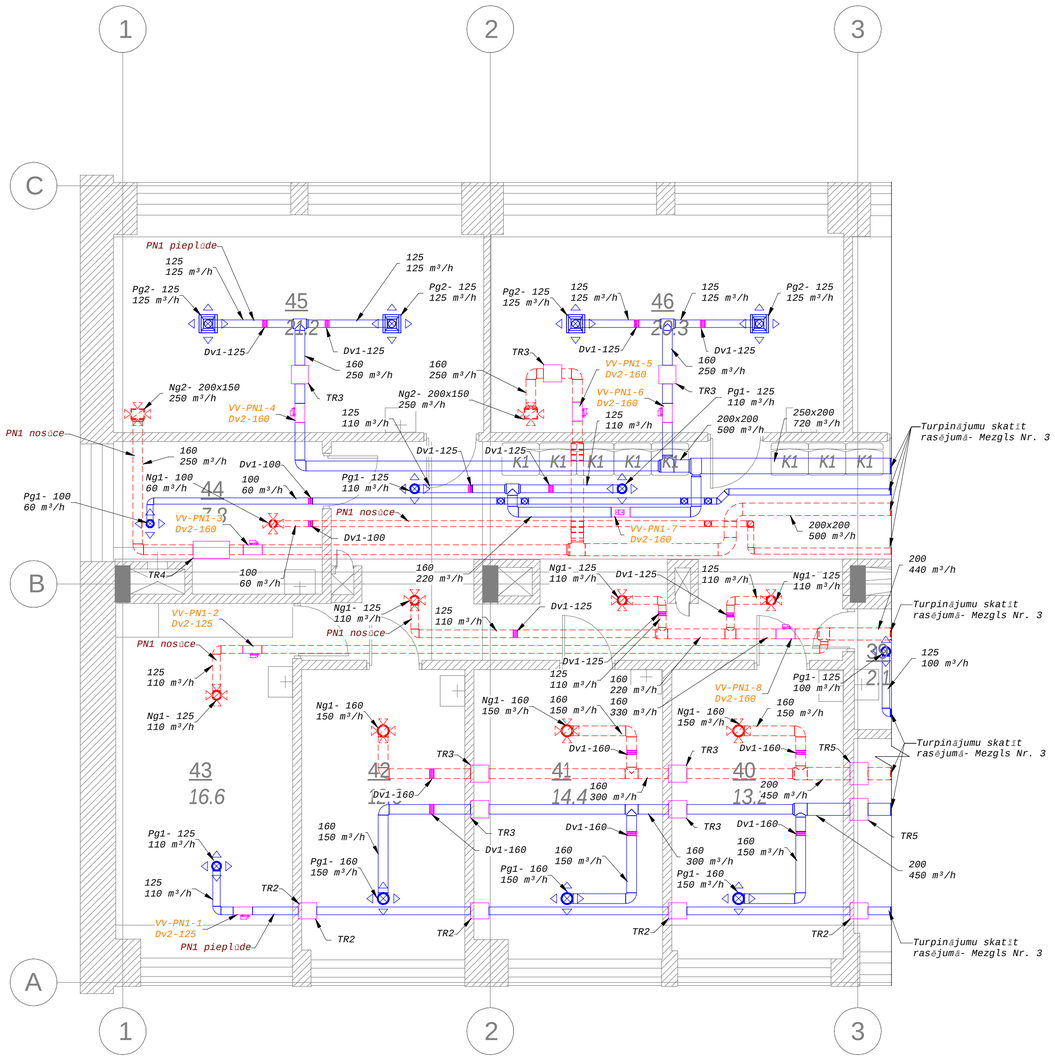

③ Ventilācija 3. stāva plāns - Mezgls Nr. 3
1 : 50

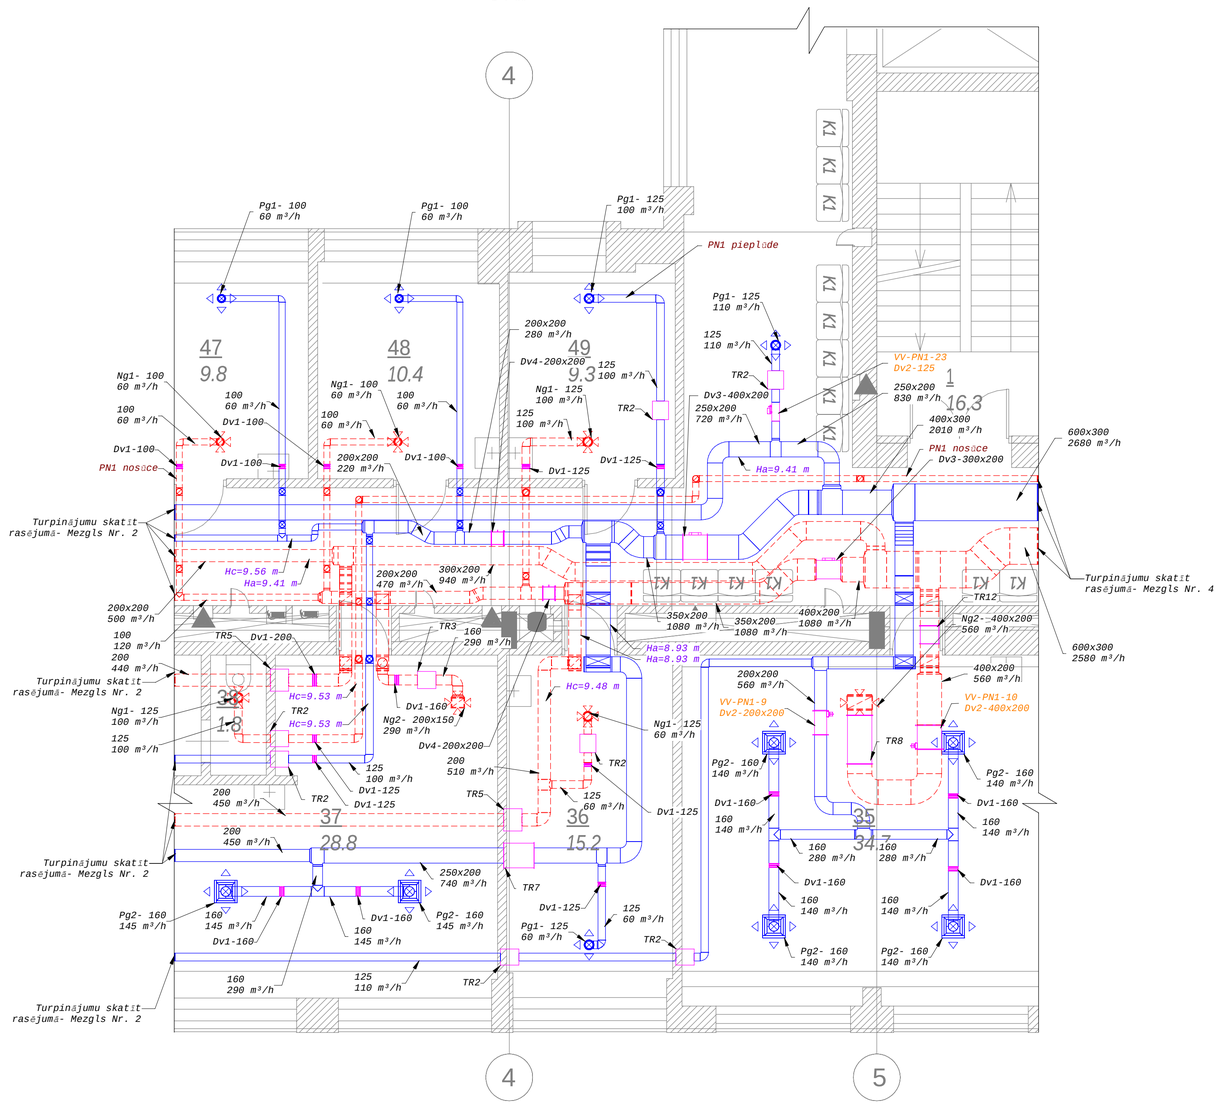

Ventilācijas nosacīto apzīmējumu tabula		
Nr.p.k.	Apzīmējums	Paskaidrojums
1	125 190 m³/h	Izmērs - plūsma m³/h
2	Hc=1.50 m	Absolūts attālums no gaisa vada centra (c) līdz grīdas līmenim apaļam gaisa vadam; attālums no gaisa vada apakšas (a) līdz grīdas līmenim kantainam gaisa vadam
3	Ng1-800x100 280 m³/h	Gaisa sadalītāja apzīmējums - izmērs - plūsma m³/h
4	STV-PN1-1	Stāvvads-sistēmas numurs-kārtas numurs
5	V1-160	Vārsta apzīmējums - izmērs
6	IZ	Izolācijas robeža

Ventilācijas gaisa sadalītāju apzīmējumu tabula			
Nr.p.k.	Gaisa sadalītāja apzīmējums	Tips	Ražotājs, vārsta marka
1	Pg1	Pieplūdes gaisa sadalītājs ar plūsmas intensitātes regulāciju (apaļas formas)	Halton, ULA
2	Pg2	Kvadrātveida koniska tipa pieplūdes gaisa difuzors	Halton, DFA
3	Pg3	Konusveida tipa pieplūdes gaisa difuzors	Halton, TRB
4	Ng1	Nosūces gaisa sadalītājs ar plūsmas intensitātes regulāciju (apaļas formas)	Halton, ULA
5	Ng2	Nosūces gaisa sadalītājs ar fiksētām horizontālām un vertikālām lāpstiņām	Fläkt group, SV1
6	Iz1	Gaisa izmešanas reste	Fläkt group, RISE
7	Ie1	Gaisa ieņemšanas reste	Halton, USL/A

Ventilācijas nosacīto apzīmējumu tabula		
Nr.p.k.	Apzīmējums	Paskaidrojums
1		PN1 sistēmas pieplūdes gaisa vads
2		PN1 sistēmas nosūces gaisa vads
3		PN2 sistēmas pieplūdes gaisa vads
4		PN2 sistēmas nosūces gaisa vads
5		PN1 sistēmas gaisa ieņemšanas gaisa vads
6		PN1 sistēmas gaisa izmešanas gaisa vads
7		PN2 sistēmas gaisa ieņemšanas gaisa vads
8		PN2 sistēmas gaisa izmešanas gaisa vads
9		Izolēts gaisa vads
10		Potenciālais gaisa vads

Trokšņu slāpētāju apzīmējumu tabula			
Nr.p.k.	Trokšņu slāpētāja apzīmējums	Marka	Ražotājs
1	TR1	KVAPL-100-300-3	Lindab
2	TR2	KVAPL-125-300-3	Lindab
3	TR3	KVAPL-160-300-3	Lindab
4	TR4	KVAPL-160-600-3	Lindab
5	TR5	KVAPL-200-300-3	Lindab
6	TR6	KVAPL-200-600-3	Lindab
7	TR7	DLD-400-200-500-1009	Lindab
8	TR8	DLD-400-200-800-1009	Lindab
9	TR9	DLD-600-300-1000-1012	Lindab
10	TR10	DLD-1000-400-500-1016	Lindab
11	TR11	DLD-1400-600-500-1022	Lindab
12	TR12	LRLB-300-150-300	Lindab

Ventilācijas vārstu apzīmējumu tabula			
Nr.p.k.	Vārsta apzīmējums	Tips	Ražotājs, vārsta marka
1	Dv1	Taurīņtipa droseļvārsts	Halton, PTS/B
2	Dv2	Mainīgās gaisa plūsmas (VAV) vārsts	Systemair, OPTIMA-R
3	Dv3	Pastāvīgās gaisa plūsmas (CAV) vārsts	Systemair, NOTUS-S
4	Dv4	Žalūzijtipa droseļvārsts	Halton, UTK/R
5	Dv5	IRIS tipa droseļvārsts ar izliektām lāpstiņām	Halton, PRA
6	Uv1	Ugunsdrošais vārsts ar kūstošu ieliktni, nostrādes temperatūra 72C	Lindab, WH 25
7	Uv2	Ugunsdrošais vārsts ar kūstošu ieliktni, nostrādes temperatūra 72C	Lindab, WK 25

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS

BC PROJECTS

Būvkomer. reģ. Nr. 11591
E-pasts: bcprojects@bcprojects.lv
E-pasts: +371 26513182

SIA "ALBRO GROUP"

Būvkomer. reģ. Nr. 13651
E-pasts: info@albrogroup.eu
Tālrunis: +371 29241831

PROJEKTA NOSAUKUMS

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ķirurģijas ambulatorai daļai un koplietošanas telpām RSU ēkā Rīgā, Dzirciema ielā 20, 3.stāvā

RASĒJUMA NOSAUKUMS

VENTILĀCIJA

Ventilācija 3. stāva plāns - Mezgls Nr. 2, Mezgls Nr. 3

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS
IZSTRĀDĀTĀJS	Aldis Jurkis
STADIJA	BP
DATUMS 02.03.2023.	MĒROGS 1:50
	LAPAS IZMĒRS A1
MARKA AVK-V	LAPAS Nr. V-106
	REVĪZIJA V1