

Pielikums Nr.1

Standarta izmēra futbola laukumu ar mākslīgo segumu izbūves rekomendācijas

Futbola laukuma izmēri

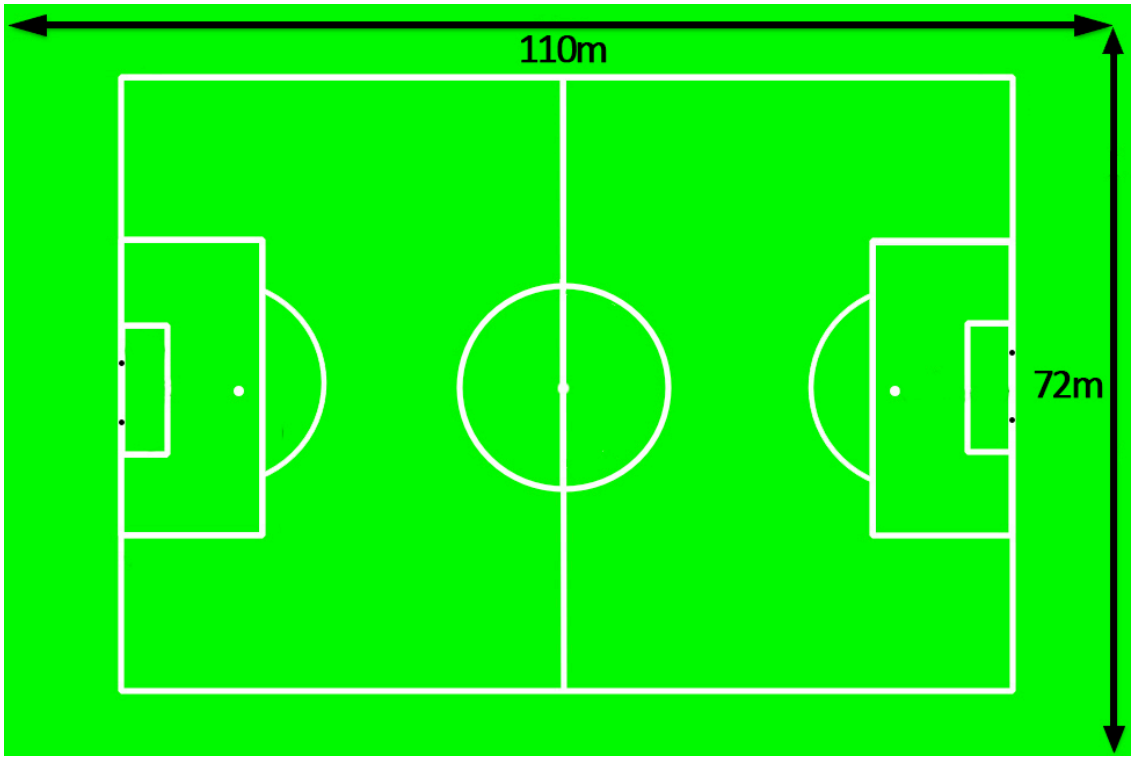

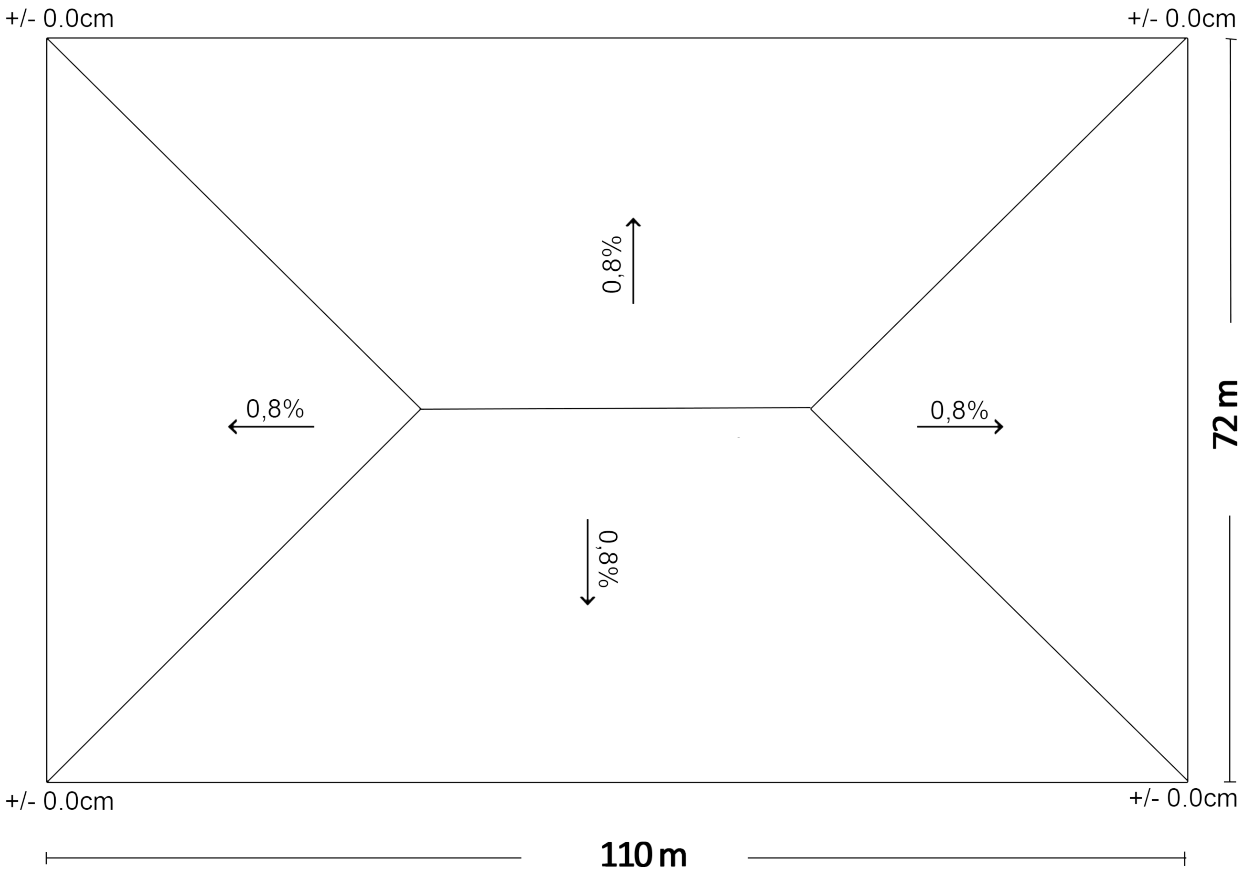

Instrukcija nesošās pamatnes sagatavošanai futbola laukumiem ar sintētisko segumu un elastīgo slāni

Drenāža

Katrā konkrētā vietā drenāžas sistēmai, kas uzstādīta, jāatbilst vietējo meteoroloģisko biroju sakopotiem vidējo un maksimālo nokrišņu datiem noteiktā laika periodā.

Ir divas metodes, kas nodrošina liekā ūdens novadīšanu - virszemes notece un apakšzemes notece.

a) virszemes notece

Virszemes lieko ūdeni ātri un ērti var novadīt izbūvējot segumu noteiktā slīpumā, kur tālāk tas nonāk ūdens savākšanas teknēs. Slīpumu veido "konverta" tipa (skat.zīm). Slīpums 0,5-0,8%.

b) apakšzemes notece.

Tā nepieciešama, ja grunts zem pamatnes nav pietiekami ūdenscaurlaidīga vai ir pārāk augsti gruntsūdeņi.

Drenāžas caurules tiek liktas laukuma garuma virzienā 0,5-0,7 m dziļumā, zem zemes caursalšanas līmenim. Attālums starp caurulēm 4m. Drenāža savienota ar vietējo ūdens savākšanas sistēmu.


Pamatnes konstrukcija

Pamatnes konstrukcija parasti sastāv no sasmalcinātu akmeņu, grants vai minerālvielu maisījuma. Visu šo materiālu gradācija ir atbilstoša reģionāliem, nacionāliem vai starptautiskiem standartiem. Pamatnei jābūt stabilai (CBR ne mazāks par 5% un Proktora blīvums ne mazāks par 95 %) ar labu ūdens caurlaidību (180mm/h). Kopējam biezumam ir jāatbilst noteiktām būvniecības prasībām, lai izvairītos no bojājumiem un caursalšanas:

- apkšējais slānis apmēram 400mm no drenējošas smilts vai drupinātām šķembām
- augšējais slānis apmēram 100-150mm no šķembām 2-40mm vai 2-45mm

Virsmas pieļaujamais nelīdzenums 4mm uz 4 m latas garuma. Virsmas līdzenumu pārbaudīt ar auklu.

Visi slāņi ir veidoti no materiāliem, kas saglabā ūdens caurlaidību pēc sablīvēšanas. Šī iemesla dēļ smalkās frakcijas (mazāks par 0,06 mm) saturs ir zems (mazāk nekā 5 %) un organisko vielu saturs ir ļoti zems (mazāk nekā 1 %)

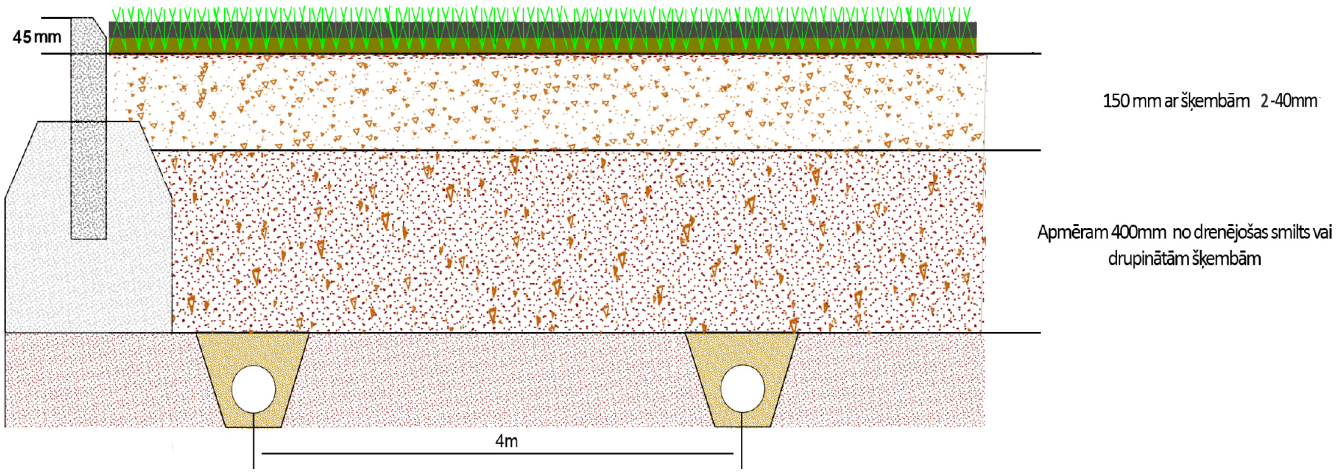

Pieņemts
Biedrības „Latvijas Futbola federācija”
valdes sēdē 2021.gada 9.martā.

Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi

Punkts 1 Lietotie termini:

1.1. Stadions – speciāla sportam būvēta vai piemērota būve ar futbola laukumu, skatītāju sektoru un palīgbūvju kompleksu, kas domāts futbola sacensību rīkošanai.
1.2. LFF – Biedrība “Latvijas Futbola federācija”
1.3. Klubs – juridiska persona, kas piedalās LFF rīkotajās sacensībās
1.4. Noteikumi – Šie noteikumi
1.5. Sacensības – LFF organizētās futbola sacensības
1.6. Komisija - LFF organizēto sacensību stadionu komisija.

Punkts 2 Noteikumu piemērošana

Noteikumi nosaka prasības un iedala kategorijās stadionus šādās LFF organizētajās un rīkotajās sacensībās, ja vien nav noteikts citādi:

2.1. Virslīgas čempionāts (vīriešu un sieviešu)
2.2. 1.līga (vīriešu un sieviešu)
2.3. 2.līga
2.4. 3.līga
2.5. Latvijas kauss (vīriešu un sieviešu)
2.6. Dublieri
2.7. Jauniešu sacensības
2.8. Veterānu sacensības

Punkts 3 Stadiona neatbilstība

Ja Stadions neatbilst minimālajām infrastruktūras prasībām vai Klubs neveic nepilnību novēršanu noteiktajā termiņā, lai nodrošinātu Stadiona atbilstību noteiktajiem kritērijiem, Komisija īsteno vienu vai vairākas sekojošas darbības:

3.1. Pieprasa no Kluba iesniegt informāciju par alternatīvu Stadionu, kas atbilst kritērijiem;
3.2. Visas Kluba spēles tiek izspēlētas pretinieku Stadionos, kas atbilst kritērijiem;
3.3. LFF nosaka alternatīvu Stadionu Kluba spēlēm;
3.4. Klubam tiek piemērotas sankcijas, kas noteiktas Klubu licencēšanas noteikumos.

Punkts 4 Sankciju piemērošana

4.1. LFF izņēmuma kārtā var nepiemērot sankcijas Klubam, kas veic sava Stadiona modernizāciju un kas šobrīd neatbilst noteiktajiem kritērijiem. Šādu izņēmumu var apstiprināt Komisija, bet tikai uz vienu sezonu.
4.2. Par Noteikumu p.4.1 minēto izņēmumu Klubam ir jāiesniedz iesniegums Komisijai pirms noteiktā klubu licencēšanas infrastruktūras kritēriju dokumentu iesniegšanas datuma.
4.3. Ja Stadiona nepilnības netiek novērstas noteiktajā termiņā, Komisija ir tiesīga veikt Noteikumu p.3. minētās darbības.

Punkts 5 Stadiona pārbaude

Komisija vai Komisijas pilnvaroti pārstāvji var veikt Stadiona apsekošanu jebkurā laikā, lai pārliecinātos, ka Stadions atbilst Noteikumu prasībām. Pēc pārbaudes, Komisija izsniedz klubam Stadiona apsekošanas akta kopiju, tostarp apraksta jebkurus uzlabojumus, kas jāveic Klubam, lai nodrošinātu Stadiona atbilstību Sacensībām.
Pārbaudes laikā Komisija vai Komisijas pilnvaroti pārstāvji var pieprasīt ar Stadionu saistošo dokumentāciju (VUGD akts, Stadiona būvju drošības apliecinošs dokuments, spēles laukuma apgaismojuma sertifikāts, Stadiona ekspluatācijas žurnāls (apkopota informācija par laukuma kopšanas veiktajiem darbiem, grafikiem, materiāliem, ekspluatācijas noteikumiem u.c. informāciju) u.c.)

Punkts 6 Atbildība un drošība

Katra Kluba - laukuma saimnieku, kā pasākuma organizatoru pienākums ir nodrošināt visu to personu drošību, kas piedalās, apkalpo vai citādi apmeklē spēles, strādā vai citādi piedalās Kluba norādītajā Stadionā.
Katra Kluba pienākums ir nodrošināt spēkā esošā LFF Drošības pasākuma reglamenta ievērošanu un to izpildi.

Punkts 7 Stadionu kategorijas:

Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
Virslīgas un 1.līgas spēļu aizvadīšanai.	Virslīgas (vīriešu)*, Virslīgas (sieviešu) 1.līgas, dublieru un reģionālo sacensību spēļu aizvadīšanai.	1.līgas (sieviešu), Reģionālo un jauniešu spēļu aizvadīšanai.	Bērnu futbola sacensību (U-10 līdz U-12 vecuma grupām) un veterānu un amatieru futbola sacensību aizvadīšanai.

* Stadionos ar mākslīgo futbola segumu Virslīgas spēļu aizvadīšanai:

a) no 1. marta līdz 1.jūnijam,
b) no 1. oktobra līdz 30. novembrim
c) ja laika apstākļu dēļ (sasalums, sniegs, pārlieku izmircis) nav iespējams spēlēt uz kluba pieteiktā galvenā futbola laukuma
d) pēc Kluba argumentēta un pamatota iesnieguma akceptēšanas.

Punkts 8 Stadionu kategorijas piešķiršanas kārtība

Par stadiona kategorijas piešķiršanu, kā arī par atļauju aizvadīt spēles Kluba pieteiktajā Stadionā lēmumu pieņem **Komisija.**

Punkts 9 Spēles laukums

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
9.1.	Spēles laukumam jābūt veidotam pilnībā no dabīgā vai mākslīgā zāles seguma. Pieļaujams arī laukums ar integrētu mākslīgo un dabīgo materiālu kombināciju (hibrīda sistēma).			
9.2.	Futbola laukumam ir jābūt līdzenam un kvalitatīvam;			
9.3.	Dabīgā zāliena garumam jābūt: 2 – 3 cm;			
9.4.	Virs spēles laukuma zemāk par 21m nedrīkst atrasties jebkādi objekti.			
9.5.	Dabīgo zālāju laukumiem jābūt aprīkotiem ar automātisko laistīšanas sistēmu	Pēc iespējām		
9.6.	Laukuma garums: 100 – 105m Laukuma platums: 64 – 68m		Laukuma garums: 90-105m Laukuma platums: 60–68m	Laukuma garums: 60 m Laukuma platums: 40 m
9.7.	Futbola laukuma drošības zonas:			
	a) Aiz vārtu līnijām - min.2,5m b) Aiz sānu līnijām - min.2m			a) Aiz vārtu līnijām - min.2m b) Aiz sānu līnijām - min.1,5m
9.8.	Spēlētāju iesildīšanās zonai jāatrodas aiz laukuma sānu līnijas, aiz spēles 1.tiesneša asistenta, palielinot drošības zonu min. par 1m. Citos gadījumos iesildīšanās zona tiek saskaņota ar spēles tiesnesi.			Pēc iespējām
9.9.	Dabīgo zālāju jākopj atbilstoši LFF rekomendācijām **"Dabīgā zāliena futbola laukumu kopšanas pamati"**, LFF ir tiesības pārbaudīt laukuma kvalitāti un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma.			
9.10.	Dabīgā zālāja futbola laukumu Stadionos jābūt: a) Atbildīgā persona par laukuma kopšanu; b) Laukuma kopšanas žurnāls; c) Minimālā tehnika laukuma kopšanai (zāles pļāvējs, pieejama laukuma laistīšana, līniju marķēšanas iekārta, mazvērtīgais inventārs)			
9.11.	Mākslīgo futbola laukuma segumu jākopj atbilstoši LFF rekomendācijām **"Mākslīgā futbola seguma kopšanas instrukcija un rekomendācijas"**, LFF ir tiesības pārbaudīt laukuma kvalitāti, un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma, ja tas neatbilst FIFA noteiktajām laukuma kvalitātes normām.			
9.12.	Mākslīgā zālāja futbola laukumu Stadionos jābūt: a) Atbildīgā persona par laukuma kopšanu; b) Laukuma kopšanas žurnāls; c) Minimālā tehnika laukuma kopšanai (laukuma kopšanas birste, traktors birstes vilkšanai, mazvērtīgais inventārs) d) Gumijas granulas ikdienas piebēršanai (pietiekamā daudzumā un atbilstošas kvalitātes/sertificētas)			
9.13.	Stadionam jābūt aprīkotam ar segtiem spēlētāju soliņiem 2 komandām, spēles laukuma līmenī 5m attālumā no sānu līnijas ar:			
	16 sēdvietām katrai komandai	14 sēdvietām katrai komandai	10 sēdvietām katrai komandai	7 sēdvietām katrai komandai
9.14.	Stadionam jābūt aprīkotam ar segtiem soliņiem spēles 4. tiesneša vajadzībām. Tiem jābūt novietotiem spēles laukuma līmenī starp abu komandu spēlētāju maiņas soliņiem ar vismaz 2 sēdvietām un jābūt aprīkotam ar galdu.		Saskaņā ar sacensību reglamentu	-
9.15.	Stadionā jābūt iezīmētai tehniskai zonai. Zonas robežas ir 1m pa labi un kreisi no rezervistu vietām perpendikulāri laukuma sānu līnijai un noslēdzas ar tai paralēlu līniju (1m no sānu līnijas)		Saskaņā ar sacensību reglamentu	-
9.16.	Stadionā jānodrošina elektronisks rezultāta tablo	Stadionā jānodrošina elektronisks vai manuāls rezultāta tablo		

Punkts 10 Futbola vārti

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
10.1.	Stacionāri futbola vārti (EURO tipa) + 1 tāda paša tipa rezerves vārti		Pēc iespējām	-
10.2.	Vārtu stabiem un vārtu pārliktnim jābūt izgatavotam no alumīnija vai līdzīga materiāla. Futbola vārtiem jāatbilst aktuālajiem FIFA Spēles noteikumiem, kas nozīmē, ka:			
	a) attālumam starp vārtu stabiem jābūt 7,32 m; b) attālumam no vārtu pārliktņa apakšējās malas līdz zemei jābūt 2,44 m; c) vārtu stabiem un pārliktnim jābūt baltam; d) vārtu stabi un pārliktnis nedrīkst radīt bīstamību spēlētājiem; e) vārtiem jābūt stabiliem; f) vārtu konstrukcija nedrīkst sastāvēt no iekšējiem elementiem, kas kalpo kā nostiprinājums. g) vārtiem jābūt sertificētiem (Eiropas direktīvu un standartu prasībām atbilstošiem)			a) attālumam starp vārtu stabiem ir jābūt 5m; b) attālumam no vārtu pārliktņa apakšējās malas līdz zemei jābūt 2m; c) vārtu stabi un pārliktnis nedrīkst radīt bīstamību spēlētājiem; d) vārtiem jābūt stabiliem; e) vārtiem jābūt sertificētiem.
10.3.	Stadionā jāatrodas vismaz vieniem rezerves vārtiem. Rezerves vārtiem ir jābūt tā paša tipa kā pamatvārtiem.			

Punkts 11 Laukuma apgaismojums

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
11.1.	Laukuma apgaismojumam ir jābūt atbilstoši 2016 gada UEFA Stadionu apgaismojuma rokasgrāmatas UEFA D līmenim (ne mazāk kā 800 lx)	Ne mazāk kā 350 (lx)	Ne mazāk kā 350 (lx)*	Ne mazāk kā 150 (lx)*
11.2.	Stadionā ir jānodrošina rezerves strāvas avots, kas nodrošina vismaz 75% no apgaismojuma intensitātes.	Pēc iespējām		
11.3.	Apgaismojumam jābūt vienmērīgam visā laukumā.			
11.4.	* Attiecas uz futbola laukumiem ar mākslīgo segumu.			

Punkts 12 Komandu ģērbtuves

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
12.1.	Stadionā ir jābūt ne mazāk kā 2 (divām) minimālajām prasībām atbilstošām spēlētāju ģērbtuvēm pa vienai katrai komandai. Komandu ģērbtuves nedrīkst būtiski atšķirties pēc to uzbūves, izmēra un funkcionālā nodrošinājuma.			
12.2.	Katras komandas ģērbtuves izmērs neskaitot dušu un sanitārās telpas ne mazāk kā 1m2 uz vienu personu!			
12.3.	Katras komandas ģērbtuves aprīkojumā jābūt:			
	a) 25 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvieta min. 50cm); b) 5 dušas; c) Siltais un aukstais ūdens; d) 3 tualetes podi, no kuriem 2 var būt pisuāri; e) 1 izlietne f) 1 masāžas galds; g) Spogulis		a) 15 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvieta min. 50cm); b) 3 dušas; c) Siltais ūdens un aukstais ūdens; d) 1 tualetes pods; e) 1 izlietne.	
12.4.	Ģērbtuves nedrīkst aprīkot ar individuāliem slēdzamiem skapīšiem, ja tādā veidā netiek ievēroti augstākminētie noteikumi attiecībā uz komandu ģērbtuvēm.			
12.5.	Komandu ģērbtuvju atrašanās vietai jābūt tā, lai nodrošinātu tiešu un drošu spēlētāju nokļūšanu uz laukumu un ģērbtuvēm.			

Punkts 13 Tiesnešu ģērbtuve

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
13.1.	Stadionā ir jābūt ne mazāk kā 1 ģērbtuve tiesnešu vajadzībām.			
13.2.	Tiesnešu ģērbtuves aprīkojumā jābūt: a) 5 sēdvietas ar drēbju pakaramajiem (1 sēdvieta min. 50cm); b) Galds; c) 1 duša; d) Siltais un aukstais ūdens; e) 1 tualetes pods; f) 1 izlietne; g) Internets; h) Spogulis.			
13.3.	Ģērbtuves nedrīkst aprīkot ar individuāliem slēdzamiem skapīšiem, ja tādā veidā netiek ievēroti augstākminētie noteikumi attiecībā uz tiesnešu ģērbtuvēm			
13.4.	Ģērbtuves atrašanās vietai jābūt tā, lai nodrošinātu tiešu un drošu tiesnešu nokļūšanu uz laukumu un ģērbtuvēm.			

Punkts 14 Dopinga kontroles telpa

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
14.1.	Stadionam ir jābūt aprīkotam ar telpu dopinga kontroles veikšanai		Pēc iespējām	-
14.2.	Telpas kopējam izmēram ir jābūt 20m^2, kura sastāv no uzgaidāmās telpas, pārbaudes telpas, un tualetes		Pēc iespējām	-
14.3.	Pārbaudes istabā jāatrodas galdam, četriem krēsliem, izlietnei ar tekošu ūdeni, slēdzamu skapi un tualeti (ar tiešu ieeju no pārbaudes telpas vai tieši pārbaudes telpā).		Pēc iespējām	-
14.4.	Tualetē jābūt nodrošinātam podam un izlietnei, ieteicams dušai.		Pēc iespējām	-
14.5.	Uzgaidāmajai telpai ir jābūt saistītai ar dopinga pārbaudes telpu (ir pieļaujama vieglas konstrukcijas atdalošā siena), tajā jāatrodas 5 krēsliem ar pakaramiem vai skapīšiem un ledusskapim.		Pēc iespējām	-
14.6.	Dopinga kontroles telpai jāatrodas tiešā spēlētāju ģērbtuves tuvumā, telpai jābūt norobežotai no žurnālistu vai skatītāju piekļuves		Pēc iespējām	-

Punkts 15 Pirmās palīdzības sniegšana

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
15.1.	Stadionā ir jānodrošina medicīnas telpa pirmās palīdzības sniegšanai spēlētājiem un oficiālajām personām. Telpas atrašanās vietai ir jābūt redzamai vai skaidri norādītai tās atrašanās vietai.	Saskaņā ar sacensību reglamentu, nodrošinot neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnu		
15.2.	Stadionā ir jānodrošina pirmās palīdzības sniegšanai skatītājiem, nodrošinot neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnas klātesamību.			

Punkts 16 Skatītāju tribīnes

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
16.1.	Sēdvietām skatītājiem ir jābūt piestiprinātām pie pamatnes un grūti degošām.			
16.2.	Individuālas un numurētas		Pēc iespējām	
16.3.	Stadionā jāparedz sabiedriskās ēdināšanas zonu skatītājiem.			
16.4.	Ne mazāk kā 1000 sēdvietas.	Ne mazāk kā 200	Ne mazāk kā 50	Pēc iespējām
16.5.	50% sēdvietu jābūt no nokrišņiem pasargātām (segtām).	Pēc iespējām		
16.6.	Vismaz 5 % no stadiona sēdvietu skaita ir jābūt rezervētām viesu komandas līdzjutējiem ar atsevišķu ieeju un vajadzības gadījumā tās ir jānorobežo no mājas komandas skatītājiem.		Pēc iespējām	
16.7.	Stadionam ir jābūt nodrošinātam ar atsevišķām sēdvietām skatītājiem ar īpašām vajadzībām un viņu palīgiem.			
16.8.	Stadionā jābūt nodrošinātām tīrām un higiēniskām tualetēm un tām ir jābūt izvietotām vienmērīgi visā stadionā. Tualetēs jābūt tualetes papīram, izlietnei un ziepēm.			
16.9.	Saskaņā ar LBN 208-15 (Latvijas būvnormatīvi "Publiskās būves") attālums no tālākās skatītāju vietas līdz tualetēm nedrīkst pārsniegt 150m.			
16.10.	Tualešu skaits:			
	a) Tualešu attiecība 70% vīriešu tualetes, 30% sieviešu b) 1 tualetes pods uz 250 vīriešiem c) 1 pisuārs uz 125 vīriešiem *d)* 1 tualetes pods uz 125 sievietēm			Pēc iespējām
16.11.	Skatītājiem ar īpašām vajadzībām ir jānodrošina atsevišķa piemērota tualete.			Pēc iespējām
16.12.	Stadionam ir jābūt aprīkotam ar publiskās apziņošanas sistēmu.	Stadionā ir jānodrošina publiskās apziņošanas sistēma		
16.13.	Stadiona Ieejas un izejas jāveido tā, lai izvairītos no pūļa veidošanās un varētu nodrošināt vienmērīgu skatītāju plūsmu un to pārbaudi, ņemot vērā plānoto apmeklētāju skaitu.			
16.14.	Visām Stadiona izejām un ceļiem uz izejām ir jābūt skaidri apzīmētām ar norādēm (ar atpazīstamām piktogrammas zīmēm);			
16.15.	Visām izejām no stadiona un uz spēles laukumu ir jābūt izveidotām tā: a) lai tās nebūtu aizslēgtas (taču tām jābūt kārtības uzturētāju uzraudzītām) visu laiku, kamēr stadionā atrodas skatītāji; b) Izejas durvīm ir jābūt atveramām uz ārpusi.			

Punkts 17 VIP personas

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
17.1.	VIP sēdvietām ir jābūt nosegtām ar jumtu, pēc iespējas tuvāk laukuma centram.	Pēc iespējām	-	-
17.2.	VIP sēdvietu skaits 50 (no tām 10 viesu komandai)	Pēc iespējām	-	-

Punkts 18 Mediji

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
18.1.	Ne mazāk kā 10 sēdvietas medijiem.	Ne mazāk kā 5 sēdvietas medijiem.	Pēc iespējām	-
18.2.	Vismaz 5 mediju sēdvietām jābūt ar galdiņiem	Pēc iespējām	-	-
18.3.	Mediju sēdvietām jābūt pasargātām no nokrišņiem	Pēc iespējām	-	-

18.4.	Mediju sēdvietām ir jāatrodas tuvu laukuma centram, ar neierobežotu skatu uz laukumu un vieglu nokļūšanu uz citām mediju darba telpām.		Pēc iespējām	-
18.5.	Mediju sēdvietām ir jābūt nodrošinātām ar elektrības un interneta pieslēgumiem.		Pēc iespējām	-
18.6.	Stadionā jābūt nodrošinātai vismaz vienai komentētāju vietai ar atsevišķu ātrgaitas interneta pieslēgumu.	Pēc iespējām	Pēc iespējām	-
18.7.	Stadionā ir jānodrošina vismaz trīs TV un radio komentētāju vietas.	-	-	-
18.8.	Stadionā ir jābūt preses konferences telpai vai noteiktai mediju darba zonai.		Pēc iespējām	-
18.9.	Preses konferences telpas aprīkojumā jābūt:			-
	a) Prezidija galds; b) Krēsli		Pēc iespējām	
18.10.	Preses konferences telpā ir jābūt ne mazāk kā 20 sēdvietas mediju pārstāvjiem.		Pēc iespējām	-
18.11.	Preses konferences telpai ir jāatrodas Stadionā.		Pēc iespējām	-
18.12.	Stadionā, starp komandu ģērbtuvēm un komandu autobusu novietni ir jābūt pieejamai vietai, kuru var izmantot kā MIXED zonu.	Pēc iespējām	-	-

Punkts 19 TV kameru platformas

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
19.1.	Stadionā jānodrošina centrālās TV kameras platforma, kas ir novietota maksimāli tuvu centram un tai ir jābūt paaugstinātai, lai nodrošinātu labāku video kvalitāti.		Pēc iespējām	
19.2.	Centrālās TV kameras platformai ir jābūt ne mazākai kā 6 m^2, kur var novietot divas TV kameras.		Pēc iespējām	
19.3.	Stadionam jābūt aprīkotam ar 2 TV kameru platformām centrālās TV kameras platformas pusē, pretī katrai no soda laukuma līnijām.	Pēc iespējām	-	

Punkts 20 Autostāvvietas

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
20.1.	Stadionā ir jābūt nodrošinātai autostāvvietai, kur novietot vismaz 2 komandu autobusus.			
20.2.	Stadionā ir jābūt nodrošinātai dienesta vieglo a/m autostāvvietai, kur novietot vismaz:			
	20 automašīnas	10 automašīnas	5 automašīnas	
20.3.	Stadionā ir jābūt nodrošinātai PTS (pārvietojamā televīzijas stacija) automašīnas novietnei. Tai jābūt maksimāli tuvu Stadionam un ideālā gadījumā tajā pašā pusē, kur atrodas centrālā televīzijas platforma, ar līdzenu un stabilu pamatnes segumu ar elektrības pieslēguma vietu.		-	
20.4.	Autostāvvietām jābūt drošā un apsargātā vietā tiešā tuvumā pie komandu ģērbtuvēm un oficiālo personu telpām.			

Punkts 21 Karogu masti

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
21.1.	Stadionam jābūt aprīkotam ar karogu mastiem, vai arī vietām, mehānismiem, lai nodrošinātu karogu uzvilkšanu:			
	5 gab.	3 gab.		

Punkts 22 Kvalitātes prasības mākslīgā seguma futbola laukumiem

	Virslīgas stadions	1.līgas stadions	Reģionālais stadions	8 : 8 stadions
22.1.	Mākslīgā futbola laukuma segumam ir jāatbilst FIFA noteiktajiem mākslīgā futbola laukuma seguma kvalitātes kritērijiem: a) Bumbas atlēciens: 0,6 - 1 m b) Bumbas ripošana: 4 - 10 m c) Trieciena amortizācija: 55 - 70 % d) Deformēšanās: 4,0 - 11,0 mm e) Laukumam jābūt zaļā krāsā ar baltām līnijām f) Segumam ir jābūt FIFA rekomendētam produktam			